

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 01 сарын 17-ны өдөр

Дугаар УКД 01 /2023

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Замын-Үүд суманд байршилтай “Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ”-ний зориулалттай барилга байгууламжид Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаартай захирамж, шийдвэрээр байгуулагдсан 58 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 2 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2019.08.30, 2021.03.16, дугаар БАЗ-БУ-05/2019, БАЗ-БУ-06/2021;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ОСН-05/18

2.3. Захиалагч: Хуулийн этгээдийн хувьд: Монгол улсын Сангийн яам оноосон нэр, 9070005013 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Чингэлтэй дүүрэг, С.Данзангийн 5/1 гудамж, Засгийн газрын 2 дугаар байр, Д корпус /хашаа, хаалга/-ны дугаар, (976-51) 267468 холбоо барих, утас info@mof.gov.mn цахим хаяг;

2.4.Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж: “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөл оноосон нэр, 9916679 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, М-Плаза 1401 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70002555 холбоо барих утас, info@diip.mn цахим хаяг;

2.5. Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч: Барилгын Хөгжлийн төв ТӨҮГ оноосон нэр, 000132865 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Чингэлтэй дүүрэг, Их тойруу-1 гудамж, Барилгын хөгжлийн төв /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 11-320734 холбоо барих утас, info@barilga.gov.mn цахим хаяг;

2.6. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Жунмэй инженеринг групп” ХХК оноосон нэр, 91360000727776803R улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, D136090760 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг: БНХАУ Жян Ши муж, Нань чан хот, Хун Гу Тан шинэ дүүрэг, Утас: 88898082, 99882528, 94876634;

2.7. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: “Борхойн зам” ХХК оноосон нэр, 0611002088 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2020/02/009 барилгын ажил гүйцэтгэх

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1 дүгээр баг, Залуучуудын гудамж, Голомт бизнес төв 402 тоот, 99996863** холбоо барих утас;

2.8.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: **“Очиртааб” ХХК** оноосон нэр, **9011065050** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **ЗТ19-1719/17** зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Улаанбаатар нийслэл, Чингэлтэй дүүрэг, ЭТӨЧ 36 УМЖ оффис, 401** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, **70110623, 99112880** цахим хаяг;

2.9.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газар** оноосон нэр, **670001150** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1 дүгээр баг /хороо/, Вокзал гудамж /хороолол/ өөрийн байр** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99118439, 91914277** холбоо барих утас, info.zamiinuud@customs.gov.mn цахим хаяг;

2.10.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Хилийн цэргийн 0108 дугаар анги** оноосон нэр, **000235746** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 2 дугаар баг, өөрийн байр** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **88340108** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.11.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **“Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ”-ний ажил. Үүнд:**

1. Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх барилга
2. Гааль, хилийн албаны эрэлч нохойны өвлийн сургалтын барилга
3. Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилга /орох тал/
4. Гаалийн газрын хураагдсан барааны агуулахын барилга /засвар/
5. Хилийн МХГ-ын хураагдсан барааны агуулахын барилга /засвар/
6. Гаалийн газрын агуулахын барилга /экспорт/
8. Авто пүү, пүүний удирдлагын барилга – 2 ширхэг
9. Хилийн хяналтын байгууллагуудын нэг цэгийн шалгалтын барилга
10. Шалгагчийн кабин /орох гарах тал/ -10 ширхэг
- 11.Хилийн шалган нэвтрүүлэх заставын барилга
12. Халдваргүйтлийн барилга
13. Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилга /гарах тал/
14. Авто үзлэгийн талбайн саравч С-1 /гарах талд/
15. Авто үзлэгийн талбайн саравч С-2 /орох талд/
16. Дэд өртөөний барилга ХТП-1, ХТП-2
17. Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга
18. Бохир усны насос станцын барилга 2 ширхэг
- 19.Монгол Улсын хилийн хаалга /багана/-1 ширхэг /Авто зам/
20. Гадна инженерийн дэд бүтцийн ажил /Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, дулаан хангамж, усан хангамж, ариутгах татуурга, холбоо дохиолол/
21. Зорчигч тээврийн 1.97 км автозам талбайн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1. Энэхүү Онцгой төвөгшилтэй ангиллын “Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ”-ний зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;


в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 8..... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Онцгой төвөгшилтэй ангиллын “Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ”-ний барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга:



Ц.БАЯРМАА

(Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга:



А.ЕРМЕК

(“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Инженер техникийн албаны дарга)

Гишүүд:



Ш.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер)

Ч.АРТАГ

(Онцгой байдлын ерөнхий газрын Стандарт, норм, нормативын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, Дэд хурандаа)

А.АМГАЛАНЗАЯА

(Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга)

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

(Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч)

Н.ГАРАМЖАВ

(Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч)

Б.МӨНХБАЯР

(Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Автозамын хяналтын улсын байцаагч)

Л.БЯМБАТУЯА

(Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч)

Ж.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

(Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч)

Б.ЦОГТБАЯР

(Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгын газрын Захирагчийн ажлын албаны ерөнхий архитектор)

Г.БУМБАНОРОВ

(Замын-Үүд сумын Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн хэсгийн зохицуулагч, ахлах дэслэгч)

Ц.ЦЭРЭННЯМ

("Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоо" ТББ-ын Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүн)



Хангагч байгууллага:



С.БАТБАЯР

("БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын Ерөнхий инженер)

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

("БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын Замын-Үүд хэсгийн дарга)

О.ТӨМӨРХУЯГ

("Замын-Үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-ын захирал)

Ж.УНДРАХБАЯР

("Замын-Үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-ын Захиргаа, санхүү, удирдлагын хэлтсийн дарга)

Ч.ТҮВШИНЖАРГАЛ

("Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын кабель шугамын инженер)

Т.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

("Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын сүлжээний инженер)

Захиалагч байгууллага:



Ж.ГАНБААТАР

("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийн зохицуулагч)

Г.АМАРБОЛД

("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн барилгын инженер)

Ц.ЖАРГАЛСАЙХАН

("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн дулааны инженер)

Г.ЧИНЗОРИГ

("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн холбооны инженер)

Ц.ДАГВАДОРЖ

("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн автозамын инженер)

Д.АЛТАНХУЯГ

("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Норм, нормативын хэлтсийн дарга)

Ц.ХЭРЛЭН

("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн ахлах инженер)

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч:



Ө. Мөнх-Отгон

Ө.МӨНХ-ОТГОН

("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга
байгууламжийн захиалагчийн хяналтын
хэлтсийн хяналтын инженер)

Б. Энхбаяр

Б.ЭНХБАЯР

("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга
байгууламжийн захиалагчийн хяналтын
хэлтсийн хяналтын инженер)

Н. Насанбаяр

Н.НАСАНБАЯР

("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга
байгууламжийн захиалагчийн хяналтын
хэлтсийн хяналтын инженер)

Хятадын Жуанг Юань Олон улсын төслийн ХХК
БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар "Монгол
хилийн боомтын дэд бүтцийн бүтээн байгуул
төсөл" төслийн газар ажлын менежментийн
(Гэрээний бус тамга)

МИ ШИАН ЧАН

("Ай Пи Пи Ар интернэйшнл Инженеринг"
компанийн хяналтын инженер)

Автозамын зөвлөх компани:

Д.НАНЗАДДОРЖ

("Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн Зөвлөх
инженер)

А. Берденбек

А.БЕРДЕНБЕК

("Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн хэсгийн ахлагч)

Ашиглагч байгууллага:

О.ЦЭЭНРЭГЗЭН

(Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд
дэх Гаалийн газрын дарга)

Г. Удвалмядаг

Г.УДВАЛМЯДАГ

(Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд
дэх Гаалийн газрын Санхүү, аж ахуйн албаны
дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч)

В. Нямхайнямбуу

В.НЯМХАЙНЯМБУУ

(Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн Захирагч,
хурандаа)

С. Номунгэрэл

С.НОМУНГЭРЭЛ

(Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн
Автозамын хилийн боомтын дарга, хошууч)



Зураг төсөл зохиогч:

О.БАЯРСАЙХАН

(Дорноговь аймаг дахь Хилийн боомтын захиргааны дарга)

Т.ШАГДАРЦЭРЭН

(Хилийн боомтын захиргааны Замын-Үүд боомт хариуцсан төлөөлөгч)

Б.ЧАНЦАЛМАА

(“Очиртааб” ХХК-ийн захирал)

Д.ТАМИР

(“Очиртааб” ХХК-ийн архитектор)

Д.ЭНХБУЛГАН

(“Очиртааб” ХХК-ийн архитектор)

Б.ОДХҮҮ

(“Очиртааб” ХХК-ийн барилгын инженер)

М.МАРХАММЕТ

(“Очиртааб” ХХК-ийн дулааны инженер)

У.БАТДЭЛГЭР

(“Очиртааб” ХХК-ийн халаалт, агааржуулалт салхивчийн инженер)

С.САЯБУМ

(“Очиртааб” ХХК-ийн халаалт, агааржуулалт салхивчийн инженер)

Т.ПҮРЭВЗАГД

(“Очиртааб” ХХК-ийн холбоо дохиоллын инженер)

Т.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

(“Очиртааб” ХХК-ийн ус хангамж, ариутгах татуургын инженер)

Б.БАТДЭЛГЭР

(“Очиртааб” ХХК-ийн цахилгаан инженер)

Б.ГАНТУЯА

(“Очиртааб” ХХК-ийн цахилгаан инженер)

Ч.БАТМӨНХ

(“Очиртааб” ХХК-ийн Автозамын инженер)

Ц.УУГАНБАТ

(“Очиртааб” ХХК-ийн Автозамын инженер)

Гүйцэтгэгч:



ШИОН ВЭЙ

("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн төслийн дэд менежер)

Ү.МӨНХТӨГС

("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн төслийн зөвлөх)

Х.ОЮУНБИЛЭГ

("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн барилгын инженер)

Г.ТӨГӨЛДӨР

("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн барилгын инженер)

З.ТҮВШИНТӨГС

("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн автоамын инженер)

Д.БУЛГАНТАМИР

(Автозамын туслан гүйцэтгэгч
"Борхойн зам" ХХК-ийн захирал)

Б.ОЧБАДРАХ

(Автозамын туслан гүйцэтгэгч
"Борхойн зам" ХХК-ийн ерөнхий инженер)



**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөдөлмөрийн ажилтны ТХБҮБТ
Албан тушаал: БҮБХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Ц.Балржав
Холбогдох утас: 99653557

[illegible]

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссийн гишүүдийн үндсэн хэргээр
бүлэгжүүлж, хуульчилж, шийдвэрлэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: М.Баярмаа

/Тамга, тэмдэг/

/Ц.БАЯРМАА / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг: М.Баярмаа

/Тамга, тэмдэг/

/Ц.БАЯРМАА / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.17

Угтундша Комитет-өөс анхлан
хүн танинх, перинт архивын
баримт бүртгэл
+ Идэвх ажилын гэрэл зургал
P.D-г хүрлээс өгөх

- + Техниктэй биеийн үзлэл комисси
- хүрэн даалгаврын биелэлтийг
- гаргал, снэг зургаар баталгаажуулах
- + Гүйцэтгэлтэй биеийн өргөмөл-
- лест зурал хийлгэ баталгаажуулах
- + Хүрэн авал баримт бүртгэл
- + 22 обьектад ажилын зурал
- + Тэрлэл зурал
- + Ажилын ажил баримттай
- гарал үзлэлтэй гэрлэлтэй
- (баталгаажуулагдсан)
- + Хүрэн тасал
- + Хүрэн хэр
- + Хайгуул хэр
- + ТЭЗҮ
- + Хайгуул орлогч хайгуул
- бэлтгэл үзлэлтэй
- + Гүйцэтгэлтэй зурал
- + Өргөмөл зурал
- + Гэрэл зурал
- + ИТЭГ үзлэл

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/



Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.07.13

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/



Гарын үсгийн
тайлал

Огноо: 2022.01.17

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Дорноговь аймгийн Засаг дарга Нийслэл Газар*

Албан тушаал: *Архивын нэгжийн дарга*

Комиссын гишүүн: *и. Бүрхдүрм*

Холбогдох утас: *96012347, 99522529*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Замын үүд боомтын зорчигч мөврийн хөгшин автозамын баримт бичгийг шалгах үүрэг баримтат бүрдэл салон байгаа.	<i>Аймаг 220 дугуйн зураг төсвийн баримт бичгийг</i>
2. Бокслогийн үнэмлэхийг дурдмал гаргуулах баримтад хавсаргах	<i>2023 оны 05 дугаар сард хөгшин</i>
3. Замын холбогдох баримт бичгийг дурдмал хавсаргах үүрэг бүрдүмийн нэгжийн архивын хөгшин өгөх.	<i>огорд авто замын баримт бичгийг хамт хөгшин авто</i>

Шийдвэрлэсэн нь: *Комиссын илүүдэлт цурт даалгаврын биелэлттэй байнгын ажиллагаатай хэрэгт авах*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *М.М.М.*

/Тамга, тэмдэг/

М.М.М. /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2022.07.03*



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *М.М.М.*

/Тамга, тэмдэг/

М.М.М. /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.01.17*



Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Зогшил-н Кэтеринг-н Дүрэм" ТӨХК.

Албан тушаал: Инженерийн албан дарга

Комиссын гишүүн: Нарийн бичгийн дарга.

Холбогдох утас: 88091103.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 2022 оны 11-р сарын 28-ны өдөр-н хамт орсон ажилчин хэл-н шалтгаар илэрсэн бэрхшид дутагдалыг 2023 онд (хөдөр) тогтоосон хугацаанд багтаам Зааврлан Хөд-н бэлтх дүгн хэлхэн өвч	Улаан. Хүн дэлгэрч Биеийн хугацааг нэ Биеийн

Шийдвэрлэсэн нь:

Комиссан үүрэг даалгаврын бүтэцтэй байдал
байдалт амжилтаар хүлээн авах саналтай
б/на

Үүрэг даалгавар өгсөн:

А.Эрхек

Гарын үсэг:

1-578A/

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2022.01.02 нд

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

МОНГОЛ УЛС

Гарын үсэг:

1-578A/

/Тамга, тэмдэг/

А.Эрхек /Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

2022.01.03 нд

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ногшилгүй Ногдох ДН Бүтэц ТХН*
Албан тушаал: *Уншигч Техникийн албан дарга*
Комиссын гишүүн: *Нарийн бичгийн дарга А.Ермек*
Холбогдох утас: *88091103*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 10кВ. зорчигч уудам хамгаалалт сэлсүүс явах. 2. Мөрөн тосгон температур -30°C. басна. -45°C. д-д хамгаалалт хамгаалалт басна. 3. 0.4кВ-т талдаа гүйцлийн трансформатор. баталгаа нуралдсан гүйцлийн тр-раар сольх. 4. Техникийн комиссын өмнө үүрэг даалгаврын биелэлтийг хондалсан басна.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биелэлт байгааг
асуулмаар авчар татвар зүйл.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо: 2023.01.03



А.Ерш

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

үсгийн тайлал

Огноо:



Огноо: 2022.7.6

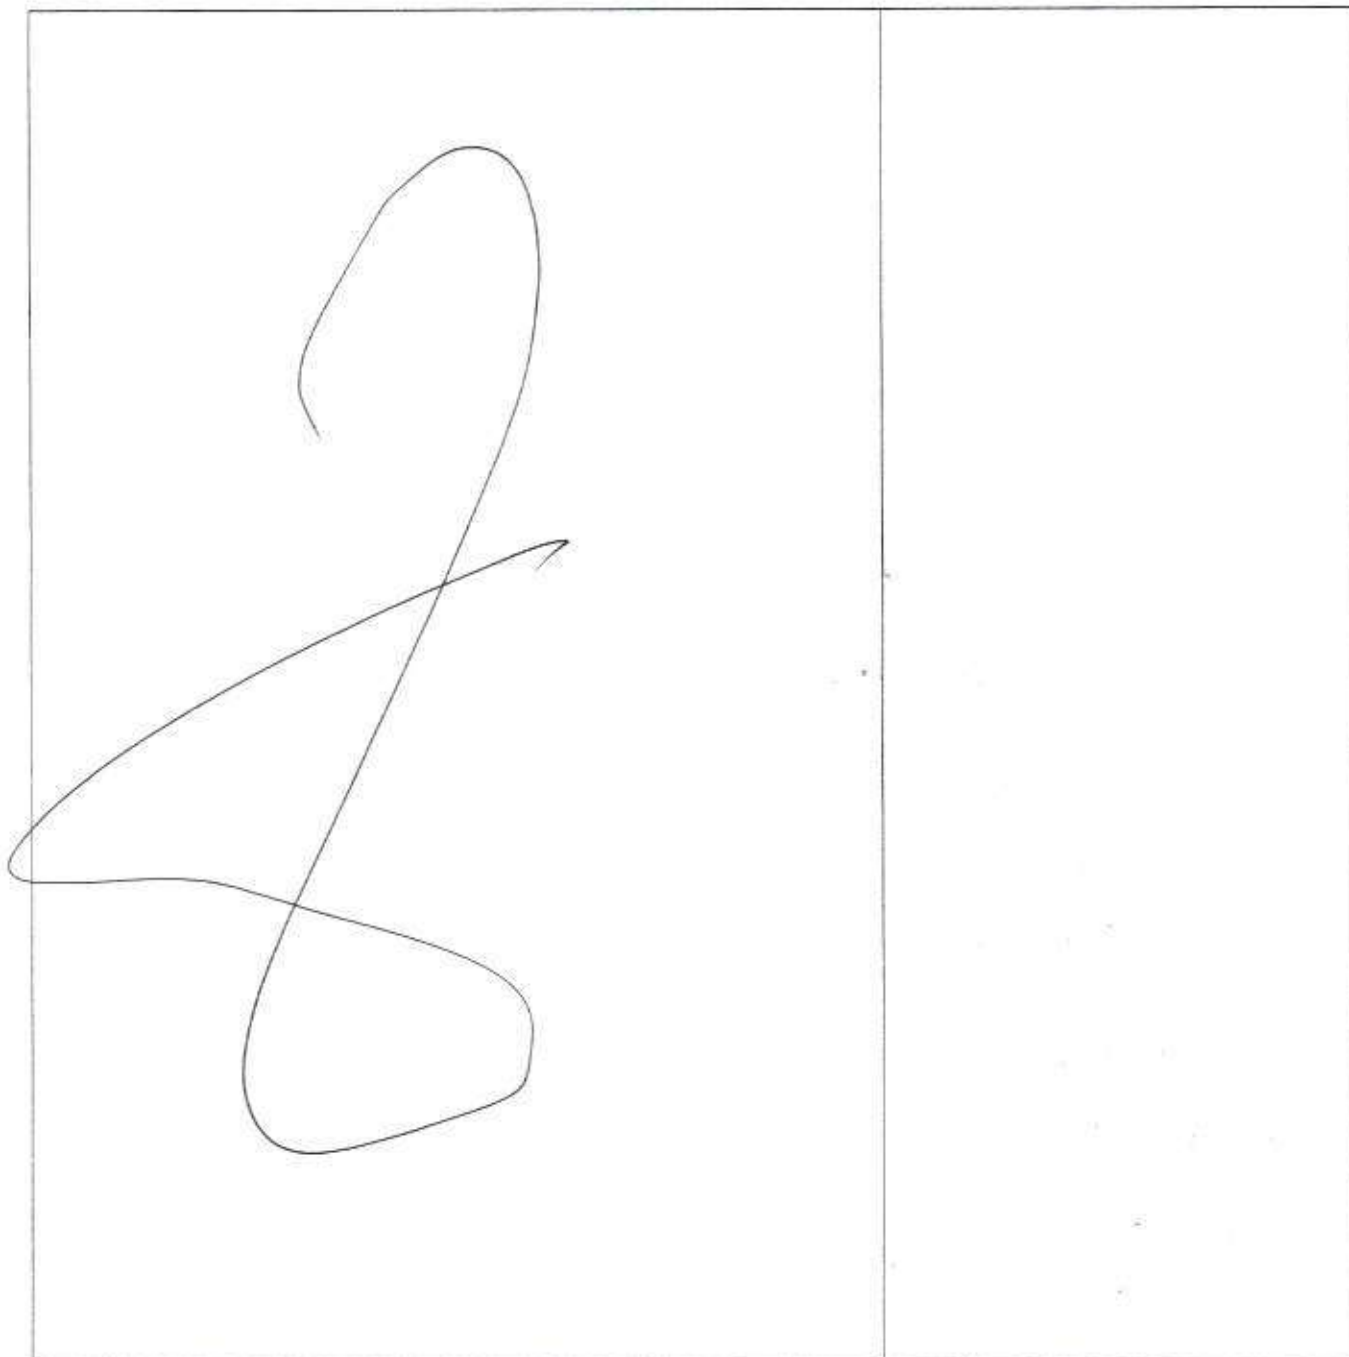
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Барилга хөгжлийн төв*
Албан тушаал: *Хөгжлийн инженер*
Комиссын гишүүн: *Ш. Зүтмэл*
Холбогдох утас: *96884469*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Газраар дамжин хиймэл туульс хавтгай үүсгэх хийх. - Суурь, хамрын үүсгэвэр хиймэл дулааны бийгүүрхмэлийг үүсгэх. - Зогсоо, газраар дамжин үүсгэх. - Салхиныг эргэлтийн хамрын боксид байрлуулах, сонгох - Хамрын боксид үүсгэвэрийн ажил үүсгэх. 8.ЕТ35 Дулаан бууруулах төвийн барилга - газраар дамжин дамжин ажил үүсгэх 9. ЕТ37-1, 37-2 Зогсоо ортойн барилга - Хамрын бокс хийх - Хамрын бокс хамрын дамжин - Газраар дамжин дамжин ажил үүсгэх 	



Шийдвэрлэсэн нь:

Чурт даалгаврын биеллээр амжилтад оруулах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Ш. Дутмаа* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2022.1.3*

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Ш. Дутмаа* / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: *2022.1.6*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБЕД-ын ТМН Газар
Албан тушаал: СМННН идэвхи болон, г/х
Комиссын гишүүн: М. Жаргал
Холбогдох утас: 80101534

[illegible]

БНД-ийн 21-01-02, дугуй
7. Ерөнхий дүрэн дээр
панкетины ороонон үүснэглэр
системийн шугам нэгдсэн
агаар.

8. Ерөнхий орон дүрэн дээр
дотоо дүрэн дээр
албан дүрэн орон.

9. Хиймэл шугам нэгдсэн дүрэн,
мэдээллийн систем дүрэн агаарын
системийн нэгдсэн орон.

10. Нэгдсэн шугам нэгдсэн
дүрэн дээр агаарын ороонон.

11. Ерөнхий дүрэн дээр
уутраан агаарын нэгдсэн,
дотоонон нэгдсэн дүрэн
агаарын ороонон, нэгдсэн
оонон. БНД 21-04-05

12. Нэгдсэн, нэгдсэн дотоо,
уутраан агаарын ороонон
нэгдсэн, нэгдсэн дүрэн.

13. Орон дүрэн дээр дүрэн
дүрэн нэгдсэн нэгдсэн
нэгдсэн нэгдсэн.

Шийдвэрлэсэн нь:

Бүтээгдэхүүн нэгдсэн, нэгдсэн нэгдсэн
агаарын ороонон нэгдсэн. / Ерөнхий орон албан
дүрэн орон. / ОДН-ийн нэгдсэн нэгдсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Ү. Армаг /

Огноо:

2023. 01. 03

/ Гарын үсгийн тайлал

Хүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Ү. Армаг /

Огноо:

2023. 01. 03

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Аймгийн ЗДТТ*
Албан тушаал: *ХБТХОХ-ийн дарга*
Комиссын гишүүн: *А. Аугаланзаяа*
Холбогдох утас: *99049259*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Замын ховоо, хамууг тэгшитгэн, илгүүрлэх 2. Замын хамуугийн үерхийг уусгах багтан хөөлөх, шуудруул хийн гүйцээх 3. Каток хийсэн хэсгүүдэд үерхийг ус хуушигчид сав хуртан ховоонд хийх 4. Замын тэгшитгэл хамуугаар ямархан хэсэг асралтын даалгааг засварлах 5. Зам тал бэлэн үзвэрлэгтэй, үйлчилгээтэй хийх	<i>ЗДТТ-ийн 5 сард хийн гүйцэтгэхээр албан ёсоор ховоорчсан.</i> <i>Биелсэн</i>

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Үсгийн комиссын тунгудийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хуучин ахиад татгалзаж зүйсгүй</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp: ЕКЭА0004]</i> <i>А. Анхбаяр</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2021.01.02</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp: ЕКЭА0004]</i> <i>А. Анхбаяр</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2021.01.03</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

2014.06

Комиссын гишүүн:

Н. Гэрэлт

Холбогдох утас:

99774571

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
ХТН-1, ХТН-2 - нд рашаа хайгуулагдсан зургас төсвийн газрууд SET 5510 маркийн болон сорилт. ХТН-нх бүрэлдэхүүн заримдаа хайгуулагдсан ног ажил бүтээл амжилт. ХТН-нх бүрэлдэхүүн шалтгаар рашааг бүтээх хууль эрх зүйн дэвшил амжилт. шалтгааныг хавсруулж дээр үзүүлэлт, амжилт амжилт үзүүлэлт. ХТН-1, ХТН-2-аас дугаар барилга байгууламжийн ажил зориулалт, хөгжлийн төлөвлөгөөнийг газарзүйн + амжилт зориулалт амжилт байгууламжаар амжилт байгууламжаар. Барилгын хөгжлийн төлөвлөгөөний амжилт, эргэлтийн эрх зүйн амжилт, барилгын хөгжлийн амжилт, гадна зориулалтын амжилтуудад хөгжлийн амжилт, барилга, амжилтын амжилт амжилт амжилт.	

Шийдвэрлэсэн нь: *Хөдөлмөрийн гүйцэтгэлийн үүрэг дээшлүүлэх*
Бие даасан ажиллагааг авх. мэдээлэл бэлтгэ.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ *Н.Борингов* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.01.03.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ *Н.Борингов* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.01.10.*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорноговь аймгийн Засаг Засаг захиргаа

Албан тушаал: Авто тээврийн хамгийн урсгийн байгуулалт

Комиссын гишүүн: Б. Мөнхбаяр

Холбогдох утас: 99125026.

[illegible]

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биед өгсөн даалгаврын ажлын үр дүнд хуучин алба тусгайлан зохих үйлчилгээ.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Б. Мөнхбаяр

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Мөнхбаяр /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02.

Үүрэг даалгаврын биед өгсөн шалгасан: Б. Мөнхбаяр

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.17

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МУТ
Албан тушаал: ЭАХХХУАБ
Комиссын гишүүн: А. Бамиянцэ
Холбогдох утас: 90117456

[illegible]

активных козловых хвостов

6. Гар пессона (зорилл ноторик)
уга олзуулм сэр оной зорилм

Зр сего 104 нм.

§. халаат хэрэгний
сөн нуруу тогтоон
цэрэмн бүтүүлнэ
халбарсан хэрэг х¹/₂.

29-2-10 104

8) Ороон үүсдэг ил байрлана
каучуинка үүр гэрлэр
хөдөр, бөрсөн үл
гожонг үүср хөдөр
хөдөр хийн гэрлэр

receiving

Шийдвэрлэсэн нь:

[illegible]

Без меня есть люди есть

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Levy. ap. 62

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг/

7

үсгийн тайлал / Гарын

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Замын-үүд хотын Газарзорины ажлын алба*
 Албан тушаал: *Ерөнхий архитектор*
 Комиссын гишүүн: *Ф. Цогтбаатар*
 Холбогдох утас: *96903232*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. <i>Цогтбаатар барилгын ороо, гарах хамгаалалт ажлаарлан буюу талбайн зураг нутаг хийх</i>	
2. <i>Зураг дараах дараах ажлаарлангийн нутаг барилгын гүйцэтгэл</i>	
3. <i>Тайрмал ажлын хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	
4. <i>Буддын авто машины хийгдүүлсэн хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	
5. <i>Тайрмал ажлын хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	
6. <i>Ажлын хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	
7. <i>Шалгалт хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	
8. <i>Шалгалт хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	
9. <i>Ороо, гарах талбайн хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	
10. <i>Хийгдүүлсэн үйлчилгээний хийгдүүлсэн</i>	

Зарим өрөөнийг шал хийгдээгүй байгааг
хийн үргээх, тусгаарлах хийж,
хочныг үнэ дутуу хийн хийн
үргээх, барилга байгууламтын
халсан, цэвэр цусан олох.

11. Цогцолбор барилга байгууламт бичиг
Тадна саравинд үс цуглуулах, үс
зайлуулах хоолой хийн үргээх.

12. Зарим хийн хананд халсан цуглуулах
үргээх зэвсгээр.

13. Орх, сарат хийн тусгаарлах хийн
шалыг зуршил дагуу хийн үргээх.
Цогцолбор.

14. Нн цнийг шалгах нэвтрүүлэх барилга
хэрүүлч хэрүүлч хондуй шал хийн

15. УЗДТ хэрүүлч хондуй үснэ
халсан байгууламт хондуй үснэ
үү.

16. Барилга барилгын бүрдүүлэх халсан
архивт хондуй олох.

17. Зарим барилга 3-р давхарын
хондуй хийн дугаар хийн

18. Тадна зам талбайн үргээх үйлчилгээ
хийн үргээх зориулалтын хондуй
үргээх зэвсгээр.

19. Барилгын хондуйн хондуйн санд үргээх
хондуйн үргээх.

Шийдвэрлэсэн нь:

Цогцолбор барилгын барилгын ажиллагааг
авал халсан байх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Б.Цогцолбор

/Тамга, тэмдэг/

1. Б.Цогцолбор

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

Б.Цогцолбор

/Тамга, тэмдэг/

1. Б.Цогцолбор /Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.09

Шийдвэрлэсэн нь:

Кашисын Чурп даалгаврын биелэлт мунд авал амалтай
Байла

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Уугмдал / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023. 01. 02

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Уугмдал / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023. 01. 03

2

Шийдвэрлэсэн нь:

Уг бүтэн байгууламшиг нь нэг авахад нэгний байгууллагаас татгалзах зүйлгүй.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Г.Батбаяр

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Г.Батбаяр

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБЦ Нэгдсэн холбоо ТББ

Албан тушаал: ТББ-ийн Тэргүүн

Комиссын гишүүн: Цэрэнпил

Холбогдох утас: 96481778

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Хуралны хүний хөтөж залуур байдал дэх хуралны орлогыг хавтас дээр гэдэрт хийгдсэний дараа Хавтасг ороолон олгох хүх.	2023 оны 6-р сард хуучин үйлдвэр ашиглан бүтээх Холбооны
- ХБЦ-ийн тавих зорилго тусгай тусгай болгох	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2023. 1.2



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023-1-3



Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБН нэгдсэн холбоо ТББ
Албан тушаал: ТББ-ийн тэргүүн
Комиссын гишүүн: Цэрэн ням
Холбогдох утас: 96487718 99673883

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Архив човруулч ороонг байх ХБН-ийн зорчилсон тусгай тоноглол бүрэн сайн хийгдсэн. - Харааны хүчин хөтөг зам дээр мэдэл өргөх хавтгай зохих. - Авто зогсоол дээр ХБН-ийн зорчилсон тусгай зогсоол гаргах тэмдэг тавих. - Харааны хүчин хөтөг замын байгууламжийн дээр үндсэн хийх	

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорноговь УТССаагвар
Албан тушаал: Ерөнхий инженер
Комиссын гишүүн: С. Батбаяр
Утас: 99031370

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Зүү Хаантгай дэд ортоон О,Чкв-ийн гудгалийн трапсээр матер: г мөнгөн үлсийн баталгаат гудгалийн трапсээр матер солих	ХТН-О,Чкв-ийн гудгалаар түүнийг баталгаатны газрууд недгээрээр басал
- 10кв. Круны - Сел-реле 751-г удгээр солих тавих	Сел реле - 2 анбан бичгээр нээх нөхцөл
- Төрнийн комисс өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг нэг бүрчлэн гүйцэтгэх.	
- Дээрх хангуулагатай ашигчдыг гүйцэтгэх таагар нутагтаа анбан бүртгэл-г эзлүүлэх авар.	Анбан бүртгэл төс-ийг хүлээн авар!

- Эзнийн-и хувьд Зу
 дэг орооний ОУКВ-и
 кавер-и үзүүрээр
 даалгавар. Энэ
 таларх өмнөх аргаар
 (Аст-и гаргалгачи
 өвчөөс дээг харах)

2

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

С.Батбаяр /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2013.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1 /Гарын үсгийн
тайлал

Огноо:

2013.01.10

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

Дорноговь ЦТСАМ-р ЗУНТХӨСӨГ
Хөсг-н дарга АЗХ.
Б.БАТ-ЭРДЭНЭ
99016027

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
— 2022 оны 12-н 13 ны ДАР-н техник-н комисс-н хурал даалгавар-н гүйцээх. — Мөнгө хасаа хэрэглэгдэх загвар-н туршилтаа хасагдсан гүйцэл-н трф-ууд-г солих. — АНХ-н зурагт тусгагдсан SEH релэ-г тавих. — Трансформаторын тосны температур тохирохгүй байна. (Зурагт тусгагдсан) -30 градусыг -45 болгох. — ЗТ-1, ЗТ-2 хаалттан хувиараах байгуулам-н 10кВ Ø 120 кабель нугм-н олон тасал-н заагдсан асуудал-н нөөц-н кабель шугамаар шинэлэх. — Тонотлох-н ангилаат-н загвар-н орсуулга х-х. — 2	

— ӨЗӨМЖИЛЭН 3Ш АДА
ӨРТӨӨН - 0,4кв - н
КАБЕЛ - н ҮЗХҮРЭЭР
ЗААГЛАА - ТОГТООХ.

Шийдвэрлэсэн нь: ТҮРЭГ ДААЛГАВАР - н БИКАЖАТ - Г
БНСГЭЭР ХУГАЦААТАЙ АВС ХХСДЭЭД ЗАЛГАХ.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2023.01.03.

/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан: Б.БАТ-ЭРЭНЭ.

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

үсгийн тайлал

Огноо:

2023.01.08.

/Гарын

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗУХСАН ТӨҮГ.
Албан тушаал: Бахирал
Комиссын гишүүн: О. Холбогдох
Холбогдох утас: 96116919.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Сайн дурын хэлбэрээр зүйн гаварыг бүх хэмжээний байршилтай байрлуулж.	
2. Агаарын цэвэр байгаа 2 барилга дээр насосын үйлдвэрийг байрлуулах.	
3. Хуулиар тогтоогдох, буцаах шугамыг ТЭХУ-аар зааснаар байрлуулах /Хуулиар тогтоогдох/	
4. Нэг долоо 2-р конторы шугам дээр зориулалтын хэмжээний байрлуулах. Хуулиар тогтоогдох хэмжээний шугамыг угсарт хийх ажиллах.	
5. Газрын тусгай зориулалтын тохиромжтой байрлуулах. Одоо 2-р конторы байр байгаа газрын тусгай зориулалтын 5500 мкв /дм ³ байрлуулах ТЭХУ-аар заасан хөрөнгө хэмжээний ажил хийх ажиллах. Одоо 10 дахиад аж байгаа.	

Хэрэгжүүлэх хэлтэс үүсгэн байгуулах
Төсөл төсвийн үйлчилгээний /Холбоо/

Урьдчилсан хэлтэс үүсгэн байгуулах
Төсвийн үйлчилгээний амаллагаар
үзэгсний үйлчилгээний байгуул
Хэлтэс үйлчилгээний байгуул
Үе алдсан амаллагаар үзэгсний
Төсвийн үйлчилгээний

Хэлтэс үйлчилгээний байгуул хэрэгжүүлэх
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Шийдвэрлэсэн нь: Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул
Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

/

Огноо:

Төсвийн үйлчилгээний байгуул

Төсвийн үйлчилгээний байгуул

/ Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Төсвийн үйлчилгээний байгуул

/ Гарын

Огноо: 2023.01.09.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МХС ХХК - Зорчигч боомлын газар.
Албан тушаал: КМ-н инж Ч. Пүрэвсүрэн.
Комиссын гишүүн: Архитект инженер Т. Эрдэнэсүрэн.
Холбогдох утас: 89757711, 96009993.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Шуудын барилга байгууламжийн гадна холбоотнуулааг шалгахад: 1-р барилгын оруулгын шалтан дахь кабелийн крокштейн хиймэл стандартын дагуу татах. 2-р барилгын гадна оруулгыг хуудалт хийгдсэн шугангуудыг хуудалт ашигласнаар саад болохоор үүсгээр крокштейн дээрх татаж байрлуулж. Мөн хуудалт хийгдсэн хувиар хэрхэвч шалгалтгүй. 3-дугаар барилгын гадна холбоотнуулааг оруулга хэргийг шаардам бүтээх, үнэ хэмжээгээр эргэлт хийгдсэн, зэргээс шалгалт дахь кабелийг татаж байхгүй анхаарч кабелийг татаж байхгүйг бүрдүүлж! (Кабел-н кабелийн хэргийг шаардам) 4-дугаар барилгын гадна холбоотнуулааг техникийн хэргийн дагуу татагдах шалтан байхгүй кабелийг бүрэн татаж кабелийг үнэ хэмжээ бүрэн оруулах! 5-дугаар барилгын гадна холбоотнуулааг үнэ хэмжээ хийх, кабелийг стандартын дагуу	Графикийн дагуу бүрэн хийж үргэлжлэх.

хрониктайн дотуур таман, хөгжүүлэлт
монголоор хийнэ өтөх, нууц
ондорлогон болон 1.5м-с ондор нугаг
мат хийх, тат нууцбичийг бичигдэг
дахин хийх шаардлагагүй.

6. Кабель татам байх үед МХС-наас
хуучуудын кабель зүгээс ирж байгааг
хуучат зүгээс ил, хуучат зүгээрх, галтатан
тат нуруугаас засварлах!

7. ТЗ-доту кабели чиммүүчүүд
зорилт хийгдсэн 5 хуудас ^{8/15} 700
тэрхүү сувиллаахын 2 хуудаст
Зайтай байсан шорос баалон барилгын
ногоор дарсан байсан үзүүлэлт
не хартал

8. Дойор кабель, сүлжээндэ монтажоор
хөгжмөөрөөт хэсэг + ракурбалонд
тархалтын охио зурт-г гаргана.
байрлуулна.

9. Худат убагхал дагуу тассыг дахин
Берен тассыг сэргээх! (хилийн хамгаал) 10

10. Нарийн хооронд тататгал (хуудас
убаллагаар) кабелийн тархалт дахь тэн
ихий зураг гаргаж олох!

11. Худал хоорондын энгэр улаасанс баталсан
хорганс отох! МХС-г

Поворотом
радикийн
дасуу бүрэн
хүлээн
үргэлтэй.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн: *ХМ-н шигшээр*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2093.01.03.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг

Тамга, тэмдэг/

үсгийн тайлал

Огноо:

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Хогшил хото - дордуга тосга!

Албан тушаал:

Тосгийн зохицуулагч

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

99110114

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Түрэгтсөөс компанийн дүрээ зам орчионы хог хаягдлыг заралтай дайлуулж.	Замын - Үүд сүмийн хот тохиолдлын компанийн хамтран ажиллаж хогийг цэвэрлөх боллоо. 2023 оны 01 сарын 8-аас өмнө хийгдсэн.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2023.01.03.

/ Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

үсгийн тайлал

Огноо:

2023.01.03.

/ Гарын

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц төсөл*
Албан тушаал: *Барилгын инженер*
Комиссын гишүүн: *Г. Амарболд*
Холбогдох утас: *94124878*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ЕТНР 1 2 дэх ар шатны барилгажилан хавт хийх	
2. 2 дэх арны тал тогтооны аттар сөрөгч вэжүүрлэх.	
3. Шугам сүлжээний (б.ус) авалт хийх (шугам дээрлэх)	
4. Шугам бүсийн төрх хөдөлгөөний пандаусны шал (орзгор чухал) хийгдэнгүй.	
5. Сервер шатнаар шатны ороондод ашиглалтын зөврийг монгол төлбөртэй болгох.	
6. Хүндэрсэн шатны тооцоллого хийх (2р зөврийн ороондод)	
7. Шатны хонгол ханын хөдөлгөөн хөдөлгөөн зөвхөн.	
8. Зорчигч тооцор хөдөлгөөн зөв талбайн оллын их хөдөлгөөн хийх хөдөлгөөнтэй.	

Шийдвэрлэсэн нь: 2023.4.30 ны доктор хийж Азсгах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Т. Анарболд / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Х. Магмардорж
Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц төсөл*

Албан тушаал: *Барилгын инженер*

Комиссын гишүүн: *Г. АНУУ БОЛВ*

Холбогдох утас: *99129848*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>БТН-9</i> 1. 2р ороний оруулахын зам зохион хэсэг (ор талвараа нууралт үүсгэн) засварлах 2. Гад унтраагчны өртөө орон гэрэлтүүлгийг шилжүүлэх. 3. Гадна пандусны црмэг засах (плита унасан) 4. Н/Б - Г ашигласан мөнгөн тоймлогын болгох.	

Шийдвэрлэсэн нь:

2023 - 4 - 30 ны Дотор хийх ажлаа

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/Г. Амарбаясгалант/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

[Signature] ~~М. Мянгарзор~~

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/
үсгийн тайлал

Огноо:

/Гарын

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хотын иргэдийн ажлын байрны байр*
Албан тушаал: *Барилгын инженер*
Комиссын гишүүн: *Г. Амарболд*
Холбогдох утас: *99129848*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. <i>ЭТН 6.26</i> <i>Дээрхийн өгсөн сандал</i> <i>битүүлэх.</i>	
2. <i>Тус барилгын дотор нь</i> <i>ашигласан дотор тун хар</i> <i>цэвэр хамгаалах эвсэл хүний зам</i> <i>хийх.</i>	
3. <i>Дээрхийн өгсөн дугуйн хүрээ</i> <i>төмөр нольтой бэхлэх.</i>	
4. <i>ДТ ашигласан дотор</i> <i>мөнгө тэйлэртэй бэхлэх.</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

2023.04.20 Ажлаар хийх ажил

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ Т. Амарбаяр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Ж. Мянмардорж
Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

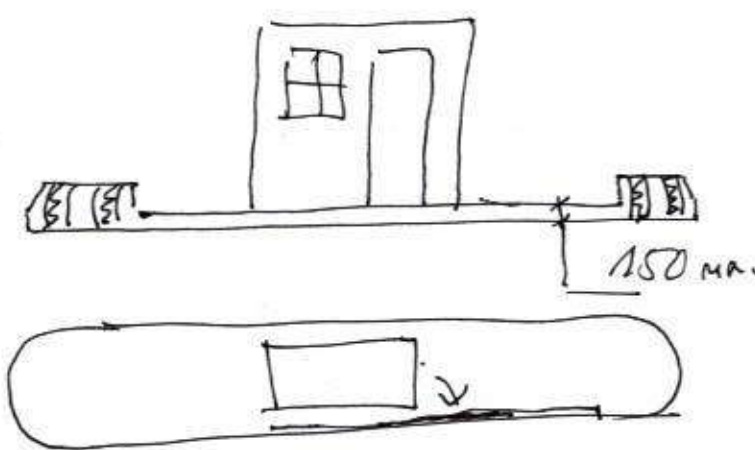
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөгжлийн агент газ бүтээгч*

Албан тушаал: *Барилгын инженер*

Комиссын гишүүн: *Г. Амарболд*

Холбогдох утас: *99129848*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>ЭТН № 15; 25</i> <i>Угсралт болон зэвсэрчигчийн зэвсэг гарсан зэвсэрчигчийг засах</i> <i>Хавсгалт болон сүлжээ монтотомын ажлыг гүйцэтгэх</i> <i>Тавцангийн хөндүү хэрнөйг дахин зэвсэрлөх</i> <i>Т/Т-ийг монтотом тавилбартай болгох</i> 	

Шийдвэрлэсэн нь:

2023.04.20. ыг доктор ХННЖ АЗЭСТХ

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Амарсанаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Х.Мягмардорж
Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөгжлийн хоточ бая бүтэц төсөл*

Албан тушаал: *Зориалтын инженер*

Комиссын гишүүн: *Г. Амарболд*

Холбогдох утас: *9912 6840*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>БТМН хил хангалтын тайгууламжуудын 1 чигийн үндэстний барилга</i> <i>1. Гадна хөлс гонч олголт зөсөх</i> <i>2. Дотор өрөөний олон жийтөө харьцах торчигх зөсөх</i> <i>3. Т/техсэрэнч тоноглогын төйлбэрийг мөнгөс төйлбэртэй белгэх</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

2023.04.30 Аюул ХНДХ АЗСГЗХ

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Т. Бүрбаяв / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Х. Магмарзорж
Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц төсөл*
Албан тушаал: *Барилгын инженер*
Комиссын гишүүн: *Г. Ингэрбол*
Холбогдох утас: *99124838*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. 1216 ЗОСТАВ</i> 1. Дотор зогсонги ажил үзүүлэх хийх. 2. Заставын барилгын хонсогоор өрсөн хэсгийг зурвал. 3. Орчин үеийн оросын ширээт татруу зогсонги хийх. 4. Рендшентэй орос төсөлөөр татруу хийх. 5. Орос төсөлөөр өрсөн төсөл ширээг зурвал. 6. Гал төсөлөөр оросын үүр өрсөн хонсгийн дотор хонс хийгээрийн бүтэц татруу болгох. 7. Бар Дээрлийн ширээг төсөл өрсөн хийх. 8. Дотор АТ-д ажиллагааг дээрлийн мөнгө татруу болгох. 9. Дээрлийн ширээг хонс болон прямор дотор хонс хийгээрийн бүтэц татруу болгох. 10. Рендшентэй оросын ширээг төсөлөөр татруу болгох.	

Шийдвэрлэсэн нь: 2023.04.30-ны дотор ажлаа	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>T. Амарбаясгалант</i> /Тамга, тэмдэг/ /Т. Амарбаясгалант / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.01.03	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: <i>X. Мэгмэд Аюул</i> Гарын үсэг: <i>X. Мэгмэд Аюул</i> /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөгжлийн хөтөч БЭЭ ВУТОН ТОСОН*

Албан тушаал: *Барилгын инженер*

Комиссын гишүүн: *Г. АНДРБОЛД*

Холбогдох утас: *99129848*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>ЭТН-17</i> <i>Гадна үеийг хөндөгчийг дасах</i> <i>Хүрээ сөрүүдэлчийг нэмэгдэх</i> <i>Гадна хөндөгчийн хэсгийн зем тийшээ дэсвэр барьсныг ус сууцруулахыг хийх</i> <i>Дотор АТ-ны өндөрлөг төйлбөрийг мөнгөн хөрөнгийг хийх</i> <i>Цонх сүйсгэн хийх (Вуруу)</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

2023.04.20 Аомтор ХНЦ-к АЗЭСГХ

Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Т. Амарсолв/ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Х.Мягмардорж
Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ /Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: *Хөгжлийн агентлаг буюу төсөл*

Албан тушаал: *Барилгын инженер*

Комиссын гишүүн: *Г. Амрагнаа*

Холбогдох утас: *99124048*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Гадна гэрэлтүүлгийн цомхот</i> <i>1. Дэдн аврах хамгаалалтын</i> <i>цогт дутуу хийгдсэн.</i> <i>Гүйцэтгэх хийх шаардлагатай.</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:			
2023 - 04.30 - дотор хийжтэ дуусгах.			
Үүрэг даалгавар өгсөн:		Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:	
Гарын үсэг: 		Х.Матигдар 	
/Тамга, тэмдэг/		/Тамга, тэмдэг/	
/Г.Амарбаясгалант / Гарын үсгийн тайлал		/ / Гарын үсгийн тайлал	
Огноо: 2023.01.02		Огноо:	

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зогшиллын хоточ дэд бүтэц төсөл*

Албан тушаал: *Барилгын инженер*

Комиссын гишүүн: *Г. Амарболд*

Холбогдох утас: *9912 0840*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>ЕТН № 34 МУ Холмийн дотон</i> <i>1. Босгоны дот тавцрын бүс лоёрмбоны нар зураг төсвийн зогцуу хийгээгүй.</i> <i>2. Босгоны дот тавцрын зураг тавцрын ажил гүйцэтгэх хийх.</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

2023.04.30 ҮНД ДӨТӨР ХТНХС АЗЭСГЗХ

Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Т. Амурбаяр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.04.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Х. Мянмардорж
Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Холбооны хэргийн*
Албан тушаал: *Холбооны хэргийн*
Комиссын гишүүн: *В. Давардорф*
Холбогдох утас: *8008 24417*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- 2023 оны 11 сарын 28-ны үндсэн үйлдвэрлэлээр өмнөх ажилыг гүйцэтгэх. - Зорилго зориулалтын талбайг, тусгай зориулалтын талбайг хамт хийх. (Талбайн зориулалтын зориулалт, хилийн зорилго, өмнөх зориулалт, Нөхцөл талбайн хэргийн зориулалт.) - Хөдөө (ЖОТ-60) орох, гарах. Тусгай зориулалтын талбайг хамт хийх. (Тусгай зориулалтын талбайг хамт хийх.)	- 2023 оны 5, 6-н сард хийхээр тусгай зориулалтын талбайг өмнөх зориулалтын талбайг хамт хийх. Тусгай зориулалтын талбайг хамт хийх. - Зориулалтын талбайг хамт хийх. Тусгай зориулалтын талбайг хамт хийх. Тусгай зориулалтын талбайг хамт хийх.

Шийдвэрлэсэн нь: *Чурт дамгаралт амьтдын гаймалт амьтдын олонд тооцогдох тэдгээрийг*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Зантсүр /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.01.02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Аргачаа, иргэдийн, үзүүлэлт

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Зантсүр /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.01.03*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

Барилгын ажлын тб
Норм нормативын хөтөх,
98115911.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Урвэр усаа мөвчлөн Дуургаа хангах суурь, хөлсөн амарал гарсан ахалт дахсан тортон мавардлага амьтас - Талын босоо шугамнаас буцаж ил байгаа шугамнууд хайрцаглах. - 2022 онд 13 сард амьмалсан техникшйн комиссын үүрэг даалгаврыг биелүүлэх - Нэгдүгээр хэсгээс өмнө 2 давхарын шилэн хавтгай хөдөлгөөн дүрмийн агуулга байгын хайгуулах (анхаарах) - Зурал төсвө тусгай ногдон үйлдлийн агуулга хөдөлгөөн дүрмийн	

тоног тохоройлцуулгыг
ашигласан газруудын
фрейм.

- ② - Илгээлийн нутаг дэвсгэрийн
ажилуудыг шалгах зорилготой
бүт. (хэвэр, бэхл, шалт
халаа, газарзүйн) г.м.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр
ашигласан газруудын авсан сэлэлт

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.1.3

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг

/ Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

2025.1.6

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилгач хөгжлийн тов.

Албан тушаал: 553XX-ийн ахлах инженер

Комиссын гишүүн: Ч.Хүрэл

Холбогдох утас: 8606055.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Төлөг төхөөрөмжүүдийн гарын авлага гаргач өгөх.	
2. Макалоаан, РД-ийн төхөөрөмжүүд кабелийн хальс шуудан модон дотор оруулж бүрэлх.	
3. Зорчигч кабелийн сүлжээний кабелийн кабелийн жонг дайтан орүүлэх.	
4. Зорчигч сүлжээт холдох нохцолыг оруулах (700 м кабелийн сүлжээт холдох).	
5. Худруулах маяг хийх, дүрэм дүрэмдээс ^{Төлөг} кабелийн үнцлэх.	
6. 2р дөхөөрөгч шалт кабелийн түр оруулах материалыг хяналт агуулж байрлал хаах.	
4. 6000 шугамуудыг хаах хийх	
8. Төлөг төхөөрөмжүүдийн сертификатыг ашиглан бүрэлх өгөх.	

9. Үүсгэлтийн зураг гаргах
байнгамжуулах архивны
материалыг хэсгээр х.

10.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр шийдвэрлэсэн
авах саналтай.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

У. Хүрэм

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.01.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

У. Хүрэм

/Тамга, тэмдэг/

У

/ У. Хүрэм

/ Гарын

үсгийн тайлал

Огноо: 2022.01.12

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

BXT

Албан тушаал:

x/инженер

Комиссын гишүүн:

O. Монх - Салх

Холбогдох утас:

88085536

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Үс утворируулт тохиромжтой дээр өг тохиромжтой байх ② Дүрэмийн тооцор тавих ③ Бүх тооцоо тохиромжтой уугуулагчт сандаруулах баталгаат орчуулгыг бүрээр орчуулах ④ 17-р бүрэлт дээр нэмэлт нэмэлт тавих ⑤ Холбоо баруулах бүрэлт, Тогсгоо бүрэлт дээр багца хураанга хэлснээс харах сүдэрхүүрх. ⑥ 2022 - 12-15-н ашигласан Техникийн хэмжээг Биелэлтийн хангуулах	

Шийдвэрлэсэн нь:

Комиссийн гишүүдийн үүрэг даалгавар
ыг баалхотгор ажилрууа.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.01.03.

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

2023.01.14.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮТ
Албан тушаал: Хяналтын инженер /ББЗХХ/
Комиссын гишүүн: Б. Энхбаяр
Холбогдох утас: 8888 0714

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ЕОС, ХС, ЦОКШ-д хам, битлэл, вэрлэл, анхааруулах планат хийх.	
2. Кабелийн тавиурын босоо хийгцлэлийн тал, битүүж хийх.	
3. Кабелийн тавиур, ХАС-ийн хэсгийг үгүйсгэж гүйцэтгэх хэсгийг 2 цэвэр газардуулах.	
4. Хавар гууламж гууламж газардуулах хийгцлэл протокол авах.	
5. ОН кабел, өнцрийн кабел хийгцлэл протокол авах.	
6. Хүний төхөөрөмжийн салбар, гэрлүүлгийн салбарт хам, битлэл, вэрлэл, анхааруулах планат Монгол кх гэр байрлуулах.	
7. Домор цахимаас хийгцлэл утасны газарт кх хийгцлэл газардуулах /төлөөлөгч/	
8. Дүгнэлт байгаа амьт зураг төслийн газар үзлэл хийх.	

9. Тасна гэрлүүлэг: Гэрлүүлгийн шонг
ууванг зурвалз газарзурга хялчүүлж
протокол авах.
10. Гэрлүүлгийн 4 цаанга газарзурга
2 цэр хийж, хялчүүлж хялчүүлж
11. Дизели генератор, гэрлүүлгийн цагийн
ресе тохиромжтой амьсгалын зовиргоогоор
хийж амьсгалыг хуучин олох
12. Гэрлүүлгийн хөдөлгөөн гүйцэтгэх хялчүүлж
протокол авах
13. Ул, дагуу ахны ажлаа фото зурал.
Ож, сар, өдөр тайлбартай гүйцэтгэх хийж
14. Тасна хүн багцлах төрлийн (пост)
цаангаан хялчүүлж ажил зурал
тохиромжтой гүйцэтгэх хийж.
72 цагийн туршид, тохиромжтой хийж
15. Материалын төсвөр тооцоо хялчүүлж
гүйцэтгэх баталгаажсан өөрөөр багцүүлж
амьсгалыг хуучин олох
16. Өмчлөх хуучин санд оруулах

Шийдвэрлэсэн нь:

Чура газраар биелэлт амьсгалтад
орлуулах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. Б. Энхбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022-01-03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилгын дотоодын ажлын газар

Албан тушаал: 553ХХ-ийн хяналтын инженер

Комиссын гишүүн: Н. Насанбсар

Холбогдох утас: 88171701

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга доорондоо холбоотой газар хамгийн амьх, ажлын үндэс зомогоор баталгаажуулах. 2. Газрын зомогоос өргөнтийн салбарын мэдээлэл хуудсанд хамтатгах. 3. Газрын зомогоос, цуглуулгын үүрэг, дотуур холбоотой холбооны аргаар үүрэг зомогоос амьх, холбоотой тус тус тус тус. 4. Үүрэг зомогоос зурал газар, зомогоор баталгаажуулах. 5. Холбооны өргөнтийн тасал-уурын газар-ууданд холбох. 6. Газрын зомогоос, цуглуулгын үүрэг, дотуур холбоотой холбооны аргаар үүрэг зомогоос амьх, холбоотой тус тус тус тус. 7. Газрын зомогоос амьх зурал газар, зомогоор баталгаажуулах.	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Болшигын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг
Гуламгаар үргэлжлүүлж*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н.Насанбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.1.3*

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТ ТӨҮГ

Албан тушаал: Хяналтын инженер /ББЗХХ/

Комиссын гишүүн: Н.Насанбаяр

Холбогдох утас: 88171701

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга хоорондын холболтыг лазер хэмжилт хийх, акт үйлдэж зохиогчоор баталгаажуулах 2. Галын дохиоллын ерөнхий самбарын мэдээллэх хуудасын хэлийг солих 3. Галын дохиолол, интернэтийн сүлжээ, дотуур холбоо, холбооны ажлуудын тохиргоог хийх, холболтыг тестлэх 4. Гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж зохиогчоор баталгаажуулах 5. Холбооны өрөөний ракуудыг газардуулгад холбох 6. Тоног төхөөрөмжийн сертификат, тохирлын гэрчилгээ, стандарт хангасан эсэхийг тодорхойлсон техникийн бичиг баримт бүрдүүлэх 7. Гадна холбооны ажлыг дулааны улиралд хийж дуусгах	1. 2023 оны 04-р сарын 30-ны өдөр гэхэд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна. <i>Ашиг зурсгах.</i> 2. 2023 оны 04-р сарын 30-ны өдөр гэхэд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна. <i>Ашиг зурсгах.</i> 3. 2023 оны 04-р сарын 30-ны өдөр гэхэд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна. <i>Ашиг зурсгах.</i> 4. 2023 оны 03-р сарын 30-ны өдөр гэхэд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна. 5. Хийж гүйцэтгэсэн. 6. Хийж гүйцэтгэсэн. <i>Ашиг зурсгах, нотом үзүүлэх.</i> 7. 2023 оны 04-р сарын 30-ны өдөр гэхэд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна. <i>Зурсгах.</i> <i>Уур даалгаврын биелэлтийг акт, фото зурсгаар баталгаажуулах үзүүлэх.</i>
Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах.	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ /.....Н.Насанбаяр...../ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.01.03	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ /.....Н.Насанбаяр...../ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.01.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Монгол андсан залуучид*

Албан тушаал: *Замх*

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас: 99112485

[illegible]

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Монгол ашиг зам" ХХК

Албан тушаал: Басгийн ахлагч

Комиссын гишүүн: А.Берсенбек

Холбогдох утас: 88025919.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Хилийн "Замон-449" боомтын Зорчигч тээврийн чиглэлээр 1,97 км зам, талбайн ажил 16 зураг төсөл, техникийн шаардлагаар дагуу ханартай хийгдсэн байна. Цаг агаарын байрлалас шалтгаалан гарах зорилгоор нэг ажил бүрэн хийгдсэнгүй байгаа. Үүрэг: — Балахгийн халуун калцуг засах хийгдүүлэх — Шүүрүү байгуулах, бетон бүхэлдээ хийх	Үүрэг даалгаврын дагуу хийгдэх ажилын талаар ГИД, ГТБГ-г төлөвлөгөө гаргах зөвлөхөөр батлуулсан байна. 2 төлөвлөгөөг тусламжаар 929рх 2 талбайн ажил IX/10-аас V/30-ийг хийгдэх хийгдсэн байна.
Цамт зам, талбайн ажил хийгдсэн 99% - тийг байгаа бөгөөд 929рх дагуу хийгдсэн ажлуудыг үүрэг даалгаврын дагуу 2023 онд хавар цаг агаар зориулсан үед бүрэн хийгдсэн, 1,97 км зам, талбайн ашиглалтанд хялзрах авах санхүүжилт байна.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн: А.Бердербек

Гарын үсэг: Бад

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан: А.Бердербек

Гарын үсэг: БМ

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.04.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Замын-Үүд Газрын Газар.*

Албан тушаал: *ЗВГГ-н дарга*

Комиссын гишүүн: *О. Цэвирэгзак.*

Холбогдох утас: *99118439*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Боомтын гадна хамгаалалт оёх гхах хаалга. Бүрт ашиглалтаас оёх. 2. Цогзолборон ил гавхарон хязгаарлах шилби хаалтын шилби түгээн зурвас-г зүүсгэх. 3. 2 гавхарон хязгаарлагч шилбийг гүйцээх хаалга - гүйцээх. 4. Шилби фрисаг зонхил гавхарон газартай хил гүйцэтгэх. 5. Бүх хятад хамз дэглэгч монгол талбартай бөглөх. - холбоо зохиолоо - Агаар мууналт - Тс зулаан Г.М.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

9027491 / GST1275
Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо: / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт.

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Замын үүд тээврийн газар*
Албан тушаал: *Санхүү аш ажлын албан дарга*
Комиссын гишүүн: *Т. Цэвэлсдэл*
Холбогдох утас: *91914277*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Техникийн комиссын 2022.11.28-д гаргасан үүрэг даалгаврын дараах ёсоор 06.10-д довтор хийж үүрэгтэй ажлуудыг хурааснаар нь үргэлжлэн ажиллах.	① 2023 оны 5 сарын 30-д ажлын хэргийг хийгээд.
② Зам дагуух, ^{заагдах} хөгжлийн үзвэрлэх зарчмыг агаар зорчигч тээврийн зам дагуух хийж.	② Хийгээд үзвэрлэх зохилт байгууламжаа хийгээд ажиллахад үргэлжлэн ажиллах.
③ Зорчигчийн зам дагуух хийгээд үзвэрлэх зарчмыг агаар зорчигч тээврийн зам дагуух хийж.	③ Хийгээд үзвэрлэх зохилт байгууламжаа хийгээд ажиллахад үргэлжлэн ажиллах.
④ Замын хажуу байгууламжууд хийгээд хайрга зам руу ороод дээр нь машин авч зам хэвдэх эрсдэлийг хайргаар үргэлжлэн ажиллах. 2024 хамнаа өндөрлөх.	④ Хайргаар үргэлжлэн ажиллах. 2024 хамнаа өндөрлөх.

Шийдвэрлэсэн нь: Өсөн мурх даалгаврын биелэлтийг
олгох амжилтаар хүрэх авахад итгэлтэй
бүтсүй.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Т. Үевмүрөв

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Т. Үевмүрөв

Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2022.01.02

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөдөөтэй Үйлдвэр 0108 дугаар анд

Албан тушаал: *Заасрагч*

Комиссын гишүүн: *В. Навохаев*

Холбогдох утас: 80110000

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Үзэмжборшиг багши, доктор, зам залуух барилгаан хоёр газрын үзэмжүүлэх. Шал байр татгах	
2) Шинэ барилгаан нэгдсэн сүм нэвт байгуулагдах амьт дуулах	
3) Зорилго, татварын тэрэгний орох, барах нэгдсэн тус барилгаан хатууны 2 хатуу хатуу	
4) Ногоотойн шатаах гарах байр нэг, хатуу, сүмнэсний амьт дуулах. Орох, барах тус бүр нэг, нэг урвал амьт хатуу байр (хатуу)	
5) Орох, барах нэгдсэн хатуу баруун нэг, зам татвар татвар хатуу хатуу оруулах, зориох тусам хатуу хатуу	
6) Ногоотойн шатаах гарах байр хатуу, амьт хатуу, амьт хатуу	

7) Нутгийн хяналтын байртай болон
ашиг үйлдвэрээ хийж байртай байр,
байгууллагаас хяналтаар байртай
байртай салбаруудад буулгана.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:



/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

үсгийн тайлал

Огноо:

/Гарын

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Төмөр замын 0108 дугаар анд*

Албан тушаал: *Захирагч*

Комиссын гишүүн: *Б. Намхайнамбуу*

Холбогдох утас: *80110000*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 2 габарын ороонцудыг хураас- -наа 2. Зобтарын барилын дугаарыг холоцуунаа 3. Шахлагын холболтуудыг бүрдээд хөдөө гурданаа 4. Ороо, шахлагыг дундуу барилуудыг суурилуулнаа 5. Усанд ороо ороонцыг шилж сэлтээр гурданаа 6. Шаарцуулагч; Салбарын ажил орчуулаа 7. Аг солбигол-а ажилуудыг орчуулаа 8. 2 габарын аг солбигол-аг ороонцыг шаарцуу хөдөө бичүүрлээ 9. Төмөр замын тусгаарлагч шилж сэлтээр хөдөө бичүүрлээ 10. Зобтарын хөдөөг шилжээ 11. Гербер, Урел, шахлагын шилжилт забаруулаагч төмөр замын холбоо 12. Гол тусгаарлагч хөдөө хөдөөрч хөдөөг селжээ.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:


АТ47217 Ө... 20100006
/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

үсгийн тайлал

/Гарын

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "ОЧИРТААБ. ХХК"
Албан тушаал: ЗАХИРАЛ
Комиссын гишүүн: Б. ЧАНЦАЛМАА
Холбогдох утас: 99112880

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ БАРИЛГА БОЛОН АВТО ЗАМ, ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛ- ЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ХЭСЭГТ ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛ- ТЫГ ГРАФИКИЙН ДАГУУ ЦАГ ТУХАЙ ЭВР НЬ ҮЗЭЖ АЖЛЫН ЖУРНАЛ ДЭЭР БИЧИЖ ТЭМДЭТЛЭН ШАЛ- ТАЖ БАЙСАН БӨГӨӨД ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ ЭВР НЬ ӨӨРСДИЙН ХОЛБОГДОХ ХЭСГИЙГ ТУС ЭВРЭЭР НЬ САНАЛЫН ХУУДСАНД БИЧСЭН БОЛНО. БАРИЛГЫН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН "ЖУН МЭЙ" КОМПАНИ АЖЛЫГ ЧАНАРТАЙ САЙН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНГЫН АШИГ-	

ЛАЛТАНД АВАХ САНАЛТАЙ
БАЙНА.

Шийдвэрлэсэн нь:

АЖИЛ ВҮРГИЙН БИЕЛЭЛТЭЭР БАЙНГИЙН
АШИГЛАЛТАНД АВАХ САНАЛТАЙ БАЙНА.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

1.  / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

15.  / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2022-01-11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ойрмжаат ХХК*

Албан тушаал: *Архитектор*

Комиссын гишүүн: *Д.Тамир, Х.Таддугдэл, Б.Урагшил*

Холбогдох утас: *99128288, 8018288*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Барилга дотроо барилга архитектурын явцын, зохиолын, явцын график хураанаар үнэ мөнгө үзэж илгээн ашигч журмыг дотроо мэдэгдэн засах зүйлүүдийн биелэлтийн тухай бүрт нь шармаг дараа өргөмжлөн дүрмийн мөнх засваруудыг хамтран мөнгө- цэр амжиллаа. Түүнтэйгээ хамтран журмын үнэ барилгын амжилт хамтран сайн үзсэн тус зохиолын дүгээс мөнгөд дүйлч.</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

Ажил үүргийн биелэлтээр байнгын ажиллагаанд авахыг
добшоор байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга тэмдэг:

Д. Наран

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалтасан:

Гарын үсэг:

Тамга тэмдэг:

Д. Наран / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023-01-11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Окиртаас ХХК
Албан тушаал: Б.Б. инженер
Комиссын гишүүн: Г.О. Огдун
Холбогдох утас: 96605111

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Барилгүүдийн барилга бүтцийн үзрэлтийн хэсэгт зохиогчийн хэмжээний графیکیн дагуу нэг түрээсийн хиймэл агаарын сурвалж үзрэлтийн тусламжтай үүрэг даалгаврын биелэлтийн үнэмлэхийг авсан.	

Шийдвэрлэсэн нь: *Комисси гишүүдийн үүрэг даалгаврын
Тамга тэмдэг /Тамга тэмдэг ба
саналын бичлэг.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Б.Орхун

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023-01-03.

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Б.Орхун

Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ойрмтааб ХХХ*
Албан тушаал: *Холбооны инженер*
Комиссын гишүүн: *М.Н. Тувсан*
Холбогдох утас: *99996575*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Зорчигчийн малам нэвтрүүлэх зогсолдог - Умса кабелүүдэд хавьтнуулах, - Нэгдст системүүдийг ашигласнаар - Гүйцэтгэл оруулах, - дүнгүү амлуудад гүйцэтгэл ② Бүсэд барилгууд - дүнгүү амлуудад гүйцэтгэл - Нэгдст системүүд холдох ③ Гадна холбоо - Худалдгайндорлуудыг хийсэн - малм дийн засвар үйлчилгээ - дийн боломжийн хамта - умса кабелүүдэд зогсолт - хавьтнуулах - түүхээ, Засвар, Архитектур - оролтон холбоо гарига дор - кабелүүд арьсан боломжтой - гарган зогсолт хэрэгтэй - монголын суртал, малмал гарига - Гадна холбооны кабелүүд оор - монголын хавьтнуулах, - Гадна дийн кабел (дийн - дохиолол, архиталт дийн - системийн) болон физик кабел - мархалт өргөссөн хэсэгт - гүйцэтгэл гүйцэтгэл гаргах - Бүх барилгуудад арьснүүрсан - гарига дохиолол, архиталт - дийн, гарган зогсолт - системийн монго монголын	

дээр амилгах зааварчилгааг
амилгах байгууллагуудад
оох, мөн мөнгө авч
хүсэр гурван авч
бүтэн оох

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссонт түүхүүдийн үүрэг даалгаврын
баслантээр байнгон амилгаатад авч
саналтай байна. (Мөнгө компанийн баримт
рун баримтууд хамаарахгүй)

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

П.Пүрэвзайз /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.02.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

П.Пүрэвзайз /Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Оширгов ХХК.*

Албан тушаал: *Цахилгааны инженер.*

Комиссын гишүүн: *Б.Байгасгэр.*

Холбогдох утас: *99097051.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх барилга. 1. Цахилгааны өрөөнд нэвтэрх гал унтраах автомат төхсөрөнж "Тгн-ус-6" 2ш-г төмөрлөх. 2. Кабелийн бүрхсэл, галт аюулгүй шиллэгдсэн плакат хийх шаардлагатай. 2. Цахилгааны гуд өрөөс "37-1" "37-2" 1. Трансформаторийн ос солих. 2. SFL-751 реле хамт ажиллах төхсөрөнж тавих. 3. Релеийн шал хийх. 3. Гагна зэрэг бүрэлгээний долоосон гүйцэтх. 4. Спринклерийн автоматжуулалтын долоосон гүйцэтх.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрт даалгаврын биелэлт ашигласан байдлыг оруулах саналтай байна

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

1Б.Байршүр /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:  1117438202

Бэвлайн
БАТДЭЛГЭР
ХУСАН АГУЙ

Тамга, тэмдэг/

Батдэлгэр /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Оширгоод ХХК.*

Албан тушаал: *Цохиоогчийн инженер.*

Комиссын гишүүн: *Б. Батдэлгэр.*

Холбогдох утас: *99097051*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>№ 1 Зорчигч тээврийн зогсоолбор.</i> <i>1. Цохиоогчийн ороонд нийлэгээр гал уулз ааж төхөөрөх (хүнзүс) төмөр- дох шлагард лагатай.</i> <i>2. Схем бүрхс мөнгөл хан зэр хийх</i> <i>3. Гадна гэрээгчлэлт, сарагч, ксбеллийн ашигт оүйлс.</i> 	

2

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгалтад хүчин
арх саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



Тамга, тэмдэг:

16. Байнгын / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

1117430202

Батсайн

БАТДЭЛГЭР

ХУГААГАХ

ЭГЦХ

16. Байнгын / Гарын

үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОЧИРТНАБ ХХК
Албан тушаал: ХК ИНЖЕНЕР
Комиссын гишүүн: У.БАТДЭМЭР, С.СОЯБУМ
Холбогдох утас: 99117842, 88025606

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зорчигчид Шалны Нэвтрүүлэх Колонбур Бүрэл. - Шалны Хяналтын Систем Ажиллагааг холбогдус БУДА. - Үндсэн хяналтын системийг Ажиллагааг оруулсан байна, - Үндсэн цахилгаан хяналт үзвэсүүд БУДА тун ихэр сэтгэлтийн төхөөрөмжүүдийг Ажиллагааг оруулсан БУДА. - Ажур сэтгэлтийн төхөөрөмж төхөөрөмжөөт нэг бүрэлдэн Ажиллагааг оруулж туршилт тохиргооны хийж ХЭСЭГЭН ӨСӨ ШАРЛАХТАЙ. - Хэрэгсэлтийн системийн ажлыг Бүрээ хийж ДУСГАХАЙ БАЙН. - Ажиллагааг оруулж ХУДАГАЙ ӨСӨ АЖЛЫГ ЗХИЛЭГЭГЧИД ТЭН ТӨӨРЧ ХИЙЖ УДАМА ХААЛНЫ АЖУУНД АЖЛАХ ХЭСЭГЭНГ ҮНДЭРТЭН СЭНН УДАМАГЫН ТӨХӨӨРӨМЖӨӨ СӨНН ШАРЛАХТАЙ.	

2. Нэрлэгдэн Шалгалтын Баримт.
Тус Баримтын Хяналт, Нэрлэгдэн,
Хөгжлийн Системийн
Зурвас төсвийн Зурвас хийсэн
Байдал.

3. Хийгдэн Зурвасын Баримт;
Тус Баримтын Хяналт, Нэрлэгдэн,
Хөгжлийн Системийн
Зурвас төсвийн Зурвас хийсэн
Байдал. Системийн
Хөгжлийн Зурвасын Зурвас
Тус албангальтын Зурвас
Зурвасын тус Зурвасын
Хийсэн Байдал.

4. Агууламрын Баримт;
Тус Агууламрын Зурвасын
Хяналт, Нэрлэгдэн,
Хөгжлийн Системийн
Зурвас төсвийн Зурвас
Хийсэн Байдал. Зурвас
Системийн Зурвасын Зурвас
Хийсэн Байдал.

Шийдвэрлэсэн нь: Бүх Баримтын Хяналт Нэрлэгдэн,
Хөгжлийн Системийн Зурвасын Зурвас
Хийсэн Байдал. Зурвас
Хийсэн Байдал. Зурвас
Хийсэн Байдал.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

1

Огноо:

2023-1-03

/ Гарын үсгийн тайлал / С.Мягачийн /

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

1

үсгийн тайлал

Огноо:

2023-01-11

Бохор үнэг боловч утгалаа
гадэл хийх. 16 нэмэрт
орхуун үзврийн ороонд
наканд байгаа үнэг
үсрлийн утгалааг мөнхөнгө
наибал байгаа бохорын
ууламгаар утгалааг таг
агах

Огноо

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Оюу-Төгрөг ХХК

Албан тушаал: Урьдчилсан инженер

Комиссын гишүүн: Б. Гантүхэ

Холбогдох утас: 99032817

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① <u>Застаагийн барилга.</u> 1-р дэвхэрт буурцаагийн бохирдлын бохирдлын шугамыг ордог орсон цэвэрлэх хэсэг рүү зөөх. ЕС-аас гарч буурцаагийн кабелиудад хэсэг хийж өгөх. Урьдчилсан сансартуудад схаа хийж өгөх. ② <u>Хайрвар цэвэрлэхийн барилга.</u> Арматур Төхөөрөмжлөх шугамыг цэвэрлэх хэсэгт хайрвар-дэгдүү буурцаагийн сансарт схаа хийж өгөх. Кабелиудад бие /хэсэг/ хийж өгөх. Буурцаагийн цэвэрлэх хэсэгт урьдчилсан сансартуудад схаа хийж өгөх. Кабелиудад мөчлөөр хэсэг /бие/ хийж өгөх. ③ <u>Мөн цэвэрлэх шугамыг цэвэрлэх</u> Буурцаагийн цэвэрлэх шугамыг буурцаагийн сансарт схаа хийж өгөх. ЕС-аас гарч буурцаагийн кабелиудад хэсэг хийж өгөх. ④ <u>Хиймэл хяналтын буурцаагийн мөчлөх барилга</u>	

- Зурал Төслийн дагуу хийгдсэн.
- Иажигнаам сандаруудад охио хийж
каскалдуурд хэвч могоюур хийж.
- ③ Эргэлт төхөөрөмж өвчний сураалт.
- Зурлиг дагуу хийгдсэн дурсгал.
- ④ Авто түүний удирдлагын баримт.
- Зурал Төслийн дагуу хийгдсэн.
- ⑤ Ижтэгийн хэсэг.
- Каскалдуур дот дотар цахигнаам
түүний дагуу хийж дурсгал.
- ⑥ Ижтэгийн хэсэг, цахигнаам түүний
сураалт.
- Төслийн өмчтөний ороонд түүний дагуу
роогийн түүний ороо.
- ⑦ Төслийн түүний сураалт.
- Зурал Төслийн дагуу хийгдсэн.

Шийдвэрлэсэн нь: Түүний цахигнаамын биелэлтээр түүний
охио хийж өгөх санхүүгийн биелэлт.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга тэмдэг:

15. Гантүвшин Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023-01-03.



Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга тэмдэг:

15. Гантүвшин Гарын
үсгийн тайлал

Огноо:



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Түвшинний" ХХКомпани
Албан тушаал: Дулааны инженер
Комиссын гишүүн: М. Мархамет
Холбогдох утас: 99420110

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Гадна шугам сүлжээний ажлыг ажлын зургийн дагуу хийн гүйцэтгэсэн байна. Дулааны ба цэвэр усны шугамыг угсармал төмөр бетон сувагт төлөвлөсөн байдлыг цутгамал төмөр бетон хувдас ба сувагт угсарсан байна. Зургийн өөрчлөлтийн гүйцэтгэлийн зураг хийн зургийн зохлогүйг зөвшилцсөн байна. Халаалтыг хувийн зуухаар хангах зураг анх хичээсэн ба Дулааны станцтай хамтгүй байгууллагатай зовшооролцон Дулааны төв шугамнаас одоо ханган байгаа болно. Төгсгөлийн барилгачуудын халаалт нэгд бичи байгаа тул дулаан хувтарчлах төвд тохирцуулга хийх ба халагсч байгаа барилгачуудын халаалтын системд эргэлтийн насос төлөвлөн өгөх шаардлагатай байна.	

Дулаан хуваарчлах төв
 барилгын хэрэгсэлтийн
 хатуун усны системийн
 ялгасан ус халаагчийн хуучин
 чадалыг, тоо руулах
 техникчид паспортыг үзэх
 шаардлагын хуучин
 ус халаагчийн хуучин чадал
 зурганд, зогсч аас бага бичиг
 техникчид комисс ажиллах үед
 тавьгдсан шаардлагууд хийсгэгээр
 дутуу байна. Дулаан ХТӨВ
 барилгын 2-р хэлхээнд зурчин
 дагуу дулааны хэмжээ
 хэрэгсэл төвийн өгөл
 цэвэр усны шугамд ус тавьгдсаны
 бичгээ учир цэвэр усыг
 төвийн ангилалтанд хүлээн
 авах. ТДХТӨВ барилгын
 дулааны зарчмын схем тэртээх
 ба бүх шугам холлогч зохих
 онгоор ялган, тоног төхөөрөмжийн
 хаяг тодорхой полтундыг
 мөнгөл хэлээр бичиж
 хаягжуулах шаардлагатай
 халаалт тавьгдсаныг туслах
 барилгуудад халаалт тавих.

Шийдвэрлэсэн нь: Дээрхи дутуу амлыг гүнцгээн хийж
 зарим барилгын
 халаалтын амлыг нутруулсний дараа улсын
 комисст хүлээн авах саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга тэмдэг

И.М. Мэрхмөс Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023 оны 01 сарын 03



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга тэмдэг

И.М. Мэрхмөс Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023 оны 01.03



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Шхэр Монх" ХХК
Албан тушаал: Зохиолч
Комиссын гишүүн: Ч.Бат Монх
Холбогдох утас: 94081189

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Цоор өвсөөрөн тосгоонд үеү асфальт бетон хулиатан хонгорин золгоос зоворлох 2. Цоор өвсөөрөн хонгорон тосгоонд үеү тасхихинд өвсөөрлөг зовсох дорноо олоооо? хэвдүүлэх 3. Ховор нэгс-өөс дэми улаан үеү бөөл тосгоонд шүүхүүн агай мэдөөх хийх 4. Цөмөхт бетон, асфальт бетонн золгоос мон хонгоо асфальт бетон хулиатан үзвэрт зогсорох байдлыг юуу зорилгоотой хэвдүүлээр зогсох, (ус хэвдүүлээс сэргийлэх) 5. Тосгор бетон хонгоонд орох гарох хэвдүүл хонгорлуулх зогсох, зогсөөлөх	

6. Чувдвал ахан үүдэвчээ
ингэвчлээ гаргал Зовалхээр
батал логотүүлна.

Авто зам, тэнгэрээр
зосвор эрлэлтээ морлогал
багуулмаар хийнэ.

Шийдвэрлэсэн нь: Чувдвал ахан үүдэвчээ ахан тэнгэрээр
гаргал Зовалхээр батал логотүүлна.
Хийнэ заман - түүн багалан авч зоволх
батал логотүүлна зоволх логотүүлна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

И.Ч. Батмөнх

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2022.01.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

И.Ч. Батмөнх
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.01.02.

- Комиссийн гишүүдийн үүрэг даалгаврын
 биелэлтээр байнгын ажил хийгдэж
 ордуудыг татгалзан зүйлсгүй
 болно

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

И.Х. ҮҮГАНБАТ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.01.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт
 шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

И.Х. ҮҮГАНБАТ /Гарын
 үсгийн тайлал

Огноо: 2022.01.02

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Ойртоод ХХК
Албан тушаал: Замын инженер
Комиссын гишүүн: Ч. Батмөнх
Холбогдох утас: 99081189

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Цаг агаарын тоотай үеэ асралтбетон хугилтын хоногийн залгоос засварлах	
2. Цаг агаарын тоотай үеэ Техникийн шаардлагад зассан дагуу ховоог нэлтрүүлэх	
3. Хавар 0°с - эх гэрэл дулаан үеэ бэхлэгдсэн шүүдүүний олныг цугларт хийх	
4. Цемент бетон, асралтбетоний залгоос мөн хашлага асралтбетон хугилтын уулзварт зай гарсанг битум ямуу зориулалтын материалаар галгах (Х нэгжтэйг сэрүүлэх)	
5. Толорбетон хоолойн орох гарах хэсгийг хэлбэршүүлэн засах, задгайлах	

6. Үндэгдэл ажил үүсгэгч
Төлөвлөгөө гургах зөвлөхөөр
баталгаажуулах

Авто зам, талбайн цаашид
засвар аргамтын мөргөжлийн
байгууллагаар хийлгэх.

Шийдвэрлэсэн нь: Үндэгдэл ажил үүсгэгч ажил
Төлөвлөгөө гургах зөвлөхөөр баталгаажуулах. Хилийн
Замын-Үүд боомтын авто замын улсын байнгын ажиллагс
авохын дэвшил байна

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Ү.Батмөнх

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Осир Талбай" ХҮК
Албан тушаал: Авто замын инженер
Комиссын гишүүн: Ц.Мунанбат
Холбогдох утас: 88554480

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Зам талбайн асфальтбетон хушгын замнаас хэсгийг талхижшинг шавардлагад заасан тахиромшилт эзэн агаарын нөхцөлтэй үед эхлэх - Хөвсгөний өргөн шавардлагатай /Зурал тосолртусмдсан/ хэмжээгээр шавардлагад дээр дурдсан нөхцөлд үргэлжлэх - Комиссийн бэрхшээлтэй үргэлж зорилгоор асфальт хөвсгөнд дурдсан нөхцөлд үргэлжлэх - Комиссийн бэрхшээлтэй үргэлж зорилгоор асфальт хөвсгөнд дурдсан нөхцөлд үргэлжлэх	

Шийдвэрлэсэн нь: *Комисси алд. гишүүдэд үүрэг даалгаварыг
бүрэлдхүүр баталсан шийдвэртэй эвхэж татгалзах
гүйцэглэл болно.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг

Тамга, тэмдэг

Ц.Улаанбаяр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2022.01.02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг

Тамга, тэмдэг

Ц.Улаанбаяр / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: *2022.01.02*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Увсний инженерийн групп, ХХК*

Албан тушаал: *Авто замын инженер*

Комиссын гишүүн: *З-ТУВШИНТОГС*

Холбогдох утас: *80807778*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Увсн комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хуралт олох санамтай байна.</i>	<i>Увсн даалгаврыг хуралаар нь хийж гүйцэтгэв.</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Түвшинтөгс / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Түвшинтөгс / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Борлоон Зам ХХК

Албан тушаал:

Борлоон инженер

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

28047535

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Урьдчилан комиссын гишүүн-ий үүрэг даалгаврын биелэлтээр хураллал олох саналтай байна.</i>	<i>Үүрэг даалгаврыг хугацаагүйг хэмжээгээр гүйцэтгэнэ.</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. *Б.Ордаарах* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. *Б.Ордаарах* / Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.02.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Жүнмэй инженеринг Групп ХХК
Албан тушаал: Төслийн Зөвлөх Ү.Цонхтөгс
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас: 99088636.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврыг цэг хугацаанд нь биелүүлнэ. Комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хуралтан өгөх саналтай байна.	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Үүрэг даалгаварын биелэлтээр
ажлаа дуусган ажлаа дуусан бич.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.Машааг /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.01.03*

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ч.Машааг /Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: *2023.01.17*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХХДБ-Тосон

Албан тушаал: ДАС - зурагтны инженер

Комиссын гишүүн: Б. Нарансатхан

Холбогдох утас: 99005740.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. #35-д суурингуурын бүтэц мөхөж мөхөөрснийг дараахь схем дүрэг дийн олгох. 2. #35-д суурингуурын бүтэц мөхөж дүй хийвэг найдвартай мөх- лөө хэргүү оруулах 3. #35-д мөхөж хэргүү оруулах 4. #35-д суурингуурын бүтэц мөхөж суурингуурын бүтэц мөхөж 5. #35-д суурингуурын бүтэц мөхөж нэмэгдэл нэмснээ нэмж суурингуурын бүтэц мөхөж 6. Ном дараахь үзвэр усны үзвэр хөдөлж ажлаагаа дотор 7. Дундуу аслага дийн үзвэр нэх мөхөөрсний дундуу график дийн байгуулах 8. Цаашир сараах үе дотор нэмэгдэл нэмж суурингуурын бүтэц мөхөж 9. #35, 1-2-д сараах нэмснээ сараах хөдөлж сараах дийн 10. #35, 1-2-д нэмснээ сараах нэмснээ дийн	

11. Үе халаах бейлорваа дуураа паглов
Һом ах.

12.

Шийдвэрлэсэн нь: Дээрхи дуудуу аажмы хиймэл
мудуутоо хуротлоо өгсөн тохиолдолд
үүрэг даалгаварын биелэлт өөр хурт
аажмы тайлангад зүджүр

Үүрэг даалгавар өгсөн: В. Нарансейхан

Гарын үсэг: В. Нарансейхан

/Тамга, тэмдэг/

В. Нарансейхан /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023-1-3 нн оюу.

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг: В. Нарансейхан

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023-1-4.

хэлхэл-гууруу татсан цуцон
хадсан хэлхэлтийн протокол
үлгэр ангилалд татварлаг
хүртгэлт олох.

- Өөрөөр даалгавар, хянах
өмчлөх ангилалд татвар
өмчлөх ангилалд татвар
өмчлөх.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2023.04.30
өдөр дуусгаварлагаар шийдвэрлэв.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

V. Чинзориг

/Тамга, тэмдэг/

/Г. Чинзориг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт
шалгасан:

Гарын үсэг:

V. Чинзориг

/Тамга, тэмдэг/

/Г. Чинзориг/ Гарын
үсгийн тайлал

Огноо: 2023.01.11

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№

Замын-Үүд сум

Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 02, 03-ны өдрүүдэд тус боомтын Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх барилгын 2 дугаар давхрын хурлын танхимд хуралдав.

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/02 дугаар захирамжаар томилогдсон Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хуралд оролцсон нь:

Комиссын дарга: Ц.Баярмаа

(Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга: А.Ермек

(Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Инженер техникийн албаны дарга)

Ш.Эрдэнэчимэг ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер)

Гишүүд:

Ч.Артаг (Онцгой байдлын ерөнхий газрын Стандарт, норм, нормативын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн,

Дэд хурандаа)

А.Амгаланзаяа (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга)

Ч.Чулуунцэцэг (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч)

Н.Гарамжав (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч)

Б.Мөнхбаяр (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Автозамын (хяналтын улсын байцаагч)

Л.Бямбатуяа (Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч)

Ж.Мөнх-Эрдэнэ (Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч)

Б.Цогтбаяр (Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгын газрын Захирагчийн ажлын албаны ерөнхий архитектор)

Г.Бумбаноров (Замын-Үүд сумын Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн хэсгийн зохицуулагч, ахлах дэслэгч)

Ц.Цэрэнням ("Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоо" ТББ-ын Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүн)

Инженерийн хангамжийн байгууллага:

С.Батбаяр ("БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын Ерөнхий инженер)
Б.Бат-Эрдэнэ ("БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын Замын-Үүд хэсгийн дарга)
О.Төмөрхуяг ("Замын-Үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-ын захирал)
Ж.Ундрахбаяр ("Замын-Үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-ын Захиргаа, санхүү удирдлагын хэлтсийн дарга)
Ч.Түвшинжаргал ("Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын кабель шугамын инженер)
Т.Эрдэнэжаргал ("Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын сүлжээний инженер)

Захиалагч:

Ж.Ганбаатар ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийн зохицуулагч)
Г.Амарболд ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн барилгын инженер)
Ц.Жаргалсайхан ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн дулааны инженер)
Г.Чинзориг ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн холбооны инженер)
Ц.Дагвадорж ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн автозамын инженер)
Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч:
Д.Алтанхуяг ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Норм, нормативын хэлтсийн дарга)
Ц.Хэрлэн ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга, байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн ахлах инженер)
Ө.Мөнх-Отгон ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер)
Б.Энхбаяр ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер)
Н.Насанбаяр ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер)
Ми Шиан Чан ("Ай Пи Пи Ар интернэйшнл Инженеринг" ХХК-ийн хяналтын инженер)

Автозамын зөвлөх компани:

Д.Нанзаддорж ("Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн Зөвлөх инженер)
А.Берденбек ("Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн хэсгийн ахлагч)

Ашиглагч байгууллага:

- О.Цэенрэгзэн (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх
Гаалийн газрын дарга)
Г.Удвалмядаг (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх
Гаалийн газрын Санхүү, аж ахуйн албаны дарга
бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч)
В.Нямхайнямбуу (Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн Захирагч,
хурандаа)
С.Номунгэрэл (Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн Автозамын
хилийн боомтын дарга, хошууч)
О.Баярсайхан (Дорноговь аймаг дахь Хилийн боомтын
захиргааны дарга)
Т.Шагдарцэрэн (Хилийн боомтын захиргааны Замын-Үүд боомт
хариуцсан төлөөлөгч)

Зураг төсөл зохиогч:

- Б.Чанцалмаа ("Очиртааб" ХХК-ийн захирал)
Д.Тамир ("Очиртааб" ХХК-ийн архитектор)
Д.Энхбулган ("Очиртааб" ХХК-ийн архитектор)
Б.Одхүү ("Очиртааб" ХХК-ийн барилгын инженер)
У.Батдэлгэр ("Очиртааб" ХХК-ийн халаалт, агааржуулалт
салхивчийн инженер)
Б.Батдэлгэр ("Очиртааб" ХХК-ийн цахилгааны инженер)
Т.Пүрэвзагд ("Очиртааб" ХХК-ийн холбоо дохиоллын инженер)
Т.Чулуунцэцэг ("Очиртааб" ХХК-ийн ус хангамж, ариутгах
татуургын инженер)
Б.Гантуяа ("Очиртааб" ХХК-ийн цахилгааны инженер)
С.Саябум ("Очиртааб" ХХК-ийн халаалт, агааржуулалт
салхивчийн инженер)
М.Мархаммет ("Очиртааб" ХХК-ийн дулааны инженер)
Ч.Батмөнх ("Очиртааб" ХХК-ийн Автозамын инженер)
Ц.Ууганбат ("Очиртааб" ХХК-ийн Автозамын инженер)
Гүйцэтгэгч:
Шион Вэй ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн төслийн дэд
менежер)
Ү.Мөнхтөгс ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн төслийн зөвлөх)
Х.Оюунбилэг ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн барилгын
инженер)
Г.Төгөлдөр ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн барилгын
инженер)
З.Түвшинтөгс ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн авто замын
инженер)
Д.Булгантамир (Автозамын туслан гүйцэтгэгч "Борхойн зам" ХХК-ийн
захирал)
Б.Очбадрах (Автозамын туслан гүйцэтгэгч "Борхойн зам" ХХК-ийн
ерөнхий инженер)

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн санал дүгнэлтийг хэлэлцэх

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Замын-Үүд хилийн боомтыг өргөтгөн шинэчлэх ажлыг 2019 оноос эхлүүлж, өнөөдрийн байдлаар тус боомтын Зорчигч тээврийн цогцолборын хэсгийн барилга байгууламж, зам талбай, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил дуусч, ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж байна.

Замын-Үүд хилийн боомтыг өргөтгөн шинэчлэх бүтээн байгуулалтын ажлын талаар захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудаас товч танилцуулга, мэдээлэл хийнэ.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн зохицуулагч Ж.Ганбаатар:

Замын-Үүд хилийн боомтыг өргөтгөн шинэчлэх бүтээн байгуулалтын төслийн товч танилцуулгыг хийв.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Замын-Үүд хилийн боомтыг өргөтгөн шинэчлэх бүтээн байгуулалтын ажлын явцад захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэн ажиллаж буй Барилгын хөгжлийн төвийн ирүүлсэн “Зорчигч тээврийн цогцолборын хэсгийн барилга байгууламж, зам талбай, инженерийн шугам сүлжээ”-ний ажилд хамрагдах барилга байгууламжуудын жагсаалтыг уншиж танилцуулья.

1. Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх барилга
2. Гааль, хилийн албаны эрэлч нохойны өвлийн сургалтын барилга
3. Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилга /орох тал/
4. Гаалийн газрын хураагдсан барааны агуулахын барилга /засвар/
5. Хилийн МХГ-ын хураагдсан барааны агуулахын барилга /засвар/
6. Гаалийн газрын агуулахын барилга /экспорт/
8. Авто пүү, пүүний удирдлагын барилга – 2 ширхэг
9. Хилийн хяналтын байгууллагуудын нэг цэгийн шалгалтын барилга
10. Шалгагчийн кабин /орох гарах тал/ -10 ширхэг
- 11.Хилийн шалган нэвтрүүлэх заставын барилга
12. Халдваргүйтлийн барилга
13. Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилга /гарах тал/
14. Авто үзлэгийн талбайн саравч С-1 /гарах талд/
15. Авто үзлэгийн талбайн саравч С-2 /орох талд/
16. Дэд өртөөний барилга ХТП-1, ХТП-2
17. Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга
18. Бохир усны насос станцын барилга 2 ширхэг
- 19.Монгол Улсын хилийн хаалга /багана/-1 ширхэг /Авто зам/
20. Гадна инженерийн дэд бүтцийн ажил /Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, дулаан хангамж, усан хангамж, ариутгах татуурга, холбоо дохиолол/
21. Зорчигч тээврийн 1.97 км автозам талбайн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

Комиссын нийт бүрэлдэхүүнийг 5 ажлын хэсэгт хувааж, гишүүд өөрсдийн хариуцсан чиглэл, мэргэжлийн дагуу барилга байгууламж, автозам талбай, гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлуудад үзлэг шалгалт хийж, холбогдох бичиг баримттай танилцаж, санал дүгнэлтээ гаргасны дараа хуралдааныг үргэлжлүүлье.

1. Ажлын хэсэг №1 Автозам, талбай
2. Ажлын хэсэг №2 Дэд өртөөний барилга ХТП-1, ХТП-2, гадна цахилгаан хангамж, дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмж
3. Ажлын хэсэг №3 Ус дулаан дамжуулах төв, Бохир усны насос станц, гадна инженерийн шугам сүлжээ, дотор сантехник, салхивчийн систем
4. Ажлын хэсэг №4 Гадна холбоо, дохиолол, дотоод сүлжээ, гал унтраах систем
5. Ажлын хэсэг №5 Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, үндсэн хийц бүтээц

Ажлын хэсэг №1 Зорчигч тээврийн 1.97 км авто зам талбайн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил:

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Автозамын ажлын хэсэг Боомтын барилгын зорчигч тээврийн 1.97 км автозам талбайн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж дууссан байна. Гишүүд үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтээ танилцуулна уу.

“Очиртааб” ХХК-ийн Автозамын инженер Ч.Батмөнх:

- Цаг агаарын таатай үед асфальтбетон хучилтын хоногийн залгаас засварлах
 - Цаг агаарын нөхцөл таатай үед техникийн шаардлагад заасны дагуу хөвөөг нягтруулах
 - Хавар дулааны улиралд бэхэлгээтэй шуудууны ажил гүйцээх
 - Цементбетон, асфальтбетоны залгаас, мөн хашлага асфальтбетон хучилтын уулзварт зай гарсныг битум юмуу зориулалтын материалаар гагнаж ус нэвчихээс сэргийлэх
 - Төмөрбетон хоолойн орох гарах хэсгийн шороог зайлуулж, ус орох, гарах нөхцлөөр хангаж хэлбэржүүлэх
 - Үлдэгдэл ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө гаргаж зөвлөхөөр баталгаажуулах
 - Автозам талбайн цаашдын засвар арчилгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх
- Хилийн Замын-Үүд боомтын автозамын ажлыг улсын комиссоор ашиглалтад авахыг дэмжиж байна.

“Мөнхөд ашдын зам” ХХК-ийн Зөвлөх инженер Д.Нанзаддорж:

Замын-Үүд боомтын зорчигч тээврийн 1.94 км зам талбайн ажил 99%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдсэн байна. Уг цогцолборын зам талбайн ажил нь асфальтбетон хучилттай хийгдсэн бөгөөд зураг төсөл техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан болно. Цаг агаарын нөхцөл хүйтний улирал эхэлсэнтэй холбогдон дараах ажлууд хийгдээгүй болно. Үүнд:

1. Бетон хоолойн амсарын бэхэлгээ хийгдээгүй
2. Шуудууны бэхэлгээ доторлогоо бэхэлгээ хийгдээгүй

Эдгээр ажлуудыг зөвлөх компанитай зөвшилцөн график гарган 2023 оны 05 дугаар сард дуусгахаар төлөвлөсөн болно. Иймд зөвлөх компанийн зүгээс барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах журмын дагуу уг цогцолборын зам талбайн ажлыг ашиглалтад хүлээн авах тухай хүсэлтээ захиалагчид хүргүүлсэн болно. Өдөр тутмын техник технологи, чанарын хяналтыг газар дээр нь тогтмол гүйцэтгэж ажилласан тул ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Цаашид зам, талбайн ажлыг мэргэжлийн талаас ашиглах засвар арчлалтын байгууллагыг тодорхой болгож эзэнжүүлэх шаардлагатай.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн зохицуулагч Ж.Ганбаатар:

Автозамын зөвлөх компаниас гаргаж буй саналыг дэмжиж байна. Замын-үүд боомтын зам талбай өмнө нь бетонон хучилттай байсан. Одоо бол асфальтбетон хучлагатай, технологийн шийдэл маш өөр болсон, зам талбай томорсон байгаа тул автозам талбайн арчилгааг мэргэжлийн байгууллага хариуцуулах асуудлыг холбогдох газруудад тавьж шийдвэрлүүлэх саналтай байна.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Ашиглалтын явцад автозамын засвар, ашиглалтыг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулах саналыг дэмжиж байна. Хилийн боомтын цогцолборын ашиглалт хариуцах байгууллагууд тухайн асуудлыг судалж шийдвэрлэх зүйтэй.

“Очиртааб” ХХК-ийн Автозамын инженер Ц.Ууганбат:

-Зам талбайн асфальтбетон хучилтын залгаас хэсгийг хавар /цаг агаарын тохиромжтой нөхцөлд/ засварлах

-Замын зураг төсөвт хийгдсэн хөвөөний өргөнд хүрэлцэхгүй зарим хэсэгт хөвөөний нягтруулалт хангалтгүй байна. Цаг агаарын таатай нөхцөлд хөвөөг хэлбэржүүлж янзлах

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан хөтөч хавтан зарим хэсэгт зураг төсөлд тусгагдсан стандартаар хийгдээгүй байна.

- Хучилтын ирмэг болон хашлага, бетоной залгагдаж байгаа хэсгүүдийг битумаар гагнах шаардлагатай. Засвар гаргасан учраас ус орон эрсдэлтэй байна.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулахад татгалзах зүйлгүй.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн автозамын инженер Ц.Дагвадорж:

2022 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн урьдчилсан үзлэг шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлыг засварлах техникийн комисс ажилласан. Уг комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах.

Зарим зогсоолын талбайд гадаргуугийн ус зайлуулалтын гаргалгаа нэмж хийх (Гаалийн агуулахын зогсоол, хилийн цэргийн өмнөх зогсоол, нохойн байрны хойд зогсоол) хэсэгт ус зайлуулах гаргалгаа нэмж хийх шаардлагатай.

Дөрвөлжин хоолойн орох, гарах гаргалгааг дэлгэж нэмж засварлах. (Урсгалын хэвгийг нэмж засах)

Замын-Үүд сумын Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн хэсгийн зохицуулагч, ахлах дэслэгч Г.Бумноров:

Замын бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэсэн “Борхойн зам” ХХК нь замын ажлыг сайн гүйцэтгэсэн байна. Замын тэмдэг, тэмдэглэгээг замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу суурилуулсан 98 ширхэг тэмдэг байршуулсан. Мөн хэвтээ тэмдэг тэмдэглэгээг зохих журмын дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна. Дараах саналтай байна. Үүнд:

БНХАУ-аас орж ирж байгаа ариутгалын байшин руу орж байгаа зам дээр байршуулсан 2.1 буюу орон хориотой тэмдэгийг 4.2 буюу заах тэмдэгээс салгаж байршуулах саналтай байна.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга А.Амгаланзаяа:

- Замын хөвөө, налууг тэгшилж, индүүдэх
 - Замын хажуугийн үерийн усны бетон хоолой, шуудууг хийж гүйцээх
 - Лоток хийгдсэн хэсгүүдээс үерийн ус хуримтлуулах сан хүртэл холболт хийх
 - Зарим хэсгийн хайрга ялгарсан хэсэг асфальтбетоны залгааг засварлах
 - Зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийх
- Улсын комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Чулуунцэцэг:

Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн автозамын баримт бичгийг шалган үзэхэд баримтын бүрдэл сайн байна. Зохиогчийн хяналтын дүгнэлт гаргуулж баримтад хавсаргах. Автозамын холбогдох баримт бичгүүдээр хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоо” ТББ-ын Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүн Ч.Цэрэнням:

- Хараагүй хүний хөтөч зам дээр байвал зохих чиглэл өөрчлөх хавтан зарим газарт хийгдээгүй байна. Хавтанг өөрчилж сольж хийх.
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн автозогсоолыг тусгай тэмдэгтэй болгох.

“Мөнхөд ашдын зам” ХХК-ийн багийн ахлагч А.Берденбек:

- Хилийн Замын-Үүд боомтын зорчигч тээврийн цогцолборын 1.97 км зам талбайн ажил нь зураг төсөл, техникийн шаардлагын дагуу чанартай хийгдсэн байна. Цаг агаарын байдлаас шалтгаалан дараах зарим нэг ажил бүрэн хийгдэж дуусаагүй байна. Үүнд:
 - Далангийн хажуу налууг засч хэлбэржүүлэх
 - Шуудуу байгуулах, бетон бэхэлгээ хийх
- Иймд зам талбайн ажлын нийт гүйцэтгэл 99%-тай байгаа бөгөөд дээрх дутуу хийгдсэн ажлуудыг үүрэг даалгаврын дагуу 2023 оны хавар цаг агаар дулаарсан үед бүрэн дуусгах, одоо 1.97 км зам талбайг ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгын газрын Захирагчийн ажлын албаны ерөнхий архитектор Б.Цогтбаяр:

- Зам талбайн орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх
- Ариутгалын байгууламжийн хурд сааруулагчийг багасгах
- Явган замын зорчих хэсэгт хашаа татсан. /Зорчих хэсгийг чөлөөлөх, зориулалтын хаалга хийх/
- Гүйцэтгэлийн зураг гаргаж Хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулах
- Явган замын зогсох ба чиглэл өөрчлөх хавтан зарим газар хийгдээгүйг гүйцээх
- Зам талбай, барилга байгууламж, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээг эзэнжүүлэх, ашиглагч эзэнтэй болгох

Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн Захирагч, хурандаа В.Намхайнямбуу:

- Цогцолборын гадна, дотор зам дагуух барилгын хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх. Талбайг тэгшлэх
- Шилэн кабелийн нэгдсэн сүлжээни байгуулалтын ажлыг дуусгах
- Зорчигч тээврийн хэрэгслийн орох, гарах чиглэлийг тусгаарласан хашааны 2 хаалгыг хаалгах

-Жолоочийн штамп дарах байрны тог, халаалт, сүлжээний ажлыг дуусгах. Орох гарах тус бүр нэг нэг урсгал автомат хаалгыг хийж гүйцээх

-Орох гарах чиглэлийн замын баруун талд, гол хэсэгт тээврийн хэрэгсэл дараалалд оруулах, зогсоох туузан хашлага хийлгэх

-Жолоочийн штамп дарах байрны хагарсан, эвдэрсэн хаалга, шилийг солиулах

-Жунмэй компани байрлах болон ажил үйлчилгээ хийж байсан байр, байгууламжийн ханз үсгээр бичсэн самбаруудыг буулгах.

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын Санхүү, аж ахуйн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч Г.Удвалмядаг:

- Техникийн комиссын 2022.11.28-нд гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтээр 2023.06.10-ны дотор хийж гүйцэтгэх ажлуудаа хугацаанд хийж гүйцэтгэж хүлээлгэн өгөх

-Зам дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэж хүлээлгэн өгөх

-Зорчигчийн зам дагуух хятад үсэгтэй самбаруудыг буулгах

-Замын хажуу байгууламжид хийсэн хайрга зам руу ороод дээр нь машин явж зам эвдрэх эрсдэлтэй. Хайрганы түвшинг багасгах эсвэл хашлага өндөрсгөх.

Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Автозамын хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнхбаяр:

-Хучилтын залгааг засварлах аргачлал хийж зөвлөхөөр баталгаажуулсан хувь ирүүлэх

-Ус зайлуулах хоолойн орох, гарах чулуун бэхэлгээг хийж дуусгах

-Ус зайлуулах хоолойн урсгалыг залах ажлыг шийдвэрлэх

-Хучилтын хайрга суларсан хэсгийг засварлах

-Хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг графикаар гаргах, албан бичгээр ирүүлэх. /Зөвлөхөөр баталгаажуулах/

-Бичиг баримтын бүрдлийг хангаж архивт хүлээлгэн өгөх

-Ус зайлуулах шуудууг хийж дуусгах, хөвөөг дуусгах

Улсын комисс гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах татгалзах зүйлгүй.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн зохицуулагч Ж.Ганбаатар:

Гүйцэтгэгч компанийн зүгээс зам орчмын хог хаягдлыг яаралтай цэвэрлэх

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн хэрэгжүүлэх нэгжийн Инженер техникийн албаны дарга А.Ермек:

2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хамтарсан ажлын хэсгийн шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг 2023 онд (хавар) тогтоосон хугацаанд багтааж засварлаж хэвийн болгох арга хэмжээг авах

Автозамын туслан гүйцэтгэгч “Борхойн зам” ХХК-ийн захирал Д.Булгантамир:

Хоолойн орох, гарах амсарын ус зайлуулах чиг гаргах ажилд хашаа, зам тулсан тул хийж гүйцэтгэх боломжгүй байсан. Мөн зардал нь манай төсөвт байхгүй. Хог цэвэрлэгээ хийхэд манайх хамтарч ажиллахад татгалзах асуудал байхгүй. Манай компани автозам талбайн ажлыг гүйцэтгэж дууссаны дараа бүх хог хаягдлыг зөөж цэвэрлэсэн. Эргээд барилгын ажлаас гарсан хог автозамын хөвөө, эргэн тойронд хуримтлагдсан байна.

Манайх машин механизм гаргаж, барилгын ажил гүйцэтгэсэн ерөнхий гүйцэтгэгч талаас хүн хүч гарган хил нээхээс өмнө хог хаягдлыг цэвэрлэхэд татгалзах зүйлгүй. Тэмдэг тэмдэглэгээний ажлыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Өөрчлөх шаардлагатай тэмдгийг дулааны улиралд шилжүүлэхэд ямар нэгэн асуудал байхгүй.

“Жунмэй инженеринг групп” ХХК-ийн автоамын инженер З.Түвшинтөгс:

Манай компанийн зүгээс комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр автозам, талбайн ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Төлөвлөгөөний дагуу үүрэг даалгаврын биелэлт дуусгана.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

-Автозам, талбайн гүйцэтгэлийн зураг гаргаж Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастрын цахим мэдээллийн санд бүртгүүлэх

-Автозам талбайн орчны хог хаягдлыг цэвэрлэх

-Дулааны улиралд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж захиалагч, зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаар баталгаажуулж, албан бичгээр Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт ирүүлэх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь: Автозам, талбайн ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Ажлын хэсэг №2 Дэд өртөөний барилга ХТП-1, ХТП-2, гадна цахилгаан хангамж, дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмж

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Цахилгаан хангамжийн ажлын хэсэг Зорчигч тээврийн хэсгийн гадна цахилгаан хангамж, дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмжийн ажлын гүйцэтгэл болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж дууссан байна. Замын-Үүд хилийн боомтын цахилгаан хангамж нь төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системээс тэжээгдэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд 2021 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гадна цахилгаан хангамж, эх үүсвэрийн шугам сүлжээ, холбооны шугам сүлжээний ажил хийгдэж улсын комисс ашиглалтад хүлээн авсан.

Комиссын хуралд “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөнгөнхөлөгт хүрэлцэн ирж оролцож байна.

Гадна цахилгаан хангамжийн ажилд 2022.12.13-ны өдөр “БЗӨБЦТС” ТӨХК-аас томилсон техникийн комисс ажилласан байна. Техникийн комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг эхлээд сонсоё. Дараа нь гишүүд үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтээ танилцуулна уу.

“Жунмэй инженеринг групп” ХХК-ийн барилгын инженер Г.Төгөлдөр, Х.Оюунбилэг:

Техникийн комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгавар болон биелэлтийг хэрхэн хангасан талаар гүйцэтгэгч компанийн гаргасан тайлбарыг уншиж танилцуулав.

“БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын Ерөнхий инженер С.Батбаяр:

- 3 ш хаалттай дэд өртөөний 0,4 кВ-ын гүйдлийн трансформаторыг Монгол улсын баталгаат гүйдлийн трансформатороор солих

- 10 кВ Круны-СЕЛ-Реле 751-г шинээр сольж тавих

- Техникийн комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг нэг бүрчлэн биелүүлэх
- Дээрх шаардлагатай ажлуудыг гүйцэтгэх талаар хугацаатай албан бичгийг манай байгууллагад ирүүлэх
- Эзэмшлийн хувьд 3ш дэд өртөөний 0.4кВ-ын кабелийн үзүүрээр зааглагдана. Энэ талаар онцгой анхаарах /Дэд станцын гаргалгааны автоматын доод холболт/

“БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын Замын-Үүд хэсгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:

- 2022.12.13-ны өдрийн техникийн комиссын үүрэг даалгаврыг гүйцээх
 - Монгол улсад хэрэглэгдэх загварын туршилтаас хасагдсан гүйдлийн трансформаторуудыг солих
 - Ажлын зурагт тусгагдсан SEL релег тавих
 - Трансформаторын тосны температур тохирохгүй байна /зураг тусгагдсан -30 градусыг -45 болгох/
 - 37-1, 37-2 хаалттай дэд өртөөний 10кВ-ын ф120 хөндлөн огтлолтой кабель шугамыг олон тасалж залгасан асуудлыг нөөцийн кабель шугамаар шийдэх
 - Тоноглолын ашиглалтын зааврын орчуулга хийх
 - Эзэмшлийг 3ш дэд өртөөний 0.4кВ-н кабелийн үзүүрээр зааглан тогтоох
- Үүрэг даалгаврын биелэлтийн хангах талаар гүйцэтгэгч байгууллагаас хугацаатай албан бичиг гаргуулж хүчдэлд залгах саналтай байна.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Инженер техникийн албаны дарга А.Ермек:

- 10 кВ-ын ячейкуудын хамгаалалт SEL-551S тавих
 - Трансформаторын тосны температур -30°C байна. -45°C байх шаардлагыг хангасан байх
 - 0.4 кВ-ын талдаа гүйдлийн трансформаторыг баталгаажуулагдсан гүйдлийн трансформатороор солих
 - Техникийн комиссын өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлийг хангасан байх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авахад татгалзах зүйлгүй.

“БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөнгөнхөлөгт:

Гадна цахилгаан хангамжийн ажилд хангагч байгууллагаас ажилласан техникийн комиссын үүрэг даалгаврын биелэлттэй танилцлаа. Өгөгдсөн ихэнх үүрэг даалгавруудыг зураг төсөлд тусгагдаагүй хийх боломжгүй гэсэн тайлбарыг гүйцэтгэгчээс гаргасан байна. Цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг хангахын тулд хангагч талаас тавьж байгаа шаардлагыг зайлшгүй биелүүлэх шаардлагатай. Үүрэг даалгаврын хэдий хугацаанд биелүүлэх талаар гүйцэтгэгч компанийн хариуг сонсоё.

“Жунмэй инженеринг групп” ХХК-ийн төслийн дэд менежер Шион Вэй, орчуулагч Х.Оюунбилэг:

Би Замын-Үүд боомтын төслийг хариуцаж ажиллаагүй, өөр төслийг хариуцан ажиллаж байгаа тул яг одоо тодорхой хариулт өгч чадахгүй байна. Энд яригдаж байгаа асуудлыг төсөл хариуцсан холбогдох ажилтнуудад танилцуулж хариуг өгнө.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн зохицуулагч Ж.Ганбаатар:

Боомтын барилга байгууламжууд одоогоор түр цахилгааны тэжээлтэй байна. 2023.01.08-наас хил нээгдэж байгаатай холбоотой үндсэн тэжээлд холбож цахилгааны тоноглолуудыг ажиллагаанд оруулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Маргааш буюу

2023.01.04-ны өдөр үндсэн тэжээлийг холбохоор холбогдох газруудтай ярилцаж тохиролцсон. Ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагааг хангахын тулд хангагч байгууллагаас тавьж буй техникийн шаардлагуудын биелэлтийг гүйцэтгэгч компаниар гүйцэтгүүлэхэд анхаарч ажиллана.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Н.Гарамжав:

- ХТП-1, ХТП-2-ын реле хамгаалалтыг зураг төслийн дагуу SEL 551C маркын болгон өөрчлөх.
- ХТП тус бүрийн зарчмын схем байрлуулах, нэр хаяг бичиглэл хийх.
- ХТП тус бүрийн шалыг резинэн будгаар будах эсвэл зориулалтын резинэн дэвсгэр дэвсэж өгөх.
- Шалгагчийн кабины дотор цахилгаан, холбооны ажлыг гүйцээх.
- ХТП-1, ХТП-2-оос бусад барилга байгууламжийн аянга зайлуулагч, тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлэх, баталгаажуулах.
- Барилгуудын хүчний төхөөрөмжийн самбар, ерөнхий оролтын самбар, гэрэлтүүлгийн самбар, гадна гэрэлтүүлгийн самбаруудад нэр хаяг, схем верх, анхааруулгын санамж плакат хийх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер Б.Энхбаяр:

- ЕОС, ХС, ЦДКШ-д хаяг, бичлэг, вирк, анхааруулах плакат хийх
- Кабелийн тавиурын босоо хийцлэлийн таг битүүмж хийх
- Кабелийн тавиур ХАС-ын хоолой, гүйдэл дамжуулах хэсгийг 2 цэгээр газардуулах
- Хавар дулааны улиралд газардуулга хэмжүүлж протокол авах
- 0.4кВ-ын кабель, өндрийн кабель хэмжүүлж протокол авах
- Хүчит төхөөрөмжийн самбар, гэрэлтүүлгийн самбарт хаяг бичлэг, вирк, анхааруулах плакат Монгол хэл дээр байршуулах
- Дотор цахилгааны монтажны утасны газарт клем хийж газардуулах /төгсгөвч/
- Дутуу байгаа ажлыг зураг төслийн дагуу гүйцээж хийх

Гадна гэрэлтүүлэг:

- гэрэлтүүлгийг шонг дулааны улиралд газардуулга хэмжүүлж протокол авах
 - Гэрэлтүүлгийн 4-н цамхаг газардуулга 2 цэгээр хийж хэмжилт хийлгэх
 - Дизель генератор, гэрэлтүүлгийн цагийн реле тоноглолын ашиглалтын зааварчилгааг хийж ашиглагчид хүлээлгэн өгөх
 - Гэрэлтүүлгийн кабелиас дээж авч хэмжүүлж протокол авах
 - Ил, далд ажлын акт, фото зураг, он сар тайлбартайгаар гүйцээж хийх
 - Гадна хүн байрлах терминалын /пост/ цахилгаан хангамжийг ажлын зургийн дагуу гүйцээж хийх. 72 цагийн туршилт тохируулга хийх
 - Инженерийн төлбөр тооцоог комиссын дүгнэлт баталгаажсан өдрөөр барагдуулж ашиглагчид хүлээлгэн өгөх
 - Инженерийн шугам сүлжээг мэдээллийн санд оруулах
- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

“Очиртааб” ХХК-ийн цахилгааны инженер Б.Батдэлгэр:

Зорчигчийн шалган нэвтрүүлэх барилга

-Цахилгааны өрөөнд нэмэлтээр гал унтраах автомат төхөөрөмж /Тунгус-6/ 2ш-ийг тоноглох

- Кабелийн вирк схем, галын аюулгүй ажиллагааны плакат хийх шаардлагатай

Цахилгааны дэд өртөө 37-1, 37-2

- Трансформаторын тос солих

-SEL-751 реле хамгаалалтын төхөөрөмж тавих

- Резинэн шал хийх

- Гадна гэрэлтүүлэг, саравч кабелийн холболтын ажлыг гүйцээх

-Спринклерийн автоматжуулалтын холболтыг гүйцээх

- Схем вирк монгол хэл дээр хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Очиртааб ХХК-ны Цахилгааны инженер Б.Гантуяа

Заставын барилга:

- Нэгдүгээр давхарт бууж байгаа бохирын шугамын ард орсон унтраалгын хаалга руу зөөх, ЕС-аас гарч байгаа кабелиудад хаяг өгөх, цахилгаан самбаруудад схем хийж өгөх.

Халдваргүйтгэлийн барилга:

- Ариутгах төхөөрөмжийг ирэхээр цахилгааныг холбох, цахилгааны самбаруудад схем хийж өгөх, кабелиудад монголоор хаяг (вирк) хийж өгөх, бүх барилга дээр цахилгааны самбаруудад схем хийж өгөх, кабелиудад монголоор хаяг (вирк) хийж өгөх.

Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх:

- Зураг төслийн дагуу хийсэн байна. Самбарт схем хийх, ЕС-аас гарч байгаа кабелиудад хаяг (вирк) хийж өгөх.

Хилийн хяналтын байгууллагуудын шалгалтын барилга:

- Зураг төслийн дагуу хийгдсэн. Цахилгаан самбаруудад схем хийх, Кабелиудад хаяг монголоор хийх.

Эрэлч нохойн өвлийн сургалт:

- Зураг төслийн дагуу дууссан.

Авто пүүний удирдлагын барилга:

- Зураг төслийн дагуу хийгдсэн.

Шалгагчийн кабин:

- Кабины дотор цахилгааныг зургийн дагуу хийж дуусгах.

Мэргэжлийн хяналт гаалийн газрын агуулах:

- Гаалийн ажилтны өрөөнд зургийн дагуу розетка гаргаж өгөх.

Гаалийн газрын агуулах:

- Зураг төслийн дагуу хийгдсэн байна.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

- Гадна цахилгаан хангамж, дэд өртөөний гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастрын цахим мэдээллийн санд бүртгүүлэх

-Улсын болон техникийн комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах төлөвлөгөө гаргаж захиалагч, захиалагчийн хяналт гүйцэтгэгч байгууллагуудаар баталгаажуулж, албан бичгээр Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт ирүүлэх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь: Гадна цахилгаан хангамж, дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмжийн ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Ажлын хэсэг №3 Ус дулаан дамжуулах төв, Бохир усны насос станц, гадна инженерийн шугам сүлжээ, дотор сантехник, салхивчийн ажил:

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Ус дулаан дамжуулах төв, Бохир усны насос станц, гадна инженерийн шугам сүлжээ, дотор сантехник, салхивчийн системийн ажлын хэсэг Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламжийн гадна дулаан хангамж, усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ажлын гүйцэтгэл болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж дууссан байна. Гишүүд үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтээ танилцуулна уу.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн дулааны инженер Ц.Жаргалсайхан:

- №35-д суурилуулсан бүх тоног төхөөрөмжийн зарчмын схем зураг хийж байрлуулах
- №35 удирдлагын шкаф гарч буй хятад тайлбарыг Монгол хэлрүү орчуулах
- №35 шугам хоолойг дулаалах
- №35 тоолуурууд суурилуулах
- Дулааны шугамын төгсгөлд нэмэлт насос нэмж суурилуулах
- Нэн яаралтай цэвэр усны шугам хоолойг ажиллагаанд бэлдэх
- Дутуу ажлаа хийж гүйцэтгэх тодорхой хугацаатай график хийж батлуулах
- Цахилгаан соронзон ус зөөлрүүлэгч ионжуулагч төхөөрөмж нэмж суурилуулах
- №38-1, №38-2 өргөх насосны орох хоолойд сараалж хийх
- №38-1, №38-2 насос өргөх тросс хийх
- Ус халаах бойлуурын хүчин чадлыг нэмэх

Дээрх дутуу ажлыг хийж гүйцээгээд хүлээлгэж өгсөн тохиолдолд үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээж авахад татгалзах зүйлгүй.

“Очиртааб” ХХК-ийн Дулааны инженер М.Мархамет:

- Гадна шугам сүлжээний ажлыг ажлын зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна. Дулааны болон цэвэр усны шугамыг угсармал төмөр бетон сувагт төлвөлсөн байдлыг цутгамал төмөр бетон худаг ба сувагт угсарсан байна. Зургийн өөрчлөлтийн гүйцэтгэлийн зураг хийж зураг зохиогчтой зөвшилцсөн байна. Халаалтыг хувийн зуухаар хангах зураг анх хийгдсэн ба дулааны станцтай хангагч байгууллагатай зөвшөөрөлцөж дулааны 5 шугамнаас хангаж байгаа болно.

- Төгсгөлийн барилгуудын халаалт жигд биш байгаа тул дулаан хуваарилах төвд тохируулга хийх ба халахгүй байгаа барилгуудын халаалтын системд эргэлтийн насос төлөвлөж өгөх шаардлагатай байна.

- Дулаан хуваарилах төв барилгын хэрэгцээний халуун усны системийн ялтсан ус халаагчийн хүчин чадлыг тодруулах. Техникийн паспортыг үзэх шаардлагатай. Хэрэглээний халуун усны ус халаагчийн хүчин чадал ажлын зурагт зааснаас бага байна.

- Техникийн комисс ажиллах үед тавигдсан шаардлагууд хийгдээгүй дутуу байгааг гүйцээх.

- Дулаан хуваарилах төв барилгын 2-р хэлхээнд зургийн дагуу дулааны хэмжих хэрэгсэл тавьж өгөх.

- Цэвэр усны шугаманд усны шугаманд ус тавигдаагүй байгаа учир цэвэр усыг тавьж ашиглалтанд хүлээж авах

- Ус дулаан дамжуулах төв барилгын дулааны зарчмын схем гаргаж бүх шугам хоолойг зохих өнгөөр ялгаж, тоног төхөөрөмжийн хаяг тодорхойлолтуудыг Монгол хэлээр бичиж хаягжуулах шаардлагатай.

- Халаалтыг өгөөгүй туслах барилгуудад халаалт тавих.

Дээрх дутуу ажлыг гүйцээж хийж, зарим барилгын халаалтын ажлыг жигдрүүлсний дараа улсын комисст хүлээн авах саналтай байна.

"Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер Ө. Мөнх-Отгон:

- Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж зураг төсөлд байна. /хийлгэх/
 - Дулааны тоолуур тавих
 - Бүх тоног төхөөрөмжийн удирдлагын самбар тоноглолыг баталгаат орчуулгын газраар орчуулуулах
 - 17-р браилга дээр нэмэлт насос нэмж тавих
 - Халдваргүйтгэлийн барилгын төгсгөлд бохирын гадна шугамд халаагч кабель суурилуулах
 - 2022 оны 12 сарын 15-нд ажилласан техникийн комиссын биелэлтийг хангуулах
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Замын-Үүдийн Дулаан станц" ТӨҮГ-ын захирал О.Төмөрхуяг:

- Стандартчлал хэмжилзүйн газарт бүх хэмжүүрийг баталгаажуулах
- Халаалт муу байгаа 2 барилгад насосны узельтэй болгох
- Дулааны өгөх, буцах шугамыг ТА дүрэмд зааснаар дулаалах /түлэгдэх аюултай/
- Нэг болон хоёрдугаар контурын шугаман дээр зарцуулалтын хэмжүүр тавих, дулааны тоолуур шинээр угсарч монтажлах
- HYDRO-X буюу зэв арилгах төхөөрөмж тавьсан. Одоо 2-р контурт явж байгаа сүлжээний усны хатуулаг 5500мкг/дм^3 байгаа нь техник ашиглалтын дүрэмд заасан норм хэмжээнээс их байгааг хэвийн хэмжээнд болгох /Одоо 10 дахин их байна/
- Хэрэглээний халуун усны ялтсан бойлерын хүчин чадлыг багаар тооцож тавьсан байна. /нэмэх/
- Узель доторх хаягжуулалт байхгүй, шуурхай ажиллагааны үед онц шаардлагатай байдаг. Ялангуяа системд гэмтэл гарсан, ус алдсан тохиолдолд нэн шаардлагатай.
- Халаалт авч байгаа хэрэглэгчдийн сүлжээний схем мөн Ус дулаан дамжуулах хуваарилах төвийн технологийн схемийг гаргаж өгөх. Ус дулаан дамжуулах хуваарилах төвийн бүх тоноглолын ашиглалтын паспорт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг монгол хэл дээр болгож ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх
- Гагнуурын оёдолд металл судлалын шинжилгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулах
- Шугам хоолойг таних тэмдэгээр ялгах
- Бүх тоног төхөөрөмжинд ашиглалтын заавар боловсруулах
- Шугам сүлжээний эзэмшлийн заагийн схемийг тогтоох
- Соруулах худгийг хөлдөлтийн гүнээс доош болгох
- Нэмэлт ялтас резерв тавьж өгөх

Дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэсэн тохиолдолд улсын комисс авахад татгалзах зүйлгүй.

"Очиртааб" ХХК-ийн ус хангамж, ариутгах татуургын инженер П.Чулуунцэцэг:
Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх барилга:

- Улсын комисс ажиллах үед цэвэр усны шахалт хийгээгүй байсан тул цэвэр ус шахсаны дараа системийн туршилт тохируулгыг хийх

- Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах зааварчилгааг монгол хэлээр бичиж байрлуулах (Усан буу, хийн систем, спринклер).

Хил хамгаалах байгууллагуудын шалгалтын барилга:

- Техникийн комиссоор ажиллах үед өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу сантехникийн тоноглолуудыг угсарч борооны усны хаялгыг зассан.

Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилга:

- Ажлын зургийн дагуу хийгдсэн.

Халдваргүйтгэлийн барилга:

- Халдваргүйтгэлийн багана суурилуулах болон технологийн тоног төхөөрөмжүүдийн холболт хийх дутуу

Нохойн өвлийн сургалтын барилга:

- Ажлын зургийн дагуу хийгдсэн.

Гааль болон мэргэжлийн хяналтын засвар:

- Ажлын зургийн дагуу хийгдсэн.

Заставын барилга:

- Бохир усны босоо шугаманд хаалт хийх.
- 16 номерын ариун цэврийн өрөөнд хананд байгаа усы цоргыг угаалгын машиныг холболт болгох бохирын шугаманд угаалгын таг өгөх.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

“Очиртааб” ХХК-ийн халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер У.Батдэлгэр, Саябум:

Зорчигч шалган нэвтрүүлэх барилга:

- Шалны халаалтын систем ажиллагаанд холбоогүй байна. Үндсэн халаалтын системийг ажиллагаанд оруулж байна.

- Үндсэн цахилгаан хангамж ирээгүй тул агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжүүдийг ажиллагаанд оруулаагүй байна. Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжүүдийг нэг бүрчлэн ажиллагаанд оруулж туршилт торхируулгыг хийж хүлээлгэн өгөх шаардлагатай.

- Хөргөлтийн системийн ажлыг бүрэн хийж дуусгасан байна. Ажиллагаанд оруулж хүлээлгэн өгөх ажлыг захиалагчтай тохирч хийх

- Гадна хаалганы агаарын цахилгаан хөшгийг чанартай сайн төхөөрөмжөөр солих шаардлагатай

Нэг цэгийн шалгалтын барилга:

- Тус барилгын халаалт, агаар сэлгэлт, хөргөлтийн системийг зураг төслийн дагуу хийсэн байна.

Хилийн заставын барилга:

- Тус барилгын халаалт, агаар сэлгэлт, хөргөлтийн системийг зураг төслийн дагуу хийсэн байна.

- Системийг ажиллагаанд оруулаагүй байгаа тул ашиглалтад оруулж захиалагч талд хүлээлгэн өгөх шаардлагатай

Агуулахын барилга:

- Тус барилгын халаалт, агаар сэлгэлт, хөргөлтийн системийг зураг төслийн дагуу хийсэн байна.

- Сорох системийн сараалжийг угсрах шаардлагатай.

Бүх барилгуудын халаалт, агаар сэлгэлт, хөргөлтийн системүүдийг шалган баталгаажуулж ашиглалтад авахад бэлэн болсон үед улсын комист авах саналтай байна.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

- Гадна инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастрын цахим мэдээллийн санд бүртгүүлэх

-Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх барилгын шалны халаалтыг өгөх

-Зарим барилгуудад халаалтыг бүрэн өгч жигдрүүлэх

- Хэрэгцээний халуун усны бойлерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

-Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах төлөвлөгөө гаргаж захиалагч, захиалагчийн хяналт гүйцэтгэгч байгууллагуудаар баталгаажуулж, албан бичгээр Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт ирүүлэх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь: Ус дулаан дамжуулах төв, Бохир усны насос станц, гадна инженерийн шугам сүлжээ, дотор сантехник, салхивчийн ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Ажлын хэсэг №4 Гадна холбоожилт, дотоод сүлжээ, гал унтраах систем:

Ажлын хэсэг №5 Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, үндсэн хийц бүтээц:

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Зорчигч тээврийн хэсэгт шинээр баригдсан болон их засвар хийгдсэн бүх барилга барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, үндсэн хийц бүтээц, гадна холбоожилт, дотоод сүлжээ, гал унтраах системийг шалгасан ажлын хэсгийн гишүүд барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгаж, холбогдох бичиг баримттай танилцаж дууссан байна. Гишүүд үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтээ танилцуулна уу.

Ажлын хэсэг №4

“Очиртааб” ХХК-ийн холбооны инженер Т.Пүрэвзагд:

Зорчигчийн шалган нэвтрүүлэх цогцолбор:

- Утасны кабелиудыг хаягжуулах

- Нэгдсэн системүүдийг ажиллагаанд бүрэн оруулах

- Дутуу ажлуудыг гүйцээх

Бусад барилгууд:

- Дутуу ажлуудыг гүйцээж нэгдсэн системд холбох

Гадна холбоо:

- Худагт (өндөр хүзүү хийсэн) шат хийх (засвар үйлчилгээ хийх) боломжийг хангах

- Утас кабелиудыг цэгцлэх, хаягжуулах

Агуулах, застав, ариутгалын барилга:

- Оролтын хоолойг дахин өөр кабелиуд сүвлэх боломжийг гаргаж цэгцлэх хэрэгтэй.

- Барилгуудын гадна холбооны кабелиудыг монголоор хаягжуулах

- Гадна шилэн кабель (галын дохиолол, ажиглалтын системийн) болон физик кабель тархалт өөрчилсөн хэсэгт гүйцэтгэлийн зураг гаргах.

- Бүх барилгуудад суурилуулсан галын дохиолол, ашиглалт хяналт, зарлан мэдээлэх системийн тоног төхөөрөмж дээр ажиллах зааварчилгааг ашиглагч байгууллагуудад өгөх, мөн монгол англи хэлээр гарын авлага бэлдэж өгөх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн холбоо дохиоллын инженер Г.Чинзориг:

Гадна холбоо:

- Худаг, сувагчлалын трассыг мэдээллийн системд бүртгэх ажилд бэлдэх
- Худгийн тоноглол дутуу ажлыг гүйцээх
- Худаг доторх шилэн болон физик, галын дохиоллын кабелиудыг цэгцтэй байрлуулах
- №1 барилгын 2-р давхраас “Замын-Үүд” сумын МХС ХХК-ийн серверлүү татах шилэн болон физик кабелийн ажлыг гүйцээж, хэмжилтийн протокол үйлдэх
- Худагт муфт, кабелийг хаягжуулах

Дотор холбоо:

- Серверийн болон раканд байгаа кабель, FDF, SWITCH, NVR зэрэг төхөөрөмжүүдийг биржжүүлэх
- №1 барилгын 2-р давхрын серверийн өрөөнөөс барилга, гэрэлтүүлгийн цамхагуудруу татсан шилэн кабелиудын хэмжилтийн протокол үйлдэж ашиглагч байгууллагад хүлээлгэж өгөх
- Галын дохиолол хяналтын системийн ажиллагааны гарын авлага ашиглагч байгууллагад гаргаж өгөх

“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн ахлах инженер Ц.Хэрлэн:

- Тоног төхөөрөмжүүдийн гарын авлага гаргаж өгөх
 - Цахилгаан, холбоо дохиоллын төхөөрөмжүүдийн кабелийг хаягжуулалтыг Монгол хэлээр орчуулж бирклэх
 - Зорчигчийн кабины сүлжээний кабелийг кабиныг зөөж датанд оруулах
 - Дотоод сүлжээг холбох нөхцөлийг бүрдүүлэх /700м кабель гүйцээж татах/
 - Худгуудад шат хийх. Зарим замбраагүй татсан кабелийг цэгцлэх
 - 2-р давхрын шилэн хаалтыг түр орлуулах материалаар хийж аюулгүй байдлыг хангах
 - Босоо шугамуудад хаалт хийх
 - Тоног төхөөрөмжүүдийн сертификатыг ашиглагчид хүлээлгэн өгөх
 - Гүйцэтгэлийн зураг гарган баталгаажуулж архивын материалд хавсаргах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер Н.Насанбаяр

- Барилга хоорондын холболтыг лазер хэмжилт хийх, акт үйлдэж зохиогчоор баталгаажуулах
 - Галын дохиоллын ерөнхий самбарын мэдээллэх хуудасын хэлийг солих
 - Галын дохиолол, интернэтийн сүлжээ, дотуур холбоо, холбооны ажлуудын тохиргоог хийх, холболтыг тестлэх
 - Гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж зохиогчоор баталгаажуулах
 - Холбооны өрөөний ракуудыг газардуулгад холбох
 - Тоног төхөөрөмжийн сертификат, тохирлын гэрчилгээ, стандарт хангасан эсэхийг тодорхойлсон техникийн бичиг баримт бүрдүүлэх
 - Гадна холбооны ажлыг дулааны улиралд хийж дуусгах
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

“Мэдээлэл холбоо сүлжээ” ХХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын кабель шугамын инженер Ч.Түвшинжаргал, Т.Эрдэнэжаргал:

Барилга байгууламжийн гадна холбоо:

- №1-р барилгын оруулгын шахтан дахь кабелийг кронштейн хийж стандартын дагуу татах

- №1-р барилгын гадна оруулгын худагт хийгдсэн муфтнуудыг худагт ажиллахад саад болохооргүйгээр кронштейн дээгүүр татаж байрлуулах. Мөн худагт хийгдсэн хуваарилах хайрцгийг шилжүүлэх

- Бусад барилгын гадна холбоожуулалтын оруулга хэсгийг шавардаж битүүлсэн, уян хоолойгоор эргэлттэй хийгдсэн зэргээс шалтгаалж дахин кабель татах боломжгүйг анхаарч кабель татах боломжийг бүрдүүлэх /камерийн кабелийн хэсэг хамрагдана/

- Холбоожуулалтын техникийн нөхцөлийн дагуу тусгагдсан шилэн болон физик кабелийг бүрэн татаж холболтыг үүсгэн сүлжээг бүрэн оруулах

- Бүх худагт цэвэрлэгээ хийх, кабелийг стандартын дагуу кронштейн дээгүүр татаж, хаягжуулалт Монголоор хийх, хүзүүвч өндөрлөсөн болон 1,5м-ээс өндөр худагт шат хийх, таг хүзүүвчний бэхэлгээг дахин хийх

- Кабель татаж байх үед МХС-ний худгуудийн кабель цэгцгүй болгосоныг цэгцэлж худаг цэвэрлэх, гэмтээсэн таг, хүзүүвчийг засварлах

- Төмөр замын дагуу кабель шилжүүлэхэд зориулж хийгдсэн 5 худаг бүхий 700 гаруй сувагчлалын 2 худгийг зам талбайн шороо болон барилгын хогоор дарсан байгааг цэвэрлэж ил гаргах

- Дотор кабель, сүлжээнд Монголоор хаягжуулалт хийх. Рак болгонд тархалтын схемийн зургийг гаргаж байршуулах

- Худаг сувагчлал дагуух трассыг дахин булж, трассыг сэргээх /хилийн хашаанд/

- Барилга хооронд татагдсан /худаг, сувагчлалаар/ кабелийн тархалт дахилтын схем зураг гаргаж өгөх

- Худаг хоорондын янданг шалгаж баталгаа гаргаж өгөх МХС-д

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Стандарт, норм, нормативын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, Дэд хурандаа Ч.Артаг:

- Олон улсын зорчигч, ачаа тээврийн цогцолбор барилга. Халдваргүйтгэлийн барилга болон зарим өрөөний галын дохиоллын мэдээлэгчийн байрлалыг засаж хийх

- Барилга бүрт байрлуулсан галын дотор усны даралтад цэгийн кран, холбох цоргыг нэг бүрчлэн ус тавьж шалган усны даралт, хүчин чадал тооцоог үзүүлэх

- Гал унтраах /усаар ханган/ гадна гидрантыг норм дүрэмд заасны дагуу төлөвлөн таганд тэмдэглэгээ хийх

- Барилга байгууламжид зайлшгүй байх шаардлагатай гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн хүчин чадлыг тооцож нормын дагуу байрлуулах /MNS5566:2020/ стандартын дагуу байрлуулах

- Галын дохиоллын хүлээн авагч станцыг бүрэн шалгаж ашиглалтад оруулах /өрөө тасалгаа/

- Хилийн шалган нэвтрүүлэх барилгын доторх хаалгыг гарах чиглэлийн дагуу онгойдогоор төлөвлөж засах /БНБД-ийн 21-01-02/ дагуу

- Барилга бүрт бүрэн усан хамгамжийг оруулан спринклер системийн шугам хоолойг шалгах

- Эдгээр өгсөн үүрэг даалгаврыг фото зургаар баталгаажуулан албан бичгээр өгөх

- Хилийн шалган нэвтрүүлэх барилга, Халдваргүйтгэлийн барилгын агааржуулалтын системийг цахилгаанд холбох

- Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах

- Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгслийг бүлэн ашиглалтанд шалгаж, протокол оруулах. БНБД 21-04-05

- Цахилгаан, холбоо дохиолол, усан хангамжийн өрөөнд хаяг тайлбар бичих
Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг бүрэн хийж шалгуулсан тохиолдолд комисст хүлээн авна.

Зүгшрүүлэлт хийж, проткол хөтөлж баримтжуулан, Замын-Үүд сумын ОБХ-ийн байцаагчээр хянуулж, албан бичгээр хариуг ирүүлсний дараа ашиглалтад хүлээн авна.

Ажлын хэсэг №5

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн барилгын инженер Г.Амарболд:

ЕТ №1

- 2 давхар шатны бариул шилэн хаалт хийх
- 2 давхарын гал тогооны агаар сорогч дээшлүүлэх
- Шугам сүлжээний бохир ус хаалт хийх (шугам далдлах)
- Улаан бүсийн гарах хаалганы пандусны шал (арзгар чулуу) хийгдээгүй
- Сервер тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар монгол тайлбартай болгох
- Хулдаасан шалны тэгшилгээ хийх (2-р давхрын өрөөнүүд)
- Шатны хонгил ханын хялгасан хагарал засах
- Зорчигч тээвэр хэсгийн зам талбайн ажлын их цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай

ЕТ №9

- 2-р өрөөний агуулахын цан цохисон хэсэг ар талаараа цуурал үүссэн засварлах
- Гал унтраагчны араар орсон гэрэлтүүлгийг шилжүүлэх.
- Гадна пандусны ирмэг засах плита унасан.
- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааврыг монгол тайлбартай болгох.

ЕТ №6/26

- Дээврийн гоёлын сайдинг битүүлэх.
- Тус барилгын дээвэр нь ашиглалттай тул хар цаас хамгаалах явган хүний зам хийх.
- Дээврийн газардуулгын хүрээ төмөр малгайг бэхлэх.
- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг монгол тайлбартай болгох.

ЕТ №15/25

- Угсралт болон тээвэрлэлтийн явцад гарсан эвдрэлийг засах.
- Халаалт болон сүлжээ монтажны ажлыг гүйцээж хийх.
- Тавцангийн хажуу хормойг дахин засварлах.
- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг монгол тайлбартай болгох.

ЕТ №14 Хил хяналтын байгууллагуудын 1 цэгийн үйлчилгээний барилга

- Гадна хаалганы онгойлт засах.
- Дотор өрөөний олон нийттэй харицах поорчик засах.
- Тоног төхөөрөмжний ашиглалтыг монгол тайлбартай болгох.

ЕТ №16

- Дотор заслын ажил гүйцээж хийх
- Заставын барилгын консолдож гарсан хэсгийг дулаалах.
- Ариун цэврийн өрөөний шалыг трапруу уналттай хийх.
- Кондишнтой өрөө тасалгаанд тааз хийх.
- Өрөө тасалгаанд гарсан босоо шугамыг далдлах.
- Гал тогооны өрөөний уур сорогч хоолойн доторх конус хэлбэрийн буюу конус хэлбэртэй болгох.
- Дээврийн шахтанд босоо тор хийх.
- Дотор тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг монгол тайлбартай болгох.
- Дулааны оролтын худаг болон прямок дотор ханыг шавардах.
- Гадна хаалганы онгойлтыг гадагшаа онгойлттой болгох.

ЕТ №17

- Гадна усны хаялгыг засах.
- Хурд сааруулагчийг намсгах.
- Гадна хаалганы хэсгийн зам талбайг засаж борооны ус цуглуулахгүй болгох.
- Дотор тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг монгол тайлбартай болгох
- Цонх гүйцээж хийх. (Дутуу)
- Гадна гэрэлтүүлгийн цамхаг
- Дээш авирах хамгаалалтын шат дутуу хийгдсэн гүйцээж хийх шаардлагатай.

ЕТ №34 Монгол Улсын Хилийн багана

- Баганын дээр тавигдаж буй соёмбын нар зураг төслийн дагуу хийгдээгүй
- Багана тойрсон талбайн ажил гүйцээж хийх.

“Очиртааб” ХХК-ийн захирал Б.Чанцалмаа:

Зорчигч тээврийн шалган нэвтрүүлэх барилга болон авто зам, талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын хэсэгт зохиогчийн хяналтыг графикийн дагуу цаг тухай бүрд нь үзэж ажлын журнал дээр бичиж тэмдэглэн шалгаж байсан бөгөөд зураг төслийн хэсэг бүр нь өөрсдийн холбогдох хэсгийн тус бүрээр нь саналын хуудсанд бичсэн болно. Барилгыг хийж гүйцэтгэсэн “Жунмэй инженеринг групп” ХХК нь ажлыг чанартай сайн хийж гүйцэтгэсэн гэж үзэж байнгын ашиглалтад авах саналтай байна. Ажил үүргийн биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

“Очиртааб” ХХК-ийн архитектор Д.Тамир, Д.Энхбулган, Б.Уранчимэг:

Хилийн боомтын зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламжуудын барилга архитектурын хэсгийн зохиогчийн хяналтыг графикт хугацаанд ирж тогтмол үзэж шалган ажлын журнал дээр тэмдэглэн засах зүйлүүдийн биелэлтийг тухай бүрт нь шалгаж зарим өөрчлөлтийн зургийн жижиг засваруудыг хамтран тохиролцон ажиллалаа. Гүйцэтгэгч “Жунмэй инженеринг групп” ХХК-нь ажлыг чанартай сайн хийж гүйцэтгэсэн тул зохиогчийн зүгээс татгалзах зүйлгүй. Ажил үүргийн биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

“Очиртааб” ХХК-ийн Барилга бүтээцийн инженер Б.Одхүү

Барилгуудын барилга бүтээцийн угсралтын хэсэгт зохиогчийн хяналтын графикийн дагуу цаг тухайд хийж ажлын журнал дээр бичиж тэмдэглэн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж байсан. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын Норм, нормативийн хэлтсийн дарга Д.Алтанхуяг

- Дүүргэгч ханын суулт, хялгасан хагарал гарсан хэсэгт дахин тортой шавардлага хийх
- Галын босоо шугамнаас бусад ил байгаа шугамуудыг хайрцаглах
- 2022 оны 12-р сард ажилласан техникийн комиссын үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
- Нээлт хийхээс өмнө 2-р давхрын шилэн хаалтыг хийж зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангуулах
- Зураг төсөлд тусгагдсан ногоон зүлэг зэрэг ажлуудыг хийж дуусгах
- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавруудыг орчуулах
- Инженерийн шугам сүлжээг ажиллуулж шалгаж үзэх хэрэгтэй байна. /цэвэр, бохир, шалны халаалт, агааржуулалт гэх мэт. Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер Ш.Эрдэнэчимэг

ET1- Зорчигч шалган нэвтрүүлэх барилга:

- Шатны бариул хөдөлгөөнгүй болгох
- Ариун цэврийн өрөөний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бариулуудыг хөдөлгөөнгүй бэхлэх
- Хананд гарсан цууралтуудыг засварлах
- 2-р давхрын нийтийн талбайн хашлагын шилэн хавтанг гүйцэх
- Нийтийн талбай болон албан хаагчдын өрөөний хиймэл чулуу, PVC хавтанг тэгш хэмтэй болгож засварлах
- Нийтийн талбайн хиймэл зүлэгжүүлэлтийг хийх
- Гадна хананд гарсан нүх сүвийг маш сайн хөөсөнцөр шахаж битүүлэх
- Барилгын цэвэрлэгээг маш сайн хийх
- Албан хаагчдын өрөөний босоо шугамуудыг далдалж хаалт хийх

ET17-Халдваргүйтгэлийн барилга:

- Гадна ханын цууралтыг засварлах
- Замын ус зайлуулах трапыг ажиллагаатай болгох
- Барилгын цэвэрлэгээ хийх

ET16-Хилийн заставын барилга:

- 2-р давхрын өрөөнүүдийн шалны хавтанг гүйцээж хийх
- Консолын доод талын хэсгийг дулаалга хийх
- Дотор заслын ажлыг гүйцээж хийх
- Бохирын босоо шугамыг ханаруу шахаж өгөх, далдалж хаалт хийх
- Эйр кондейшн, гэрлийн абжурыг зохистой байрлуулах

ET6, ET26-Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилга:

- 1, 2-р давхрын саравчны металл хавтангийн дээд талыг металл хавтангаар битүүмжлэх
- Гипсэн таазыг зургийн дагуу хийх
- Гадна шатны хашлагад хаалга хийх
- Дээвэр дээр явган хүн явахад зориулж хар цаасыг хамгаалж тусгай материалаар зам хийх
- Салхивчны янданг өндөрлөх /200мм/

ET15, ET25 Шалгагчийн кабин:

- Суурийн заслын хөндийрсөн хэсгийг дахиж хийх
- Кабины дотор цахигаан дулааны ажлыг гүйцээж хийх
- Хагарсан цонхыг солих

ET13, ET23-Авто пүү, пүүний удирдлагын байр /суурь/:

- Пүүг суурилуулах, хэмжилтийг баталгаажуулах

ET5-Эрэлч нохойн өвлийн сургалтын байрны барилга:

- Гадна ханын засал дахин хийх

ET9-Гаалийн газрын агуулахын барилга:

- Гадна довжооны хиймэл чулуун хавтанг гүйцээж хийх
- Суурь ханын уулзвар хэсгийн дулаалга битүүмжлэлийг гүйцээх
- Дотор гадна заслыг гүйцээх
- Салхивчны яндангийн малгайны бэхэлгээг сайжруулах, солих
- Хаявчны бетон цутгалтын ажлыг гүйцээх

ET35-Дулаан хуваарилах төвийн барилга:

- Гадна, дотор заслын ажлыг гүйцээх

ЕТ37-1, ЕТ37-2 Хаалттай дэд өртөөний барилга /ХТП/:

- Шалны будаг хийх
- Хаявчны хагарал засварлах
- Гадна, Дотор заслын ажлыг гүйцээх. Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгын газрын захирагчийн ажлын албаны Ерөнхий архитектор Б.Цогтбаяр:

- Цогцолборын барилгын орох гарах хаалганд хязгаарлагч буюу тайвшруулах нугас хийх.
 - 2-р давхрын хязгаарлагчийн никель бариулыг гүйцээх
 - Тойрсон хэсгийн хатжуулсан шилийг хийж гүйцэтгэх
 - Суудлын автомашины халдваргүйтгэлийн барилгын тоног төхөөрөмж угсрах
 - Гарах хэсгийн постны ил шугам хоолойг далдлах
 - Ариутгалын байгууламжийн гадна ус цуглуулах трапны өндөржилтийг намсгах
 - Шалгагч кабины холбоо болон цахилааны утсыг холбож хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах
 - Шалгагч кабин №15 шил хагарсан /2ш/, хаалга доод хэсэг /1ш/ эвдрэл гарсаныг солих
 - Орох, гарах талын хаалга хийж гүйцэтгэх
 - Хилийн шалган нэвтрүүлэх заставын барилга зарим өрөөний шал хийгдээгүй байгааг хийж гүйцэтгэх, тусгаарлах шилэн ханын шил дутуу хэсгийг хийж гүйцэтгэх, барилга байгууламжийн халаалт, цэвэр усыг өгөх
 - Цогцолборын барилга байгууламж болон гадна саравчинд ус цуглуулагч, ус зайлуулагч хоолойг хийж гүйцэтгэх
 - Зарим хэсгийн хананд хялгасан цууралт үүссэнийг засварлах
 - Орох, гарах хэсгийн тусгаарлах ханын шалыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх /№1/
 - Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх барилгын харуулын цэгрүү хөндий шал хийх
 - УДДТ хэрэглээний халуун усны ялтсан бойлуурын ачаалал хүрч байгаа эсэх
 - Бичиг баримтын бүрдлийг хангаж архивт хүлээлгэж өгөх
 - Заставын барилгаын 3-р давхрын консолын хэсгийн дулаалга хийх
 - Гадна зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж гүйцэтгэх, зориулалтын хогийн цэгт зөөвөрлөх
 - Хот байгууллалтын мэдээллийн санд гүйцэтгэлийн зургийг оруулах
- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоо” ТББ-ын Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүн Ц.Цэрэнням:

- Ариун цэврийн өрөөнд байх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тусгай тоноглол бүрэн сайн хийгдсэн
 - Хараагүй хүний хөтөч зам дээр чиглэл өөрчлөх хавтанг солих
 - Авто зогсоол дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тусгай зогсоол гаргаж тэмдэг тавих
 - Хараагүй хүний хөтөч замыг байгууламжийн дотор гүйцээж хийх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй,халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Бямбатуяа:

- Агаар сэлгэлийн систем, цэвэр бохир усны ажиллагааг ашиглагчтай хамтран үзлэг хийж баримтжуулах
 - Суудлын машины халдваргүйтгэлийн төхөөрөмжийг холбож хэвийн ажиллагаанд оруулах
 - Гадна хог хаягдлыг цэвэрлэх
 - Зорчигч нэвтрүүлэх хэсгийн ариун цэврийн өрөөний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зориулсан угаалтуурын тоноглолыг хөдөлгөөнгүй бэхлэх
 - Шалгагчийн кабины хөргөлтийн төхөөрөмж, цахилгаан конвектор, гадна дотор цахилгаан холбож ажиллах нөхцлийг хангах
 - Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх төв барилгын гал тогооны угаалтуурын сифоныг битүүлэлийг сайжруулах
 - Халаах хэрэгслийн дамнуруу тойрсон шугамыг битүүмжилж хамгаалах хаалт хийх
 - Өрөөнүүдэд ил байрласан кондейшны уур гаргах хоолой, борооны ус гадагшлуулах хоолойнд хаалт хийж далдлах
- Дээрх ажлын гүйцэтгэлээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Зорчигч шалган нэвтрүүлэх барилга:

- 2-р давхрын нийтийн талбайд хашлага хийц, шилэн хаалтны дутуу хэсгийг гүйцээх
- 1-р давхрын нийтийн талбайд хиймэл зүлэгжүүлэлтийн ажлыг гүйцээх
- АЦӨ-ний тусгай хэрэгцээт иргэдэд зориулсан тоноглолыг хөдөлгөөнгүй болгож бэхлэх
- Нийтийн талбай болон зарим өрөөнүүдэд шалны ажлаллуудыг засварлах /хиймэл чулуу, PVC хулдаас/
- Нийтийн талбай олон албан өрөөнүүдэд ил угсарсан шугамуудыг далдлах
- Хананд үүссэн хялгасан хагарлыг засварлах
- Дээврийн хог шороог цэвэрлэх
- Салхивчны шахтны дээр тавьсан торон хаалтыг өөрчилж босоо тор хийх

Халдваргүйтгэлийн барилга:

- Тоног төхөөрөмжийг бүрэн угсарч хэвийн ажиллагаанд оруулах
- Ус зайлуулах трапыг ажиллагаатай болгох

Хилийн шалган нэвтрүүлэх заставын барилга:

- Дотор засал, шалны ажлуудыг гүйцээх
- Консоль хэсгийн дулаалга хийх
- Ил гарсан босоо шугамыг далдалсан хаалт хийх

Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх байрны барилга:

- Саравчны гоёлын металл хавтангийн дээд хэсгийг битүүлэх
- Дээврийн хэсэг байнгын ашиглалттай байх тул хар цаасыг гэмтэхээс хамгаалсан арга хэмжээ авах

- Гадна шатны хашлагад хаалга хийх

Шалгагчийн кабин /орох, гарах/:

- Хагарсан цонх 2ш, гэмтсэн хаалга 1ш шинээр солих
- Дотор цахилгаан, халаалт, дотоод сүлжээний ажлыг гүйцээх
- Бүх барилгуудад халаалтыг жигдрүүлж, цэвэр усыг өгч, тоноглолыг ажиллагаанд оруулах
- Салхивчийн тоноглол, камержуулалт, дотоод сүлжээнд туршилт тохируулга хийж хэвийн ажиллагаанд оруулах

Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга бөгөөд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Чулуунцэцэг:

“Хилийн боомтын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслийн хүрээнд хийгдсэн Замын-Үүд боомтын цогцолборын барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгүүдийг нэг бүрчлэн хянаж үзэхэд дараах саналыг гаргаж байна.

- Зарим барилгын ил далд ажлын акт дутуу бичигдсэн, гарын үсэг зураагүй байгааг бүрдүүлэх.

- Барилга байгууламжийн угсралтын ил далд ажлын үе шатны гэрэл зургийг бүрдүүлэх

- Аaktuудад техникийн алдаанууд байгааг бүрэн засварлах.

- Барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгүүдийг эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.

- Зураг төслийн баримт бичгүүдийг батлагдсан журмын дагуу хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх.

- “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн нэгж, Барилгын хөгжлийн төв, гүйцэтгэгчийн хамтарсан ажлын хэсэг томилж төрийн архивт баримт бичгийг хүлээлцэх

- -Ил далд ажлын гэрэл зургийг DVD-д хуулж өгөх.

- Техникийн болон улсын комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж гэрэл зургаар баталгаажуулах.

- Гүйцэтгэлийн болон өөрчлөлтийн зураг гаргаж баталгаажуулах.

Төрийн архивт хүлээн авах баримт бичгүүд:

- 22 объектын ажлын зураг

- Гэрэл зураг

- Ашигласан баримтын гарал үүслийн гэрчилгээ /баталгаат орчуулгатай/

- Ажлын төсөв

- Хувийн хэрэг

- Талбайн журнал

- ТЭЗҮ

- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

- Гүйцэтгэлийн зураг

- Өөрчлөлтийн зураг

- Загвар зураг

- Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт гэх мэт.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Дорноговь аймаг дахь Хилийн боомтын захиргааны дарга О.Баярсайхан:

Замын-Үүд хилийн боомтын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажилтай танилцлаа. Сайхан бүтээн байгуулалт болсон байна. Комисст ажилласан мэргэжлийн хүмүүсийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилга байгууламжийг ашиглалтад авах татгалзах зүйлгүй.

Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн захирагч, хурандаа В.Намхайнямбуу:

Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил үндсэндээ дуусч 2023.01.08-наас БНХАУ-ын талаас олон улсын хилээ нээж байгаатай холбогдуулан Замын-Үүд боомтын үйл ажиллагаа сэргэж, бид шинэ цогцолбороороо дамжуулан зорчигчдыг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Хилийн заставын барилга дээр улсын комиссын гишүүдтэй манай холбогдох ажилтнууд хамтарч үзэж танилцан дараах дутуу ажлуудыг гүйцэтгэх үүрэг даалгавар өгч байна. Үүнд:

Хилийн заставын барилга:

- 2-р давхрын өрөөнүүдийг хулдааслах

- Заставын барилгын дулааныг холбуулах

- Цахилгааны холболтуудыг гүйцэд хийж дуусгах

- Өрөө тасалгаануудын дутуу гэрлүүдийг суурилуулах
- Усанд орох өрөөний шилэн хаалтыг угсрах
- Агааржуулалт салхивчийг ажиллагаанд оруулах
- Хөргөлтийн системийг ажиллагаанд оруулах
- 2-р давхрын кондейшнтэй өрөөнд дүүжин тааз хийж битүүлэх
- Хоолны заалны тусгаарлах шилэн хаалтыг хийж битүүлэх
- 3-р давхрын цонхыг шиллэх
- Сервер, узель, цахилгааны шитний зааварчилгааг Монгол хэл дээр болгох
- Гал тогооны цонх хөлөрч байгааг солих

Нийт барилга байгууламж, зам талбай:

- Барилга байгууламж, зам талбайн орчны хог хаягдлын яаралтай цэвэрлэх
- Шалгагчийн кабинудын цахилгаан, халаалт, сүлжээний асуудлыг шийдвэрлэх
- Цогцолборын хашааны ажлыг яаралтай дуусгах

Улсын комисст ажилласан мэргэжлийн байгууллагууд, гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын дарга О.Цэенрэгэн:

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Гаалийн шинэчлэл”-ийн хүрээнд Замын-Үүд боомтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслийн бүтээн байгуулалтын ажил дуусч 2023.01.08-наас зорчигчдыг шинэ цогцолбороороо дамжуулан нэвтрүүлэх бэлтгэл ажилдаа ороод байна.

Зорчигч тээврийн хэсгийг үйл ажиллагаанд орохоос өмнө нэн яаралтай дараах ажлуудыг гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. Үүнд:

- Боомтын гадна хашаа болон орох гарах хаалга бүрэн ашиглалтад оруулах
- Цогцолборын 1-р давхрын шилэн хаалтны шалны чулуун зурвасыг дуусгах
- 2-р давхрын хязгаарлагч шилийг гүйцээх, хашлага гүйцээх
- Шилэн фасад, цонхны шилний цэвэрлэгээг яаралтай хийж гүйцэтгэх
- Бүх хятад ханз бичгийг Монгол тайлбартай болгох /Холбоо дохиолол, агааржуулалт ус, дулаан гэх мэт.

Барилга ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 8.1-д “Захиалагч, гүйцэтгэгч талууд илэрсэн зөрчил дутагдлыг ажлын 14 хоногт багтаан арилгаж, комиссын хуралдаанаас даалгасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж, шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлнэ” гэж заасан. Замын-Үүд боомт 2023.01.08-ны өдрөөс зорчигчдыг шинээр баригдсан шалган нэвтрүүлэх барилгаараа дамжуулан нэвтрүүлэхээр хил, гаалийн байгууллагууд бэлтгэл ажилдаа орж байгаатай холбогдуулан уг барилгад дутуу хийгдсэн ажлуудыг нэн яаралтай дуусгах.

Барилгын тухай хуулийн 14.3-т “Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байна”, 14.6-т “14.3-т заасан хугацаа дуусгавар болсноос хойш барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалтын хугацаа гурваас доошгүй жил байна” гэж заасан байдаг. Хуулинд заасан хугацаагаар гүйцэтгэгч талаас баталгаа гаргуулж авна.

“Жунмэй инженеринг групп” ХХК-ийн төслийн зөвлөх Ү.Мөнхтөгс:

Боомтын шинэчлэлтийн ажилд гүйцэтгэгч талаас 1 жилийн чанарын баталгаа гаргаж өгөхөөр ажил гүйцэтгэх гэрээнд тусгагдсан. Манай талаас нэг жилийн хугацаанд барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшүүлж, гарсан зөрчлийг бүрэн арилгаж ажиллана.

“Ай Пи Пи Ар интернэйшнл Инженеринг” ХХК-ийн хяналтын инженер Ми Шиан Чан:

Барилга ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгавар, хурлын тэмдэглэлийг холбогдох газруудад нь хүргүүлж, хариуг та бүхэнд хүргүүлнэ.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Гаалийн шинэчлэл”-ийн хүрээнд БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар баригдсан Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах комисс 2023.01.02-03-ны өдрүүдэд ажиллаж комиссын гишүүд өөрсдийн хариуцсан салбар, мэргэжлийн чиглэлээр үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтээ танилцуулж комиссын хурал өндөрлөж байна.

Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж 2023.01.08-ны өдрөөс Замын-Үүд боомтын Зорчигч тээврийн хэсэгт хил, гаалийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэх гэж байна. Иймд зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангах тал дээр захиалагч, гүйцэтгэгч, ашиглагч байгууллагууд онцгойлон анхаарч, нэн шаардлагатай ажлуудыг яаралтай дуусгах.

Боомтын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил нь Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажил учраас барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг захиалагч, гүйцэтгэгч талуудаас ханган ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

Замын-Үүд боомтын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн БНХАУ-ын “Жунмэй инженеринг групп” ХХК-д комиссын нийт бүрэлдэхүүний өмнөөс талархал илэрхийлье.


Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурал 2023.01.03-ны өдрийн 15 цаг 30 минутанд өндөрлөв.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



А.ЕРМЕК

Ш.ЭРДЭНЭЧИМЭГ