

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ"-ИЙН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: EIL
Албан тушаал: GENERAL MANAGER
Комиссын гишүүн: M.N. RAVI SANKAR
Холбогдох утас: 88241310

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
SOME TOUCH - UP PAINTING. NEED TO BE DONE. Work begin like the telephone. 	

Шийдвэрлэсэн нь:	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / M. O. RAVISANKAR / Гарын үсгийн тайлал Огноо:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "НЭВТРЭХ ХААЛГА" БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХҮУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МОН-Эндронд Хамсалт ХХК
Албан тушаал: ҮЗЭГ-ийн захирал, ХААГ-ийн захирал
Комиссын гишүүн: А.Батаагийн, С.Мандуул
Холбогдох утас: 99541122, 99612250

[illegible]

6. Талын үсний оруулсан зурж
 мон хамгаалтын үзүүлэлт
 талын хамгаалтын гадна
 зогсоол (Тал) дийл
 цаардлоготой байно.

- Мүн даалгавар
 биелүүл

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссан Бсөн үрэн даалгавар мон зурж
 үзүүлэлтийн биелүүлэлт тохиромжтой ашигласан үзүүлэлт
 биелүүлэлт биелүүлэлт биелүүлэлт

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

/А.Байгаль / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.09.27

Огноо: 2024.07.26

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "АЖИЛЧДЫН ХООЛЛОХ ГАЗАР" БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мон-Энержи хамсалт ХХК

Албан тушаал: УНТ-н илгээгч; УНТ-н захирал

Комиссын гишүүн: А.Бадаржуу, Б.Мандуул

Холбогдох утас: 99541422, 99637350

Гийшүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үнэмт үнэс огуурна <u>шугамын</u> дууламлын дүртсийн зайлаасна ам доррууна үе огуурлаадрдгд хийм, зайварнах	1) Чинь хамгаалалт хийм.
2. Мөн хаант ариавд, үнэмт хонх үрүүт хийх, механик удурдлага мүүдт хийх, үнэмт үнэ түмүүрэн суурь бэсөн хөрөнөө 10-15см илүү гарам хийх	2) Хаант, ариавд, хонх ариавд үрүүт хийм. Механик удурдлага, хонх үнэмт түмүүрэн суурь бэсөн илүү гарам хийм
3. Хамгаалалт шугамын огуурна дүрх дууламлын зузаан <u>шаардлага</u> хамгаалт байна. үрүүт хонх ариавд, үрүүт хонх ариавд дууламла үрүүт, хонх хонх ариавд хамгаалалтын үрүүт байна үрүүт	3) Хаант шугамын огуурна дүрх дууламла нь ЕРС - 2 төмөр хонх ариавд байна.
4. Сантехникын <u>цахтны</u> дүрх хийх үрүүт	4) Механик дүрх үрүүт хийм.
5. Барилга дүрүүт Н-ахт, барилга биеийн дүрүүт дүрүүт биеийн барилга дүрүүт <u>шаардлага</u> байна.	5) Барилга Н-ахт барилга биеийн дүрүүт хийм Мөн хонх <u>шаардлага</u> барилга дүрүүт байна.

6. Үүсэл болон хамгаалалтын
хууль болон Төлөө хамгаалалтын
 гадна тусгай зориулалт (Тай)
 дүнгээр шаардлагатай байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Өөрх хууль болон Комиссан гишүүдийн
 өсөн чухал даалгаварын дүнгээр Төлөө хамгаалалтын
 гадна тусгай зориулалт байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.05.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А.В.Доргов /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.07.26

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ"-ИЙН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мон-Энерги* хангайн ХХК
Албан тушаал: *УХБТ-н хяналт, ХМТ-н захирал*
Комиссын гишүүн: *А.Бат-Орлов, Б.Малорд*
Холбогдох утас: *99541122, 99637550*

[illegible]

6. Таман болон Хамантын
Шуудангийн Таслан Хамтныг
мунд захиушка (Тай) дийнх
Шардүүлалтай байх.

Шийдвэрлэсэн нь: Өгүүлч үүрэг захирагч болон комиссын гишүүдийн
Олон үүрэг захирагчид ойлголцсон тохиолдолд нөхцөлгүй
онохыг тавихдаа зурвчийг болго.

Үүрэг даалгавар огсон:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Origo: 2024.05.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг

М. Бат-Орлов / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.07.26

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "АЖИЛЧДЫН ХООЛЛОХ ГАЗАР" БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: KPIL

Албан тушаал: Design Coordinator

Комиссын гишүүн: Ankit Sandilya

Холбогдох утас: 86063137

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1→ Electrical Room / Equipment room tagging to be done 2→ Control / Cable tagging to be assured. 3→ Electrical Mat to be installed in front of panels of required ratings. 4→ All shaft to be covered	} Done

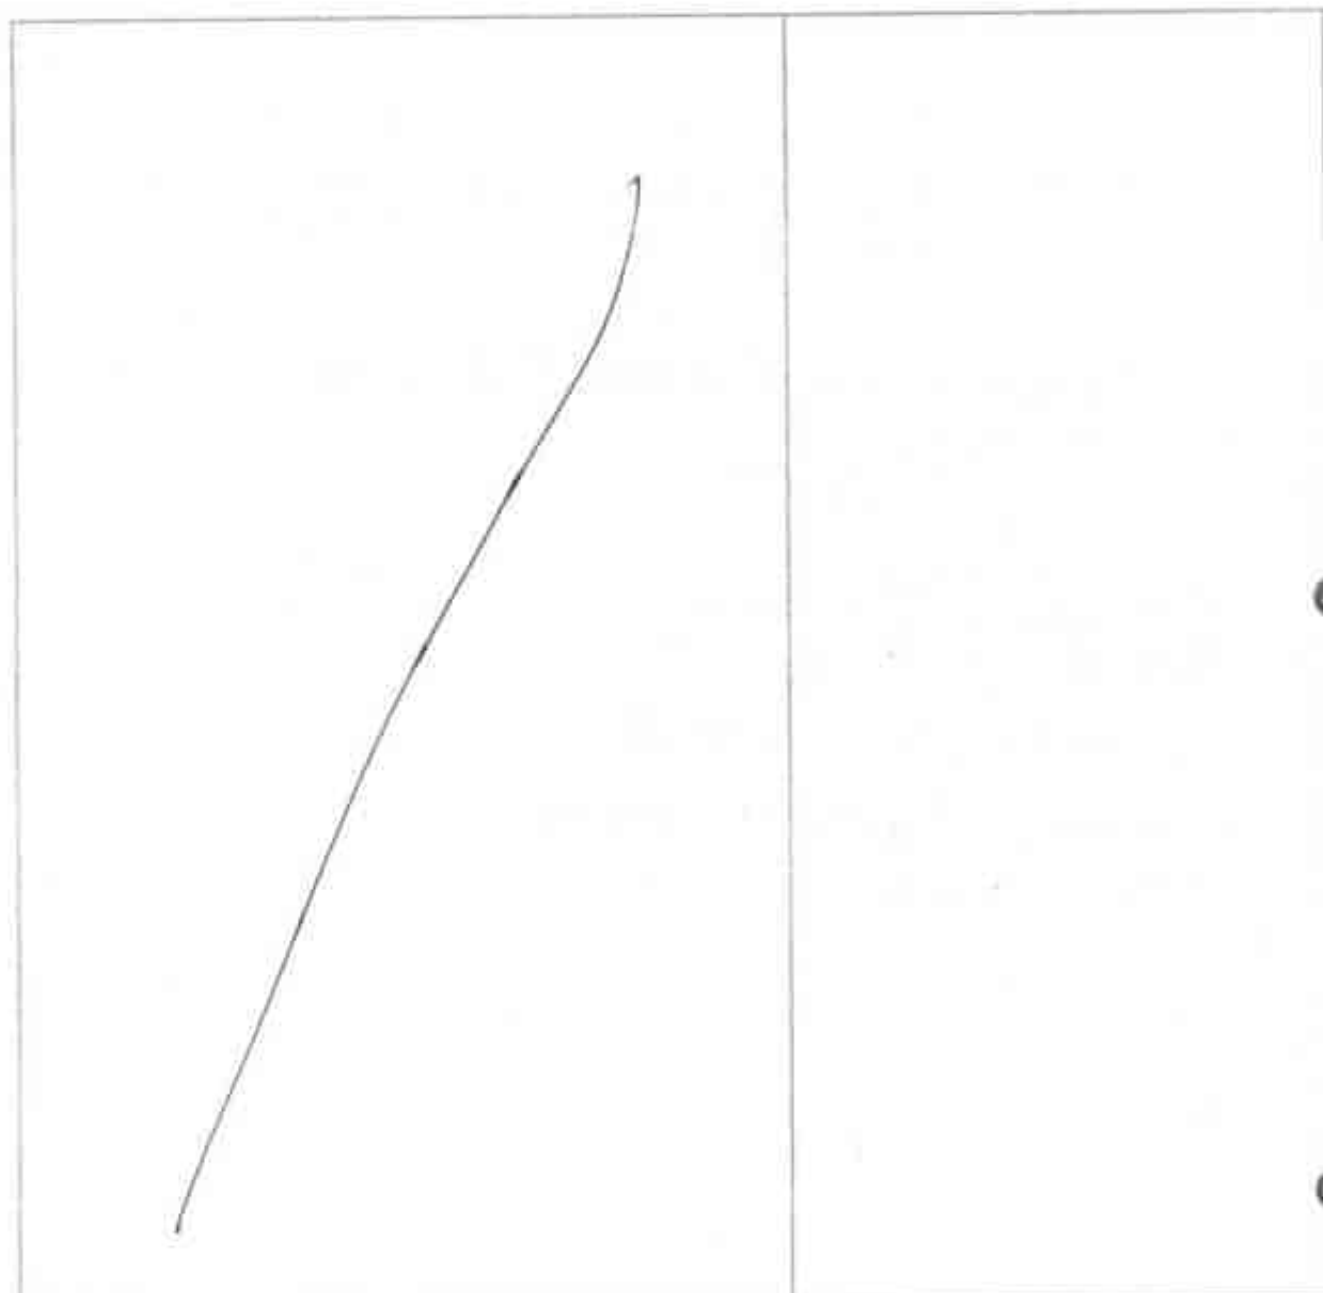
	
Шийдвэрлэсэн нь:	
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: <i>Handilyl</i>	Гарын үсэг: <i>Handilyl</i>
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/	/
/ Гарын үсгийн тайлал	/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо:	Огноо:

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ"-ИЙН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Kalpataru Projects International Limited
Албан тушаал: Design Engineering Coordinator
Комиссын гишүүн: Ankit Sandhu
Холбогдох утас: 86063177

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) North side ^{& south side} crack on facade to be rectified/painted. 2) Panel earthing to be tightened. 3) External fire piping pipe foundation to be made properly.	} Done



Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Handilyg.*

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Handilyg.*

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "НЭВТРЭХ ХААЛГА" БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: KPZL
Албан тушаал: Design Coordinator
Комиссын гишүүн: Arkhit Sandulya
Холбогдох утас: 86063177

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Fix external line pipe support foundation to be made properly. 	Done

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр

№

Алтанширээ сум

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг дэвсгэрт орших "МГТБҮ" ТӨХХК-ийн "ЕРС01" багц ажлын технологийн бус барилга "Нэвтрэх хаалга, Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга, Ажилчдын хооллох газар"-ын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14.00 цагт Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талбайд "Ажилчдын хоолны газар"-ын зааланд хуралдав.

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2024 оны А/451 дүгээр захирамжаар томилогдсон "МГТБҮ" ТӨХХК-ийн "ЕРС01" багц ажлын технологийн бус барилга "Нэвтрэх хаалга, Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга, Ажилчдын хооллох газар"-ын барилга байгууламжуудын барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хуралд оролцсон нь:

Комиссын дарга:

Ц.Баярмаа (Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга:

Б.Батхишиг ("МГТБҮ" ТӨХХК-ийн технологийн хяналтын ахлах инженер)

Гишүүд:

Б.Содномпэл (Барилга, хот байгуулалтын яамны Салбарын хяналтын газрын барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч)

Ч.Чулуунцэцэг (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч)

Н.Гарамжав (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч)

Л.Бямбатуяа (Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч)

Г.Ганбаяр (Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, хошууч)

Хангагч байгууллага:

Б.Батсүрэн ("БЗӨБЦТС" ТӨХХК-ий харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын ерөнхий инженер)

Захиалагч байгууллага:

Н.Дүгэрсүрэн ("МГТБҮ" ТӨХХК-н Дэд бүтэц, хотхоны газрын дарга)

Б.Энхбат ("МГТБҮ" ТӨХХК-н Техникийн хяналтын албаны дарга)

А.Баяржаргал ("МГТБҮ" ТӨХХК-н Төлөвлөлтийн инженерийн албаны дарга)

Н.Нямпүрэв ("МГТБҮ" ТӨХХК-н Эрчим хүч хариуцсан ахлах инженер)

Т.Тулга-Очир ("МГТБҮ" ТӨХХК-н Гэрээний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн)

Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч:

М.Н.Рави Шанкар ("И Ай Эл" компаний Ерөнхий менежер)

Зураг төсөл зохиогч:

А.Бат-Эрдэнэ ("Мон-Энержи консалт" ХХК УХАТ инженер)

Б.Мандуул ("Мон-Энержи консалт" ХХК ХМГ-н захирал)

Гүйцэтгэгч:

Анкет Сандиля ("Калпатару прожектс интернационал лимитед"-н Зураг төсөл, инженерийн зохицуулагч)

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг дэвсгэрт орших "МГТБҮ" ТӨХХК-н "ЕРС01" багц ажлын технологийн бус барилга байгууламжийн эхний хэсгийн "Нэвтрэх хаалга, Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга, Ажилчдын хооллох газар"-ын барилга байгууламжийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн санал дүгнэлтийг хэлэлцэх

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг дэвсгэрт орших "МГТБҮ" ТӨХХК-ийн "ЕРС01" багц ажлын технологийн бус барилга "Нэвтрэх хаалга, Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга, Ажилчдын хооллох газар"-ын барилга байгууламжийн ажилд "МГТБҮ" ТӨХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу комисс ажиллаж байна.

Өнөөдөр бид Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/451 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан улсын комиссын бүрэлдэхүүнээр "МГТБҮ" ТӨХХК-ийн "ЕРС01" багц ажлын технологийн бус барилга "Нэвтрэх хаалга, Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга, Ажилчдын хооллох газар"-

ын барилга байгууламжийн ажлыг газар дээр нь үзэж шалган, холбогдох баримт материалтай танилцлаа.

Гишүүд санал дүгнэлтээ хэлнэ үү.

Барилга, хот байгуулалтын яамны Салбарын хяналтын газрын барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Содномпэл:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Хашлага хананд малгайвч төмөр хийх.
- Хар цаасан хучлага хавагнаж хөндийрсөн солих.
- Агааржуулалтын хоолой, сангийн шугам хоолойн хонгилд малгайвч төмөр хийх.
- Сангийн шугам хоолойн хонгилд орох хэсэгт шат хийх.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Дээврийн хэсгийн дутуу ажил дуусгах.
- Агааржуулалтын хоолой сангийн шугам хоолой хэсэгт малгайвч төмөр хийх.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Хар цаасан хучлага хавагнасан хөндийрсөн солих.
- Хашлага хананд малгайвч төмөр хийх.
- Агааржуулалтын хоолой сангийн шугам хоолойн хонгилд малгайвч төмөр хийх.
- Сангийн шугам хоолойн хонгил руу орох хэсэгт шат хийх.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын тасгийн дарга, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Чулуунцэцэг:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Барилгын зураг төслийн баримт эх хувиар бүртгүүлэн төрийн архивд хүлээлгэн өгөх.
- Аймгийн төрийн архиваас зөвлөгөө авч баримтыг зураг төслийн баримтаар хадгалалтын нэгж бүрдүүлэх.
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.

Нэвтрэх хаалганы барилга:

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бичиж баталгаажуулах.
- Ил далд ажлын гэрэл зургийг "DVD"-нд хуулж өгөх.
- Зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүртүүлж төрийн архивд хүлээлгэн өгөх.
- Зураг төслийн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэхэд архивын тасгаас зөвлөгөө авч, шаардлага хангасан баримт бичгийг хүлээлгэн өгөх.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Барилгын ил далд ажлын актыг дутуу бөглөсөн байгаа тул гүйцээж бичиж баталгаажуулах.

- Тоног төхөөрөмж, суурь хийсэн ба тоног төхөөрөмжийг байрлуулж угсарсан актад хар цагаан гэрэл зураг хавсаргасан байгаа өнгөт гэрэл зураг болгох, Сайншанд гэснийг Алтанширээ болгож засах.
- Хувийн хэргийн баримт бичгийн бүрдэл дутуу байгааг эх хувиар бүрдүүлэх.
- Барилгын зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлэн төрийн архивд хүлээлгэж өгөх.
- Ил далд ажлын гэрэл зургийг "DVD"-нд хуулж өгөх.
- Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн, ашиглалтын зааврыг бүрдүүлж, чухал шаардлагатайг баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулга хийлгэх.
- Гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагын холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэх /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, Инженер техникийн ажилтан томилсон тушаал дипломын хуулбар/
- Хурлын тэмдэглэл, харилцсан бичиг, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт зөвлөмжийг бүрдүүлж хувийн хэрэгт оруулах.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Н. Гарамжав:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Узелийн цахилгаан кабель шалаар байгаа нь ус алдахад гэмтэх эрсдэлтэй тул ус зайлуулах трап хийх шаардлагатай байна.
- Барилгын аянга зайлуулга тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан протоколыг бичигт баримтад оруулах, буултыг хананаас хөндий дэр хийх.
- Цахилгааны самбаруудад нэр хаяг, анхааруулах санамж плакат хийх.
- Монометр, термометрийн баталгаажуулсан бичиг баримт хавсаргах.
- Дулааны узелийн өрөөний шугам хоолойг дулаалж өнгийн туузаар ороох.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Барилгын аянга зайлуулагч тоног төхөөрөмжийн газардуулж эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулсан протоколыг баримт бичигт хавсаргах, аянгын буултыг хананаас хөндий дэр хийх.
- Цахилгаан самбаруудад нэр хаяг, санамж плакат хийх.
- 0,4 кВ-ын ерөнхий шитний өрөөнд резин дэвсгэр хийх.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Дулааны узелийн өрөөний шугам хоолойг дулаалж өнгийн туузаар ороох.
- Цахилгаан самбаруудад нэр хаяг хийх.
- 0,4кВ-ын ерөнхий шитний реле хамгаалалт шалгасан протокол хавсаргах, тавил тооцоо, схем зураг үзүүлэх.
- Барилгын газардуулгын протокол байхгүй байна. /хавсаргах/
- Аянга зайлуулагчийн буултыг зориулалтын дэр хийж бэхлэх холболтуудыг шалгаж бэхлэх.
- Мимбаран клапан гүйцээж хийх
- Монометр, термометрийг баталгаажуулалт.

- "UPS"-г өрөөний кондишены розетка гаргах ашиглалтын зааврыг боловсруулж ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх.

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Бямбатуяа:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Бохир усны анхны худгийн тагийг дулаалж битүүмжлэлийг сайжруулах.
- Гадна тохижилтыг ажлыг гүйцээж хийх. Барилгын болон ахуйн хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэн Сайншанд сумын Байгаль орчны мэргэжилтний зааж өгсөн хог хаях цэгт зайлуулан баримтжуулна.
- Дээврийн хар цаас наалтыг сайжруулах.
- Душны өрөөний шалны уклон, усны хоолойг доошлуулан ус бүрэн урсах боломжийг бүрдүүлэх.
- Тусгай хэрэгцээт үйлчлүүлэгчид зориулсан ариун цэврийн өрөөний тоноглолыг зөв болгож стандартын дагуу хийх.
- Бохир усны септик танкийг ил далд ажлын актыг үзүүлэх.
- Цэвэр усны нэгдсэн сангийн усны машин ус шахах хэсгийн битүүмжлэх.
- Цэвэр усны нэгдсэн сангийн дээд амсар хоолойг битүүмжилж шороо тоос орохоос сэргийлэх.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Гадна тохижилтыг ажлыг гүйцээж хийх. Барилгын болон ахуйн хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэн Сайншанд сумын Байгаль орчны мэргэжилтний зааж өгсөн хог хаях цэгт зайлуулан баримтжуулах.
- Бохирын анхны худгийн тагийг дулаалах битүүмжлэлийг сайжруулах.
- Дээврийн хар цаасны наалтыг сайжруулж, борооны ус зайлуулах хоолойн дээд хэсгийг гадны хатуу хог хаягдлыг орохоос сэргийлэн хамгаалалт хийх.
- Унд ахуйн хэрэгцээний усыг ус нөөцлөх савнаас авч шинжилгээнд хамруулах шинжилгээний дүнг актад хавсаргах.
- Бохир ус зайлуулах септик танкийн ил далд ажлын акт, фото зургийг хянуулах актад хавсаргах.
- Сангийн шугам хоолойн шахтны дээд талыг битүүмжлэх.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Барилгаас гарсан хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж орон нутгийн удирдлагын заасан цэгт зайлуулан баримтжуулах.
- Халуун боловсруулалтын хэсгийн агааржуулалтын системийн зургийн дагуу хийх.
- Унд ахуйн хэрэгцээний уснаас дээж авч аймгийн СХЗХ-ны лабораторийн шинжлүүлэх шинжилгээг актад хавсаргах.
- Бохир усны ажил үзлэгийн худгийн тагийг битүүмжийг сайжруулах.
- Удирдлагын ажилчдын хооллох хэсгийн шалны хулдаасны завсрыг чигжих.
- Гал тогооны угаалтуур, тосгуур холбох бохир усны шугам тодорхойгүй, зөвхөн траптай байна. Бохир усны дотор шугам хоолой угсрах.

Онцгой байдлын газрын ГТУХяналтын байцаагч, хошууч Г.Ганбаяр:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Барилгад ашиглагдсан материалын галд тэсвэрлэлтийн зэргийг ОБЕГ-ийн харьяа ГСҮХүрээлэнгээр гаргуулах. /Дулаалгын хөөсөнцөр, эрдэст хөвөн, галаас хамгаалах хаалга, дохиоллын системийн дамжуулах утас гэх мэт/
- Аянга зайлуулагч, газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлж баталгаажуулах.
- Аянга зайлуулагчийн хүрээг металл хийц болон барилгаас хөндийрүүлэх.
- Аврах гарцын гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах.
- Аврах гарцын чиглэл заасан тэмдэглэгээг гэрэлтэгч тэмдэглэгээгээр солих.
- Галын дохиолол болон гал унтраах системийн туршилт тохируулга хийж актаар баталгаажуулах.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Барилгад ашиглагдсан материалын галд тэсвэрлэлтийн зэргийг ОБЕГ-ын харьяа ГСҮХүрээлэнгээр гаргуулах. /дулаалгын хөөсөнцөр, эрдэст хөвөн, галаас хамгаалах хаалга, дохиоллын системийн дамжуулах утас, өнгөлгөөний металл хавтан гэх мэт/
- Аянга зайлуулагч, газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлж баталгаажуулах.
- Аянга зайлуулагчийн хүрээг металл хийц болон барилгаас хөндийрүүлэх.
- Аврах гарцын гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг гарц бүрт байрлуулах.
- Аврах гарцын чиглэл заасан тэмдэглэгээг гэрэлтэгч тэмдэглэгээгээр солих.
- Галын дохиолол болон гал унтраах системийн туршилт тохируулга хийж акт болон видео баталгаажуулах.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Барилгад ашиглагдсан материалын галд тэсвэрлэлтийн зэргийг ОБЕГ-ын харьяа ГСҮХүрээлэнгээр гаргуулах. /Дулаалгын хөөсөнцөр, эрдэст хөвөн, галаас хамгаалах хаалга, дохиоллын системийн дамжуулах утас, өнгөлгөөний металл хавтан гэх мэт/
- Аянга зайлуулагч, газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлж баталгаажуулах.
- Аянга зайлуулагчийн хүрээг металл хийц болон барилгаас хөндийрүүлэх.
- Галын дохиолол болон унтраах системийн туршилт тохируулга хийж актаар баталгаажуулах.
- Аврах гарцын гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах.
- Чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээг гэрэлтэгч тэмдэглэгээгээр солих.
- Гал гарах эрсдэл байна.
Удирдлагын шүүгээнд гал унтраах автомат /бөмбөг/ гал унтраагуур байрлуулах.

"БЗӨБЦТС"ТӨХК-ий харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын ерөнхий инженер Б.Батсүрэн

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Цахилгааны шитьний өрөөнд шуурхай ажиллагааны схем зураг байхгүй.
- Тоноглол тус бүрт нэр хаяг байхгүй.

- Газардуулгын төмөр хийц будах.
- Аянга зайлуулагчийн төмөр хийц өөрчлөх тусгаарлагч хийх.
- Дээвэр дээр аянга зайлуулагчийн төмөр хийц өөр хооронд нь гагнах.
- Цахилгааны шитьний өрөөнд хамгаалах хэрэгсэл аюулгүй ажиллагааны плакат тавих.
- Цахилгааны шитьний өрөөнд резинэн дэвсгэр дэвсэх.
- Шитьний өрөөнд цахилгааны монтаж цэвэр усны шугамтай хамт шалаар явсанг тусгаарлах.
- Цахилгааны өрөөнд ус чийг мэдрэх дохиолол суурилуулах.
- Аянгын буулт тогтоосон хийц өөрчлөх.
- Шитьний газардуулга болон аянга зайлуулах газардуулгын хэмжилт хийсэн протокол хийлгэх, хэмжүүлэх.
- Цахилгааны шитьний тоноглолын ашиглалтын заавар боловсруулах монгол хэл дээр орчуулах.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Цахилгааны шитьний өрөөнд шуурхай ажиллагааны схем зураг байхгүй.
- Тоноглол тус бүрт нэр хаяг монгол хэл дээр өгөх, бичих.
- Газардуулгын төмөр хийц будах.
- Аянга зайлуулагчийн төмөр хийц өөрчлөх тусгаарлагч хийх.
- Дээвэр дээр аянга зайлуулагчийн төмөр хийц өөр хооронд нь гагнах.
- Цахилгааны шитьний өрөөнд хамгаалах хэрэгсэл аюулгүй ажиллагааны плакат байршуулах.
- Цахилгааны шитьний өрөөнд резинэн дэвсгэр хийх байрлуулах.
- Шитьний өрөөнд цахилгааны монтаж цэвэр усны шугамтай хамт шалаар явсныг өөр хооронд нь тусгаарлах.
- Цахилгааны өрөөнд ус чийг мэдрэх дохиолол суурилуулах.
- Аянгын буулт тогтоосон хийц өөрчлөх.
- Шитьний газардуулга болон аянга зайлуулах газардуулгын хэмжилт хийсэн протокол хийлгэх, хэмжүүлэх.
- Цахилгааны шитьний тоноглолын ашиглалтын заавар боловсруулах монгол хэл дээр орчуулах

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Цахилгааны шитьний өрөөнд шуурхай ажиллагааны схем зураг байхгүй.
- Тоноглол тус бүрт нэр хаяг байхгүй.
- Газардуулгын төмөр хийц будах.
- Аянга зайлуулагчийн хийц өөрчлөх тусгаарлагч суурь хийх.
- Дээвэр дээр аянга зайлуулагчийн төмөр хийц өөр хооронд нь гагнах. Төмөр шатнаас тусгаарлах.
- Дотор шитьний өрөөнд газардуулгын холболт сул байгааг чангалах.
- Цахилгааны ерөнхий шитьний өрөөнд хамгаалах хэрэгсэл аюулгүй ажиллагааны плакат байршуулах.
- Цахилгааны ерөнхий шитьний өрөөнд резинэн дэвсгэр тавих.
- Реле хамгаалалтын ажиллагаа шалгаж тавил тооцоо бодуулах, протокол авах.

- Цахилгааны монтаж цэвэр усны шугамтай хамт шалаар явсныг тусгаарлах.
- Цахилгааны өрөөнд ус зайлуулах шуудуу суваг гаргах.
- Цахилгааны өрөөнд ус чийг мэдрэх дохиолол суурилуулах.
- Аянгын буулт тогтоосон хийц өөрчлөх.
- Шитьний газардуулга болон аянга зайлуулагчийн газардуулгад хэмжилт хийлгэж протокол хийлгэх, хэмжүүлэх.
- Цахилгааны шитьний тоноглолын ашиглалтын зааврыг боловсруулах монгол хэл дээр орчуулах.

Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Ц.Баярмаа:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Барилгын дээвэрт тогтсон ус бүрэн зайлахгүй байдалтай ул мөр үлдсэн байна. Дээврийг дахин засварлах.
- Шугам хоолойн шахтны хэсгийн хучилтыг хийж дулаалах. Мөн шугам хоолойг дулаалах.
- Барилгуудын гадна цэвэр усан хангамжийн шугам газар дээр ил угсарсан Хөлдөлтөөс хамгаалж халаах кабель утас, дулаалга хийсэн байна. Ашиглалтын явцад баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтлийг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцах талаар албан баталгаа гаргаж өгөх. /Зөөврийн усан хангамжтай/
- Дулааны эх үүсвэр цэвэрлэх байгууламж дараагийн үе шатны ажлуудад орж байгаатай холбоотойгоор цахилгаан халаах хэрэгсэл, септик танк хийсэн байна.
- Бохир усны худагт дулаалгатай модон таг хийх.
- Дээврийн ус зайлуулах трапд хог шороо орохоос хамгаалж /шүүр/ сетка хийх.
- Нөөц усны савнаас ус алдсаны улмаас таазны эмульс хууларсан байна. Засварлах.
- Бичиг баримтын бүртэл дутуу байгааг гүйцээх. /Ил далд ажлын акт, фото зураг дутуу/
- Ил далд ажлын актыг зураг төсөл зохиогчоор баталгаажуулах.
- Агааржуулалтын систем тоног төхөөрөмж, халаалтын тоноглолын техникийн паспорт ашиглалтын зааврыг монгол хэл дээр хөрвүүлэх.
- Барилга байгууламж, гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг гарган ГХБХБГ-ын мэдээллийн санд бүртгүүлэх.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Баримт бичгийн бүрдлийг бүрэн хангах.
- Зураг төсөл зохиогчоор ил далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах.
- Дээврийг дахин засварлах, усыг бүрэн зайлуулах арга хэмжээ авах, ус зайлуулах трапны амсар хэсэгт шүүр хийх. /хог шороо орж битүүрэхээс сэргийлэх/
- Шугам хоолой явж буй шахтны сувгийн дээврийг хийж дулаалах, шугам хоолойг эвэрэлтээс хамгаалж будах, дулаалга хийх.
- Гадна цэвэр усны шугам газар дээр ил угсрагдсан хөлдөлтөөс хамгаалж дулаалга хийж халаалтын кабель утас хийсэн байна. Баталгаат 4 жилийн

хугацаанд хөлдөх эрсдэл үүсвэл хариуцан засварлах талаар баталгааг албан бичгээр гаргах.

Усны эх үүсвэр ашиглалтад ороогүй тул зөөврийн усан хангамжтай.

- Дулааны эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламжийн ажлууд нь төслийн дараагийн үе шатанд хийгдэх тул цахилгаан халаалт, септик танк түр ашиглахаар шийдвэрлэсэн байна.
- Халаалтын систем, агааржуулалтын систем ашиглалтын зааварчилгааг монгол хэл дээр хөрвүүлэх, техник ашиглалтын паспортыг хүлээлгэн өгөх.
- Заслын жижиг алдаатай ажлуудыг засварлах.
- Галын гидрант, халуун ус барилга руу орох ил шугамд битүүмж хийх.
- Барилгын гадна фасадны цууралтыг засварлах.
- Барилга байгууламж шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Баримт бичгийн бүрдлийг бүрэн хангах
- Зураг төсөл зохиогчоор ил далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах.
- Гал тогооны халуун цехийн агааржуулалтын системийн далдлагдсан ажлын фото зургийг баримтад хавсаргах.
- Дээврийг дахин засварлах. /хар цаас хөндийрсөн, ус тогтсон байдалтай байна./
- Дээврийн ус зайлуулах трапд хог шороо орохоос хамгаалж шүүр хийх.
- Агааржуулалтын систем тоног төхөөрөмжийн техникийн паспорт, ашиглалтын зааварчилгааг монгол хэл дээр хөрвүүлж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх.
- Цахилгаан халаалтын систем тоноглолын техникийн ашиглалтын зааварчилгааг монгол хэл дээр хөрвүүлж, ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх.
- Барилга байгууламж, шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх.
- Барилга тус бүрийн төсөв, өртгийн задаргааг гаргаж "МГТБУ"ТӨХХК-нд хүлээлгэн өгөх.

"МГТБУ" ТӨХХК-ийн Дэд бүтэц, хотхоны газрын дарга Н.Дүгэрсүрэн:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Усанд орох төхөөрөмж байгаа боловч халуун усаар хангах бойлер байхгүй байна.
- Гадна фасадны нүх сүвийг дарах. Засах
- Бохир усны хаялганд үл буцах байрлуулах үнэр дарах.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Усанд орох кабин шүршүүр байгаа боловч халуун усаар хангах бойлер байхгүй байна.
- Гадна фасадны нүх сүвийг дарах. Засах
- Бохир усны хаялганд үл буцах байрлуулах үнэр дарах.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Усанд орох кабин шүршүүр байгаа боловч халуун усаар хангах бойлер байхгүй байна.
- Гадна фасадны нүх сүвийг дарах. Засах
- Бохир усны хаялганд үл буцах байрлуулах үнэр дарах.

"МГТБҮ" ТӨХХК-ийн Техникийн хяналтын албаны дарга Б.Энхбат:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Төслийн бичиг баримт, зураг төслийн иж бүрдлийг захиалагч талд хүлээлгэн өгөх. /англи/
- Барилга угсралтын техникийн бичиг баримтын иж бүрдлийг цахим болон цаасаар архивд хүлээлгэн өгөх.
- Нийт өгсөн үүрэг даалгаврын нэгтгэн засварлах арга хэмжээ авах.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Төслийн бичиг баримт, зураг төслийн иж бүрдлийг захиалагч талд хүлээлгэн өгөх. /англи/
- Барилга угсралтын техникийн бичиг баримтын иж бүрдлийг цахим болон цаасаар архивд хүлээлгэн өгөх.
- Нийт өгсөн үүрэг даалгаврын нэгтгэн засварлах арга хэмжээ авах.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Төслийн бичиг баримт, зураг төслийн иж бүрдлийг захиалагч талд хүлээлгэн өгөх. /англи/
- Барилга угсралтын техникийн бичиг баримтын иж бүрдлийг цахим болон цаасаар архивд хүлээлгэн өгөх.
- Нийт өгсөн үүрэг даалгаврын нэгтгэн засварлах арга хэмжээ авах.

"МГТБҮ" ТӨХХК-н Төлөвлөлтийн инженерийн албаны дарга А.Баяржаргал

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Цонхны гадна тавцангийн налуулгыг борооны ус зайлуулах хэмжээнд налуулах.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Цонхны гадна тавцангийн налуулгыг борооны ус зайлуулах хэмжээнд налуулах.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Цонхны гадна тавцангийн налуулгыг борооны ус зайлуулах хэмжээнд налуулах.

"МГТБҮ" ТӨХХК-ийн Эрчим хүч хариуцсан ахлах инженер Н.Нямпүрэв:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- "UPS"-ын аваарын тэжээлийг гэрэлтүүлэгт холбох.
- "UPS" батарейн бичиг баримт баталгаа гаргаж өгөх.
- Хэрэглээний халуун усны асуудлыг шийдсэн схем зураг.
- Ерөнхий шитьний схем зураг байрлуулах.
- Бохирын системийг шийдэх, үнэр.
- Дулааны өрөөний ус алдалтаас сэргийлсэн чийг мэдрэгч дохиолол тавь.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Дээвэр засвар мэргэжлийн компаниар шалгуулж шаардлагатай бол дахин хийх.
- Цахилгаан монтаж дахин шалгаж цэгцлэх.
- Халаалтын шингэн -40°C - д хөлдөхгүй байхаар лабораторийн дүгнэлт гаргуулах.
- Цахилгаан шитьний схем байрлуулах. Сургалт хийх.
- Агааржуулалтын сургалт явуулах.
- Хэрэглээний халуун усны схем зураг үзүүлэх.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Газардуулгын аянгын холбоос сул байсан. Чангалгаа хийх.
- 00-ын өрөөний унтраалга дутуу монтажийг засварлах.
- Халаалтын шингэн -40°C хөлдөхгүйг баталсан лабораторийн дүгнэлт гаргуулах.
- Ерөнхий шитьний "AAB REF615" релений протокол тест хийлгэх.
- Хэрэглээний халуун усны зураг схем.
- Бохирын асуудлыг яаж шийдсэн талаар тайлбар хийх.

"МГТБҮ" ТӨХХК-н Гэрээний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Тулга-Очир:

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

"И Ай Эл" компанийн Ерөнхий менежер М.Н.Рави Шанкар:

Зарим заслын ажлыг гүйцээх.

Холигчийг чангалгаа хийх хэрэгтэй.

"Мон-Энержи консалт" ХХК-ийн ХМГ-ийн захирал Б.Мандуул, Ерөнхий инженер А.Мандуул:

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Галын усны оруулга шугамын дулаалгын бүрээсийн залгаасын анг даруулж ус оруулахгүйгээр хийж засварлах.
- Ман хаалт арматур, галын хонх гүйцээж хийх, механик удирдлагын гүйцээж хийх, галын усны тулгуурын суурь бетон хөрснөөс 10-15см илүү гаргаж хийх.

- Халаалтын шугамын оруулга дээрх дулаалгын зузаан шаардлага хангахгүй байна. Узелийн хаалт арматур шугам хоолой тоног төхөөрөмжийн хаягжуулалт дутуу байна гүйцээх.
- Сантехникийн шахтны дээвэр гүйцээх.
- Барилгын бүтээцийн М-акт баримт бичгийг бүрэн болгож баталгаажуулах шаардлагатай.
- Галын болон халаалтын шугамын таслах хаалтны гадна заглушка /таг/ хийх шаардлагатай байна.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Галын усны оруулга шугамын дулаалгын бүрээсийн залгаасын анг даруулж ус оруулахгүйгээр хийж засварлах.
- Ман хаалт арматур, галын хонх гүйцээж хийх, механик удирдлагын гүйцээж хийх, галын усны тулгуур хийцийг бэхлэх, тулгуурын суурь бетон хөрснөөс 10-15см илүү гаргаж хийх.
- Халаалтын шугамын оруулга дээрх дулаалгын зузаан шаардлага хангахгүй байна. Узелийн хаалт арматур шугам хоолой тоног төхөөрөмжийн хаягжуулалт дутуу байна гүйцээх.
- Сантехникийн шахтны дээвэр гүйцээж хийх, мөн дээврийн хар цаас хөндийрсөн байгааг засварлах шаардлагатай.
- Барилгын бүтээцийн М-акт баримт бичгийг бүрэн болгож баталгаажуулах шаардлагатай.
- Галын болон халаалтын шугамын таслан хаалтны гадна заглушка /таг/ хийх шаардлагатай байна.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Галын усны оруулга шугамын дулаалгын бүрээсийн залгаасын анг даруулж ус оруулахгүйгээр хийж засварлах.
- Ман хаалт арматур, галын хонх гүйцээж хийх, механик удирдлагын гүйцээж хийх, галын усны тулгуур хийцийг бэхлэх, тулгуурын суурь бетон хөрснөөс 10-15см илүү гаргаж хийх.
- Халаалтын шугамын оруулга дээрх дулаалгын зузаан шаардлага хангахгүй байна. Узелийн хаалт арматур шугам хоолой тоног төхөөрөмжийн хаягжуулалт дутуу байна гүйцээх.
- Сантехникийн шахтны дээвэр хийх гүйцээж
- Барилгын бүтээцийн М-акт баримт бичгийг бүрэн болгож баталгаажуулах шаардлагатай.
- Галын болон халаалтын шугамын таслан хаалтны гадна заглушка /таг/ хийх шаардлагатай байна.

“Калпатару прожектс интернационал лимитэд”-н Зураг төсөл, инженерийн зохицуулагч Анкет Сандиля

Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга

- Хойд тал, урд талын фасадны засварыг гүйцэтгэнэ.
- Аянгын буулт, газардуулгын ажлыг гүйцэтгэнэ.
- Ерөнхий галын шугамын суурийг хийж гүйцэтгэнэ.

Нэвтрэх хаалганы барилга

- Гадна шугам хоолойн суурийг хийж гүйцэтгэнэ.

Ажилчдын хооллох газрын барилга

- Цахилгаан болон тоног төхөөрөмжийн өрөөний таних тэмдэг тэмдэглэгээг хийнэ.
- Хяналтын самбар, кабелийг хаягжуулна.
- Цахилгааны өрөөнд тусгаарлах дэвсгэрийг дэвсэнэ.
- Бүх шахтны нүхийг таглана.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурал 2024.05.27-ны өдрийн 18 цаг 30 минутанд өндөрлөв.

Саналын хуудсыг хавсаргаав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:

Ц.Баярмаа

Ц.БАЯРМАА

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



БАТХИШИГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №21**

2024 оны 08 дугаар сарын 02

- 1.Захиалагчийн нэр: "Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Инженерс Индиа Лимитед" (Энэтхэг улс)
"Мон энержи консалт" ХХК (Монгол улс)
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жэй Эм Си Прожект Монголия" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч: "Говь Инфрастракчер Пастнерс" ХХК
- 5.Барилгын зориулалт: Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн Ажилчдын хоолны газрын барилга угсралтын ажил
6. Барилгын байршил, утасны №: Алтанширээ сумын 4 дүгээр баг. Утас 86062283

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	Нэвтрэх хаага-1-ийн баримтад байгаа
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	Нэвтрэх хаага-1-ийн баримтад байгаа
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	72	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	73	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	8 дэвтэр	
7	Ажлын зураг	-	
8	Гүйцэтгэлийн зураг	БА-65	
9	Загвар зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	61 21	Англи хэл дээр Монгол хэл дээр
14	ББ /Барилга бүтэц/	20	Монгол
15	ЦУБ	6	
16	ХАС	24	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	12	
19	Холбоо дохиолол	4	
20	Гадна дулаан, ДМ		
21	Автомат удирдлага		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн		Нэвтрэх хаалганы баримтад байгаа
24	Барилгын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт шалгалтын баримт бичиг (Инженерс индиа лимитед)	73	
25	Барилгын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт шалгалтын баримт бичиг ("Жэй Эм Си Прожект Монголия" ХХК)	150	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"КАЛПАТАРУ ПРОЖЕКТС ИНТЕРНЭЙШНЭЛ" ХХК-ИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР

SAURAB TIVARI
(Харгалын Санхүүжилт)
САУРАБ ТИВАРИ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 08 дугаар сарын 02

№ 22

Сайншанд сум

Монгол Улсын Архив, албан хөтөлбөлийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2024 оны а/451 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жэй Эм Си Проект Монголиа" ХХК-ийн баримтын зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.08.02	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн Эмнэлтийн анхны тусламжийн барилга улсралтын ажил	"Инженерс Индиа Лимитед" (Энэтхэг улс) "Мон энержи консалт" ХХК (Монгол улс)	2021-2021	бүрэн	22	-	-	-	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"КАЛПАТАРУ ПРОЖЕКТС ИНТЕРНЭЙШНЭЛ" ХХК-ИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Уугаах
Саураб Тивари

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №20**

2024 оны 08 дугаар сарын 02

- 1.Захиалагчийн нэр: "Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК
 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Инженерс Индиа Лимитед" (Энэтхэг улс)
 "Мон энерги консалт" ХХК (Монгол улс)
 3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жэй Эм Си Прожект Монголия" ХХК
 4.Туслан гүйцэтгэгч: "Говь Инфрастракчер Пастнерс" ХХК
 5.Барилгын зориулалт: Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн Нэвтрэх хаалганы барилга
 угсралтын ажил
 6. Барилгын байршил, утасны №: Алтанширээ сумын 4 дүгээр баг. Утас 86062283

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	240	Ажил гүйцэтгэх гэрээ, Зураг төслийн гэрээ хуулбар хувь
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	66	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	78	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	91	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	дэвтэр	
7	Ажлын зураг	-	
8	Гүйцэтгэлийн зураг	БА-35	
9	Загвар зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	44 22	Англи хэл дээр монгол
14	ББ /Барилга бүтэц/	15	Монгол
15	ЦУБ	6	
16	ХАС	22	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	17	
19	Холбоо дохиолол	4	
20	Гадна дулаан, ДМ		
21	Автомат удирдлага		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	Гэрчилгээ-41 Дүгнэлт-118	
24	Барилгын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт шалгалтын баримт бичиг (Инженерс индиа лимитед)	99	
25	Барилгын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт шалгалтын баримт бичиг ("Жэй Эм Си Прожект Монголия" ХХК)	193	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"КАЛПАТАРУ ПРОЖЕКТС ИНТЕРНЭЙШНЭЛ" ХХК-ИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР

САУРАБ ТИВАРИ

Handwritten signature
(кадровый отдел)

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 08 дугаар сарын 02

№ 20

Сайншанд сум

Монгол Улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2024 оны а/451 дугаар захирамжийг үндэслэн “Жэй Эм Си Проект Монголиа” ХХК-ийн барилгын зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.08.02	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн Нэвтрэх хаалга-1-ийн барилга угсралтын ажил	"Инженерс Индиа Лимитед" (Энэтхэг улс) "Мон энерги консалт" ХХК (Монгол улс)	2021-2021		24	-	-	-	Ажил гүйцэтгэх гэрээ, зураг төсөл боловсруулах гэрээг хуулбар хүлээн авсан.

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"КАЛПАТАРУ ПРОЖЕКТС ИНТЕРНЭЙШНЭЛ" ХХК-ИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Handwritten signature
(Signature)

САУРАБ ТИВАРИ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСТИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №22**

2024 оны 08 дугаар сарын 02

- 1.Захиалагчийн нэр: "Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК
2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Инженерс Индиа Лимитед" (Энэтхэг улс)
"Мон энержи консалт" ХХК (Монгол улс)
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жэй Эм Си Прожект Монголия" ХХК
4.Туслан гүйцэтгэгч: "Говь Инфрастракчер Пастнерс" ХХК
5.Барилгын зориулалт: Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн Эмнэлгийн анхны тусламжийн барилга угсралтын ажил
6. Барилгын байршил, утасны №: Алтанширээ сумын 4 дүгээр баг. Утас 86062283

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	Нэвтрэх хаага-1-ийн баримтад байгаа
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	Нэвтрэх хаага-1-ийн баримтад байгаа
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	63	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	71	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	8 дэвтэр	
7	Ажлын зураг	-	
8	Гүйцэтгэлийн зураг	БА-51	
9	Загвар зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	34 15	Англи хэл дээр Монгол хэл дээр
14	ББ /Барилга бүтэц/	9	Монгол
15	ЦУБ	11	
16	ХАС	24	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	17	
19	Холбоо дохиолол	13	
20	Гадна дулаан, ДМ		
21	Автомат удирдлага		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн		Нэвтрэх хаалганы баримтад байгаа
24	Барилгын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт шалгалтын баримт бичиг (Инженерс индиа лимитед)	76	
25	Барилгын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт шалгалтын баримт бичиг ("Жэй Эм Си Прожект Монголия" ХХК)	169	
26	Улсын комиссын баримт бичиг		

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"КАЛПАТАРУ ПРОЖЕКТС ИНТЕРНЭЙШНЭЛ" ХХК-ИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Don
(Karyn)
САУРАБ ТИВАРИ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 08 дугаар сарын 02

№ 21

Сайншанд сум

Монгол Улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2024 оны а/451 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жэй Эм Си Проект Монголиа" ХХК-ийн барилгын зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгуламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.08.02	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн Ажилчдын хоолны газрын үтсралтын ажил	"Инженерс Индиа Лимитед" (Энэтхэг улс) "Мон энерги консалт" ХХК (Монгол улс)	2021-2021		20	-	-	-	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"КАЛПАТАРУ ПРОЖЕКТС ИНТЕРНЭЙШНЭЛ" ХХК-ийн
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР

SAURAB TIVARI

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСТИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗУРАГЛАЛЫГ ШАЛГАЖ
МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХҮЛЭЭЛГЭН АВСАН АКТ

2024 оны 02 сарын 02

Дугаар ГХ-0004

Дорноговь аймаг

1. “Калпатару Прожекте Интернэйшнэл Лимитэд” компанийн Монгол дахь төлөөлөл “Жи Эм Си Прожекте Монголиа” /Хаяг: УБ хот, СБД, 1-р хороо, Люкс центр, 504 тоот/
(тахналагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
1. Дорноговь аймаг, Алтнширээ сум, Монгол газрын тосны үйлдвэрийн 3-н барилгын гүйцэтгэлийн зураг
(ажлын үндэслэл)
2. “Геосурвэй” ХХК
(гүйцэтгэлийн зураглал хийх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
3. Дорноговь аймгийн ГХБХБГ, “Калпатару Прожекте Интернэйшнэл Лимитэд” компанийн Монгол дахь төлөөлөл “Жи Эм Си Прожекте Монголиа”-ийн мэдээллийн сан
(хүлээн авсан мэдээллийн сангийн нэр)
4. Хүлээлгэн өгч буй материал: Цаасан зураг 1 хувь, DVD 1 хувь

Мэдээллийн санд хүлээн авсан:

“Калпатару Прожекте Интернэйшнэл Лимитэд” компанийн Монгол дахь төлөөлөл “Жи Эм Си Прожекте Монголиа”-г төлөөлж:

Дизайн инженер:

Amhit



Дорноговь аймгийн ГХБХБГ-г төлөөлж:

Хот байгуулалтын кадастр хариуцсан мэргэжилтэн:
(нэр, гарын үсэг)

[Signature]

/Т.Очирсүх/



Хүлээлгэн өгсөн:

“Геосурвэй” ХХК-ийн инженер

[Signature]

/Ш.Даштхагваням/

“Геосурвэй” ХХК-ийн захирал

[Signature]

/О.Хосбаяр/

(иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан тушаалтны нэр, гарын үсэг)



ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗУРАГЛАЛЫГ ШАЛГАЖ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХҮЛЭЭЛГЭН АВСАН АКТ

2024 оны 09 сарын 04

Дугаар 17-09/24

Дорноговь аймаг

1. “Калпатару Прожекте Интернэйшнэл Лимитэд” компанийн Монгол дахь төлөөлөл “Жи Эм Си Прожекте Монголиа” /Хаяг: УБ хот, СБД, 1-р хороо, Люкс центр, 504 тоот/
(захналагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
1. Дорноговь аймаг, Алтанширээ сум, Монгол газрын тосны үйлдвэрийн 3-н барилгын гүйцэтгэлийн зураг
(ажлын үндэслэл)
2. “Геосурвэй” ХХК
(гүйцэтгэлийн зураглал хийх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
3. Дорноговь аймгийн ГХБХБГ, “Калпатару Прожекте Интернэйшнэл Лимитэд” компанийн Монгол дахь төлөөлөл “Жи Эм Си Прожекте Монголиа”-ийн мэдээллийн сан
(хүлээн авсан мэдээллийн сангийн нэр)
4. Хүлээлгэн өгч буй материал: Цаасан зураг 1 хувь, DVD 1 хувь.

Мэдээллийн санд хүлээн авсан:

“Калпатару Прожекте Интернэйшнэл Лимитэд” компанийн Монгол дахь төлөөлөл “Жи Эм Си Прожекте Монголиа”-г төлөөлж:

Дизайн инженер:

Анхт



Дорноговь аймгийн ГХБХБГ-г төлөөлж:

Хот байгуулалтын кадастр хариуцсан мэргэжилтэн:

(нэр, гарын үсэг)

/Г.Очирсүх/



Хүлээлгэн өгсөн:

“Геосурвэй” ХХК-ийн инженер:

/Ш.Даштхэгваням/



“Геосурвэй” ХХК-ийн захирал:

/О.Хосбаяр/

(иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага) (тусгай зөвшөөрлийн нэр, гарын үсэг)

Захидлын дугаар :KPIL/PD/B285-000-TN-8101/1002/

2024 оны 07 сарын 01-ний өдөр

То- улсын комисс,

EPC-1 Building project waterproofing works warranty

JMC Projects Mongolia (R/O of Kalpataru Projects International Limited) has executed the 1st phase of Oil refinery construction. JMC have done waterproofing works as per approved drawings.

Жэй Эм Си Прожектс Монголиа (R/O of Kalpataru Projects International Limited) нь Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн 1-р шатны барилгын ажлыг гүйцэтгэжээ. JMC нь батлагдсан зургийн дагуу ус үл нэвтрэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

JMC Projects has executed the roof treatment work and is providing the warranty of 10 years against any workmanship or material defects. JMC Project Mongolia through its vendor will rectify any defects which will occur in the roof waterproofing works (except those caused by third parties/poor handling of works).

Жэй Эм Си Прожектс Монголиа нь дээврийн засварын ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд аливаа хийц, материалын согогийн эсрэг 10 жилийн баталгааг өгч байна. JMC Project Mongolia компани нь худалдагчаараа дамжуулан дээврийн ус үл нэвтрэх ажилд гарсан аливаа доголдлыг (гуравдагч этгээдээс шалтгаалсан/ажил муутай харьцсанаас бусад) засна.

For JMC Projects Mongolia/ Жэй Эм Си Прожектс Монголиа-ийн нэрийн өмнөөс,



Sanjiv Kumar / Санжив Кумар

Project Director & AVP Projects/ Төслийн захирал Туслах дэд ерөнхийлөгч

KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED
(Formerly Kalpataru Power Transmission Limited)

W kalpataruprojects.com | CIN L40100G1981PLC004281

Corporate Office: Kalpataru Synergy, 7th Floor, Opp. Grand Hyatt, Santacruz (E), Mumbai - 400055, India | T +91 22 3064 2100/ 22 6885 1500 | F +91 22 3064 2500

Registered Office: Plot No. 101, Part-III, G.I.D.C. Estate, Sector - 28, Gandhinagar - 382 028, Gujarat, India | T +91 79 2321 4000 | F +91 79 2321 1999/52/6671

Representative Office Mongolia: SO4, Lux Center, Building No. 46, 1st Khoroо, Sukhbaatar District, Ulsanbaatar - 14210, Mongolia | T +976 7755 1500

ЕРС-1 багц ажлын дээврийн ажлын чанарын баталгаа

JMC Projects Mongolia (Kalpataru Projects International Limited компанийн албан ёсны төлөөллийн газар) Монгол Газрын Тос Боловсруулах Үйлдвэр төслийг эхний үе шатны барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн билээ.

Бид гэрээт ажил болох дээврийн ажлыг батлагдсан зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно.

Бид хийж гүйцэтгэсэн дээврийн ажилдаа 10 жилийн чанарын баталгаа өгч байна. Гуравдагч, хөндлөнгийн этгээдийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүдэлтэй аливаа эвдрэл гэмтлээс бусад тохиолдолд гарсан аливаа чанарын доголдол, эвдрэлийг тус дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн JMC Projects Mongolia компанийн туслан гүйцэтгэгч компани бүрэн засаж янзлах болно. Туслан гүйцэтгэгч компаний баталгааг хавсаргав.

Санжив Кумар

Төслийн захирал, Төслийн туслах дэд ерөнхийлөгч

**KPII/ Калпатару Прожекте Интеризийнэл Лимитед/ болон МГТБҮ
ТӨХХК хоорондын гэрээний хэсгээс....**

Заалт-11.10

Улсын комист хүлээлгэн өгснөөс хойш биелэгдээгүй аливаа үүрэг даалгаврын биелэлтэд хоёр тал хоёул хариуцлага хүлээх үүрэгтэй. Биелэгдээгүй үүрэг даалгаврын шалтгааныг тогтоох үүднээс хоёр талын гэрээний үүрэг хариуцлага өмнөх шигээ хүчин төгөлдөр хэвээр байна.

Гүйцэтгэгчийн чанарын баталгаат хугацаа дуусгавар болсноос хойш хоёроос дээш жилд гарсан аливаа эвдрэл гэмтэл, дефектэд хэрэв хуулиар хориглосон, залилангийн шинжтэй аливаа үйлдэл гаргасан, ноцтой хайхрамжгүй хандсан, санаатай үүргээ биелүүлснээс бусад тохиолдолд гүйцэтгэгч хариуцлага хүлээхгүй,



JINST NUMRUG LLC

Construction, Manufacturing and Trade

Mongolia, Ulaanbaatar,
Songosokhairkhan D6a, 71 khoroo,
Khairkhun str 2, #44
Email: jinst2022@gmail.com
Phone: 80808016, 80808026

N^o 2024-04/24/01

Date: 2024.04.24

JMC PROJECTS MONGOLIA

Date: 24th April 2024

We, at M/s JINSTNUMRUG LLC, are a registered and specialised entity in Mongolia for Roof Waterproofing Works. The Roof Water proofing were carried by us in following buildings of the Project Early Project Activities I (EPC I) for the Mongol Refinery Project on behalf of JMC Projects Mongolia:

1. Gate House I Building
2. Medical Building
3. Canteen Building
4. Fire station Building
5. Laboratory Building
6. Administrative Building
7. Gate House II Building
8. Workshop Building
9. Drinking Water Pump house
10. Raw Water Pump House (Booster Buildings)
11. All 11 Numbers of Bore Well Buildings.

We undertake standalone responsibility to assure that the Roof Waterproofing works as executed by us in above stated buildings of the EPC I Project for the Mongol Refinery will last for at least 10 years without any leakage of the roof. Warranty of minimum 10 years is being provided by us for leak proof roof or any other damage/ defect of the complete roofing system. Any leakage, damage, defect (except any leakage, damage caused by 3rd party and causes not attributable to waterproofing contractor) within the warranty period shall be rectified by us to the satisfaction of Engineer In charge (EIC).

Authorized Signatory

For JINSTNUMRUG LLC





МОНГОЛ УЛС

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

2014.03.12

/Бүртгэсэн өдөр, сар, өдөр/

№ 000076206

9011468061

/Улсын бүртгэлийн дугаар/

5814057

/Регистрийн дугаар/

Жинстнөмрөг

Хялгарлагдмал зарцуулагатай компани

/Хуурийн зогсоогчийн нэр, газрууллахын хэлбэр/

Дүрэм

/Туслах байгууллагын баримт бичиг/

Шийдвэр

/Шийдвэрийн нэр/

01

/Дугаар/

2014.03.11

/Огноо, сар, өдөр/

4330

/Холбоо/

Барилгын засвар зүйл

/Үндсэн зориулалтын үйл ажиллагааны чиглэл/

4810

Гараад худалдаа

/Холбоо/

/Туслах зориулалтын үйл ажиллагааны чиглэл/

Хугацаагүй

/Хугацаа/

1

/Хугацаагийн тоо/

1,000.00

/Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мөнгөн тэгрэмээр/

Улаанбаатар, Баянзүрх, 7-р хороо, 15 хороолол, 29-24 тоот, Утас1: 99084540, Утас2: , Факс

/Хуурийн зогсоогчийн албан ёсны хаяг/

Улсын бүртгэлийн ерөнхий
газрын Бүртгэлийн газар

/Бүртгэсэн байгууллагын нэр/

Жинс Нөмрөг ХХК нь дээврийн ажил хийж гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй, МУ-д бүртгэлтэй компани юм. Бид МГТБҮ төслийн ЕРС-1 багц ажлын дараах барилгуудын дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно.

1. Нэврэх Хаалга-1
2. Эмнэлгийн барилга
3. Ажилчдын хоолох газар
4. Гал командын барилга
5. Лабораторийн барилга
6. Захиргааны барилга
7. Нэвтрэх Хаалга-2
8. Засварын цех
9. Цэвэр усны нөөц сангийн барилга
10. Бор Хөөврийн ус шахах насос станцын барилга
11. 11ш гүний худгийн барилга

Бид дээрх барилгуудын дээврийн хар цаасны ажилд дээврээс ус гоожихгүй, нэвчихгүй байх болон бусад эвдрэл гэмтэл дээр 10 жилийн чанарын баталгаа гаргаж байна. Чанарын баталгаат хугацаанд гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлээс хамааралгүйгээр үүссэн аливаа эвдрэл, гэмтлийг бид хариуцагч инженерийн удирдлага дор өөрийн зардлаар засаж янзлах болно.

Жинс Нөмрөг ХХК